

HOCHEFFIZIENZ-LUFT/WASSER-WÄRMEPUMPEN

PLANUNGS- UND INSTALLATIONSANLEITUNG

- ▶ **AIR FALCON 212 C11A T200**
- ▶ **AIR FALCON 212 C11B T200**
- ▶ **AIR FALCON 212 C11B T201**



ORIGINALANLEITUNG

OCHSNER
WÄRMEPUMPEN

BITTE BEACHTEN SIE

1.	Hinweise zur Dokumentation	4
1.1	Sicherheitshinweise	4
1.1.1	Aufbau von Sicherheitshinweisen	4
1.1.2	Symbole und mögliche Gefahren	4
1.1.3	Signalworte	5
1.2	Weitere Symbole	5
1.3	Maßeinheiten	5
1.4	Angegebene Leistungsdaten	5

2.	Sicherheit	6
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	6
2.2	Allgemeine Sicherheitshinweise	6

3.	Funktionsweise einer Split-Anlage	8
-----------	--	----------

4.	Gerätebeschreibung	10
4.1	Lieferumfang	10
4.2	Hydraulik des Innenteils	10
4.3	Gerätekomponenten	10
4.3.1	Innenteil	10
4.3.2	Außenteil	11
4.3.3	Wärmepumpenregelung	12
4.4	Typenschild	12

PLANUNG EINER SPLIT-ANLAGE

5.	Außenteil	14
5.1	Aufstellungsort	14
5.2	Mindestabstände	14
5.3	Fundament für das Außenteil	14
5.4	Schall	15

6.	Kältemittelleitungen	16
6.1	Kältemittelleitungen vorbereiten	16
6.1.1	Leitungslängen	16
6.1.2	Frei geführte Kältemittelleitungen	17
6.1.3	Erdverlegte Kältemittelleitungen	17
6.2	Mauerdurchführung	18

7.	Innenteil	19
7.1	Aufstellungsort	19
7.2	Mindestabstände einhalten	19

8.	Maschinenspezifische Planung und Vorbereitung	20
-----------	--	-----------

8.1	Außenteil	20
8.1.1	Aufstellungsort	20
8.1.2	Mindestabstände	21
8.1.3	Aufstellung in Meeresnähe	22
8.1.4	Fundament für das Außenteil	22
8.1.5	Wandmontage	24
8.1.6	Flachdachmontage	24
8.1.7	Drainage	25
8.2	Kältemittelleitungen	25
8.2.1	Leitungslängen und Höhenunterschiede	25
8.2.2	Kältemittelleitungsführung am Außenteil	25
8.2.3	Materialanforderungen	26
8.3	Innenteil	27
8.3.1	Mindestabstände	27
8.3.2	Mindestgröße der freien Grundfläche des Aufstellungsraums	27
8.4	Elektrischen Anschluss vorbereiten	27
8.4.1	Wärmepumpen für Dreiphasenwechselstrom	28
8.4.2	Wärmepumpen für Einphasenwechselstrom	29
8.4.3	Absicherung	29
8.4.4	Leitungen vom Hauptverteiler zum Innenteil	29
8.4.5	Leitungen zu Fühlern und Aktoren	29
8.4.6	Leitungen zum Außenteil	29
8.4.7	Temperaturfühler	29
8.4.8	Pumpen und Stellantriebe	30
8.4.9	EVU-Meldekontakt	30
8.4.10	Smart-Grid	30
8.4.11	Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB-PUM-HK1)	30
8.4.12	Hardwaretechnische Abschaltung des Außenteils (WQA-ERR-SIG)	30

INSTALLATION

9.	Geräteinstallation	32
9.1	Installation des Innenteils	32
9.1.1	Anlieferung und Transport	32
9.1.2	Gerät platzieren	33
9.1.3	Geräteverkleidung demontieren	33
9.1.4	Geräteverkleidung montieren	34
9.1.5	Geräteteile trennen	34
9.1.6	Geräteteile zusammenfügen	35
9.2	Installation des Außenteils	36
9.2.1	Anlieferung und Transport	36
9.2.2	Gerät platzieren	37
9.2.3	Drainage	37
9.2.4	Geräteverkleidung demontieren	37
9.3	Wärmenutzungsanlage anschließen	38
9.3.1	Heizungsanlage anschließen	38
9.3.2	Heizungswasserbeschaffenheit	39
9.3.3	Sicherheitsventil-Ablauf Heizungsanlage	39
9.3.4	Heizungsanlage befüllen	39
9.3.5	Ausführung bei Kühlung	40
9.3.6	Warmwasser anschließen	40
9.3.7	Sicherheitsventil-Ablauf Warmwasseranlage	41
9.3.8	Warmwasserspeicher befüllen	41
9.4	Gerät entlüften	41
9.5	Gemischter Heizkreis	42

10.	Elektrischer Anschluss	43
10.1	Allgemein	43
10.2	Elektrischer Anschluss des Innenteils	43
10.3	Elektrischer Anschluss des Außenteils	45
10.4	LAN-Anschluss	46

11.	Erstmaliges Einschalten	46
11.1	Bevor Sie erstmals einschalten	46
11.2	Steuerstromkreis prüfen	47

12.	Fertigstellung und Inbetriebnahme	48
12.1	Voraussetzungen	48
12.2	Anlagenfertigstellung	49
12.3	Inbetriebnahme der Anlage	49
12.3.1	Durch OCHSNER durchgeführte Tätigkeiten	50

TECHNISCHE DATEN

13.	Datentabelle	52
13.1	Reglerausgänge	55
13.2	Volumenstrom	55
13.3	Widerstandskennlinie Temperaturfühler	55
13.4	Warmwasser-Ladeleistung	55

14.	Pumpenkennlinie	56
14.1	Pufferladepumpe	56
14.2	Heizkreispumpe	56

15.	Einsatzgrenzen Heizen	56
------------	------------------------------	-----------

16.	Einsatzgrenzen Kühlen	57
------------	------------------------------	-----------

17.	Leistungsdiagramm	57
------------	--------------------------	-----------

18.	Anlagen-Prinzipschema	58
------------	------------------------------	-----------

19.	Spannungsqualität im Inselbetrieb	60
------------	--	-----------

20.	Abmessungen und Anschlüsse	61
------------	-----------------------------------	-----------

20.1	Innenteil	61
20.1.1	T200	61
20.1.2	T201	62
20.2	Außenteil	63
20.2.1	Drainagestopfen	64

UMWELT UND RECYCLING

BITTE BEACHTEN SIE

- ▶ Der Anschluss an das Stromnetz ist nur als fester Anschluss erlaubt. Das Gerät muss über eine Trennstrecke von mindestens 3 mm allpolig vom Netzanschluss getrennt werden können.
- ▶ Die Spannungsversorgung dürfen Sie auch außerhalb der Heizperiode nicht unterbrechen. Bei unterbrochener Spannungsversorgung ist der aktive Frostschutz der Anlage nicht gewährleistet.
- ▶ Halten Sie die Mindestabstände ein, um einen störungsfreien Betrieb des Gerätes zu gewährleisten und Wartungsarbeiten am Gerät zu ermöglichen.
- ▶ Wartungsarbeiten, zum Beispiel die Prüfung der elektrischen Sicherheit, dürfen nur durch einen Fachhandwerker erfolgen.
- ▶ Wir empfehlen, jährlich eine Inspektion (Feststellen des Ist-Zustandes) und bei Bedarf eine Wartung (Herstellung des Soll-Zustandes) vom Fachhandwerker durchführen zu lassen.
- ▶ Wir gewährleisten eine einwandfreie Funktion und Betriebssicherheit nur, wenn das für das Gerät bestimmte Original-Zubehör und die originalen Ersatzteile verwendet werden.
- ▶ Beachten Sie alle nationalen und regionalen Vorschriften und Bestimmungen.
- ▶ Das Gerät ist mit einer elektrischen Zusatzheizung ausgestattet. Die Zuschaltung der Zusatzheizung erfolgt im Normalfall erst, wenn der Bivalenzpunkt unterschritten wurde. In Ausnahmefällen kann sich die Zusatzheizung aber auch unabhängig vom Bivalenzpunkt zuschalten:
 - Die Zusatzheizung wird zugeschaltet, wenn die Wärmepumpe als Wärmeerzeuger nicht freigegeben ist. Das kann der Fall sein, wenn eine Störung vorliegt oder eine Einsatzgrenze überschritten ist.
 - Die Zusatzheizung wird zugeschaltet, wenn mehr Leistung angefordert wird, als die Wärmepumpe erbringen kann. Das kann der Fall sein, wenn sich die Wärmepumpe schon zu nahe an einer Einsatzgrenze befindet.

1. Hinweise zur Dokumentation

Diese Dokumentation richtet sich an den Fachhandwerker und Fachplaner. Sie ist nicht für einen Gebrauch durch den Gerätebenutzer gedacht.

Wenn nicht anders angegeben, sind alle Inhalte dieser Dokumentation für die folgenden Maschinen gültig:

Maschine	Artikelnummer
AIR FALCON 212 C11A T200	286700
AIR FALCON 212 C11B T200	286710
AIR FALCON 212 C11B T201	286720

Diese Dokumentation beschreibt Geräte, die nicht immer serienmäßiger Lieferumfang sind. Abweichungen zu Ihrem Gerät sind daher möglich.



Hinweis

Lesen Sie diese Dokumentation vor dem Gebrauch des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie diese Dokumentation auf. Geben Sie diese Dokumentation gegebenenfalls an einen nachfolgenden oder neuen Benutzer weiter.



Hinweis

Für die Bedienung der Anlage gibt es eine eigene Bedienungsanleitung. Diese beinhaltet auch die ERP-Daten. Dieses Dokument ist in gedruckter Form der Maschine beigelegt oder in digitaler Form auf der OCHSNER-Homepage im Download-Bereich zu finden.

1.1 Sicherheitshinweise

1.1.1 Aufbau von Sicherheitshinweisen



SIGNALWORT: Art der Gefahr

Hier stehen mögliche Folgen bei Nichtbeachtung des Sicherheitshinweises.

» Hier stehen Handlungsanweisungen zum Umgehen oder Beseitigen der Gefahrenquelle.

1.1.2 Symbole und mögliche Gefahren

Symbol	Art der Gefahr
	Verletzung
	Stromschlag
	Verbrennung (Verbrennung, Verbrühung)
	Sachschaden (Geräte-, Folge-, Umweltschaden)

Hinweise zur Dokumentation

1.1.3 Signalworte

Signalwort	Bedeutung
GEFAHR	Hinweise, deren Nichtbeachtung schwere Verletzungen oder Tod zur Folge haben.
WARNUNG	Hinweise, deren Nichtbeachtung schwere Verletzungen oder Tod zur Folge haben kann.
VORSICHT	Hinweise, deren Nichtbeachtung zu mittelschweren oder leichten Verletzungen führen kann.

Eine Bestätigung der angegebenen Leistungsdaten ist nur möglich, wenn die für das Gerät vorgenommenen Messungen nach den entsprechenden genormten Messbedingungen durchgeführt werden.

1.2 Weitere Symbole

- Dieses Dreieck-Symbol wird als Aufzählungszeichen verwendet.
- » Diese beiden Pfeile bilden das Symbol für eine Handlungsanweisung. Es zeigt Ihnen, dass Sie etwas tun müssen. Die erforderlichen Handlungen werden Schritt für Schritt beschrieben.

○○○ Diese Symbole zeigen Ihnen die Ebene eines Software-Menüs an. In diesem Beispiel sind 3 Menüebenen dargestellt.

Symbol	Hinweise
	darf nicht in den Hausmüll gelangen
 	schwer entflammbar
  	zusätzliche Dokumente sind vorhanden und müssen verwendet werden

1.3 Maßeinheiten



Hinweis

Wenn in dieser Dokumentation nicht anders angegeben, sind alle Längenmaße in Millimeter (z. B. in Tabellen oder Abbildungen).

1.4 Angegebene Leistungsdaten

Die in dieser Dokumentation angegebenen Leistungsdaten (Text, Tabellen und Diagramme) des Gerätes wurden nach genormten Messbedingungen ermittelt. Diese Messbedingungen entsprechen jedoch oftmals nicht vollständig den anlagenspezifischen Bedingungen beim jeweiligen Anlagenbetreiber. Beeinflussende anlagenspezifische Faktoren sind z. B. der spezifische Anlagenaufbau, das Alter der Anlage und die auftretenden Volumenströme. Aus diesem Grund können sich die angegebenen Leistungsdaten von den anlagenspezifischen Leistungsdaten unterscheiden.

2. Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist für den Einsatz im häuslichen Umfeld vorgesehen. Es kann von nicht eingewiesenen Personen sicher bedient werden.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung des Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß. Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört auch das Beachten dieser Dokumentation sowie der Dokumentation für die Bedienung und eingesetztes Zubehör.

2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

Beachten Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise und Vorschriften für das Gerät.

- ▶ Die Elektroinstallation und die Installation des Geräts dürfen nur von einem Fachhandwerker durchgeführt werden. Das Gerät darf nur von einem Fachhandwerker geöffnet werden.
- ▶ Die Inbetriebnahme des Gerätes darf nur vom OCHSNER-Kundendienst oder von OCHSNER autorisierten Kundendienst-Partnern durchgeführt werden.
- ▶ Der Fachhandwerker ist bei der Installation und der Erstinbetriebnahme verantwortlich für die Einhaltung der geltenden Vorschriften.
- ▶ Betreiben Sie das Gerät nur vollständig installiert und mit allen Sicherheitseinrichtungen.
- ▶ Schützen Sie das Gerät während der Bauphase vor Staub und Schmutz.
- ▶ Veränderungstätigkeiten am Gerät dürfen nur vom OCHSNER-Kundendienst oder von OCHSNER autorisierten Kundendienst-Partnern durchgeführt werden.
- ▶ Mit dem Regler können Schutzfunktionen für die Wärmepumpe aktiviert werden. Da der Regler aber nicht als Sicherheitsgerät zertifiziert ist, muss die Sicherheit gegen Ausfälle oder Beschädigungen an der Wärmepumpe den lokalen Vorschriften (z. B. durch zusätzliche externe Beschaltung der eingesetzten Sicherheitsgeräte) angepasst werden.
- ▶ Die Wärmepumpe besitzt keinen separaten Hauptschalter. Im Notfall muss die Anlage über die vorgeschriebenen Sicherheitseinrichtungen abgeschaltet werden.
- ▶ Bevor Sie mit den elektrischen Anschluss- und Installationsarbeiten beginnen, ist die Wärmepumpenanlage spannungsfrei zu schalten.

- ▶ Das Gerät darf nicht als Trittstufe oder Podest verwendet werden. Klettern Sie nicht auf das Gerät und stellen Sie keine Lasten darauf ab.
- ▶ Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- ▶ Sollte die Anlage offensichtliche Schäden aufweisen, auffällige Geräusche machen oder Rauch absondern, schalten Sie die Anlage ab und kontaktieren Sie umgehend den OCHSNER-Kundendienst.
- ▶ Der Kontakt mit Kältemittel kann zu schweren Verletzungen führen.
 - Vermeiden Sie bei einer Leckage den Kontakt mit dem Kältemittel.
 - Beachten Sie, dass Kältemittel geruchlos sein kann.
- ▶ Halten Sie potentielle Zündquellen von Bereichen fern wo Kältemittel austreten könnte.



Hinweis

Ein an- und abschwellender Ton der Wärmepumpe deutet nicht auf einen Fehler hin. Das Geräusch entsteht durch die Drehzahländerungen des Verdichters.

3. Funktionsweise einer Split-Anlage

Eine Luft/Wasser-Wärmepumpe entzieht der Umgebungsluft (niedrige Temperatur) thermische Energie und überträgt diese zusammen mit elektrischer Antriebsenergie in Form von Nutzwärme (höhere Temperatur) an einen Heizungs- und/oder Warmwasserkreislauf.

Die Wärmepumpe besteht aus getrennten Kreisläufen, welche über Wärmetauscher miteinander gekoppelt sind:

- ▶ Wärmequellenkreis (Aufnahme der Wärme)
- ▶ Kältekreis
- ▶ Wärmenutzungskreis (Abgabe der Wärme an die Heizung und/oder das Warmwasser)


Außenluft ist eine Wärmequelle, die überall unbegrenzt verfügbar und ohne jede Genehmigung nutzbar ist. Sie eignet sich besonders gut für Nachrüstungen.

Eine Split-Anlage besteht aus einem Innenteil und einem getrennt aufgestellten Außenteil. Die Außenluft wird mittels Ventilator durch das Außenteil geblasen. Die Verbindung zwischen Innen- und Außenteil erfolgt mittels Kältemittelleitungen.

Durch die bei OCHSNER Luft/Wasser-Wärmepumpen integrierte Abtaueinrichtung ist eine einwandfreie Funktion auch unter -15°C gegeben.

Für Luft/Wasser-Wärmepumpen ist die effizienteste und daher übliche Betriebsweise der Bivalent-Parallel-Betrieb.

Durch die integrierte Abtaueinrichtung wäre auch ein monovalenter Betrieb möglich. Da die Heizleistung einer Luft/Wasser-Wärmepumpe bei einer Außentemperatur von $+15^{\circ}\text{C}$ ca. das Dreifache der Heizleistung bei -15°C beträgt, sind solche Anlagen für die Übergangszeit jedoch sehr stark überdimensioniert und daher nicht zu empfehlen.

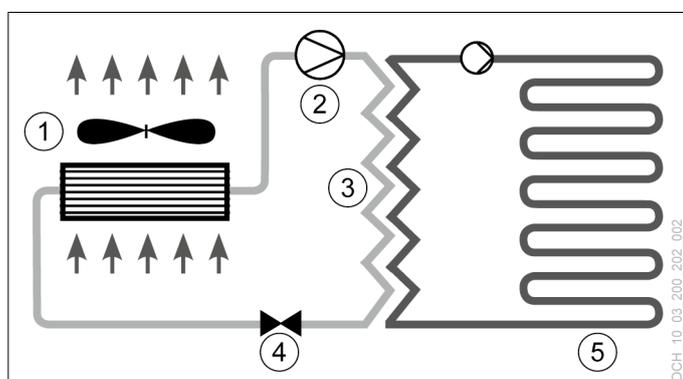

- 1 Verdampfer (Außenteil)
- 2 Verdichter
- 3 Kondensator (Plattenwärmetauscher)
- 4 Expansionsventil
- 5 Wärmenutzung (Heizung, Warmwasser)

4. Gerätebeschreibung

4.1 Lieferumfang

Der Lieferumfang Ihres Gerätes umfasst die nachfolgenden Komponenten.

► 1 Stk. Innenteil

Im Innenteil sind folgende Komponenten verbaut:

- Volumenstrommessteil (Wärmenutzungsseite)
- Heizkreispumpe (Umwälzpumpe)
- Sicherheitsventil
- Bedienteil
- OTS-Wärmepumpenregelung
- 3-Wege-Umschaltmodul (Warmwasser)
- Elektrische Zusatzheizung
- Magnesiumanode
- Entlüftungsventil
- Entleerhahn
- Pufferspeicher
- Pufferladepumpe
- Warmwasserspeicher
- Kondensator (Plattenwärmetauscher)
- Sicherheitstemperaturbegrenzer
- Entlüftungsventil

► 1 Stk. Außenteil:

Im Außenteil sind folgende Komponenten verbaut:

- Verdampfer
- Expansionsventil
- Ventilator
- Verdichter

► 1 Stk. Außentemperaturfühler


► 2 Stk. Lötadapter

► 4 Stk. Stellfüße

► 1 Stk. Ochsner Prüfbuch

4.2 Hydraulik des Innenteils

Die Planung der Anlage muss mittels eines OCHSNER-Hydraulik-Standardschemas bzw. einer OCHSNER-Sonderhydraulik erfolgen.

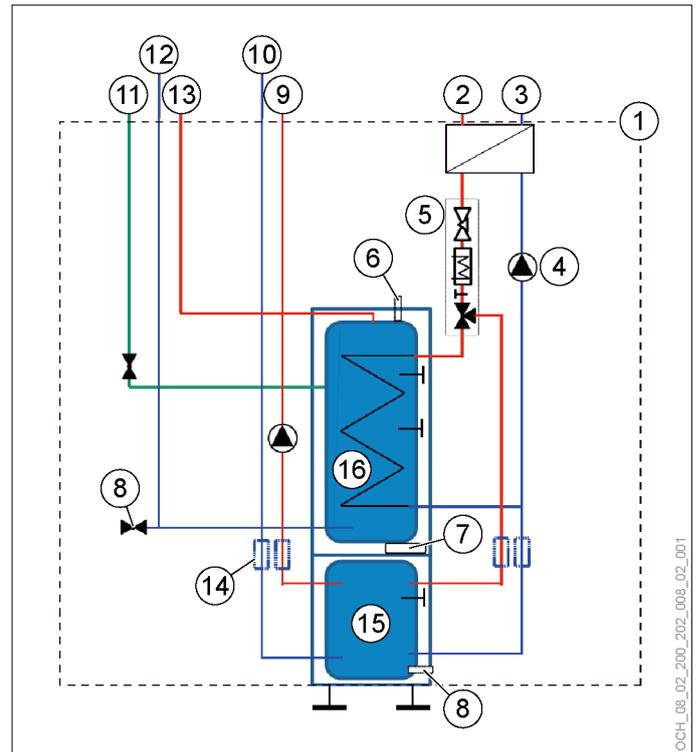


- 1 Innenteil
- 2 Heißgasleitung
- 3 Flüssigkeitsleitung
- 4 Pufferladepumpe
- 5 Multifunktionsbaugruppe
- 6 Magnesiumanode
- 7 Kabeldurchführung
- 8 Befüllungs- und Entleerungshahn
- 9 Heizungswasser-Vorlauf
- 10 Heizungswasser-Rücklauf
- 11 Zirkulationsleitung (Pumpe und Regelung bauseitig)
- 12 Kaltwasser-Zulauf
- 13 Warmwasser-Auslauf
- 14 Verbindungsschläuche
- 15 Pufferspeicher
- 16 Warmwasserspeicher

4.3 Gerätekomponenten

4.3.1 Innenteil

Das Innenteil ist ausschließlich für die Aufstellung im Gebäudeinneren vorgesehen. Das Gehäuse ist schalltechnisch optimiert und ermöglicht einen besonders geräuscharmen Betrieb.

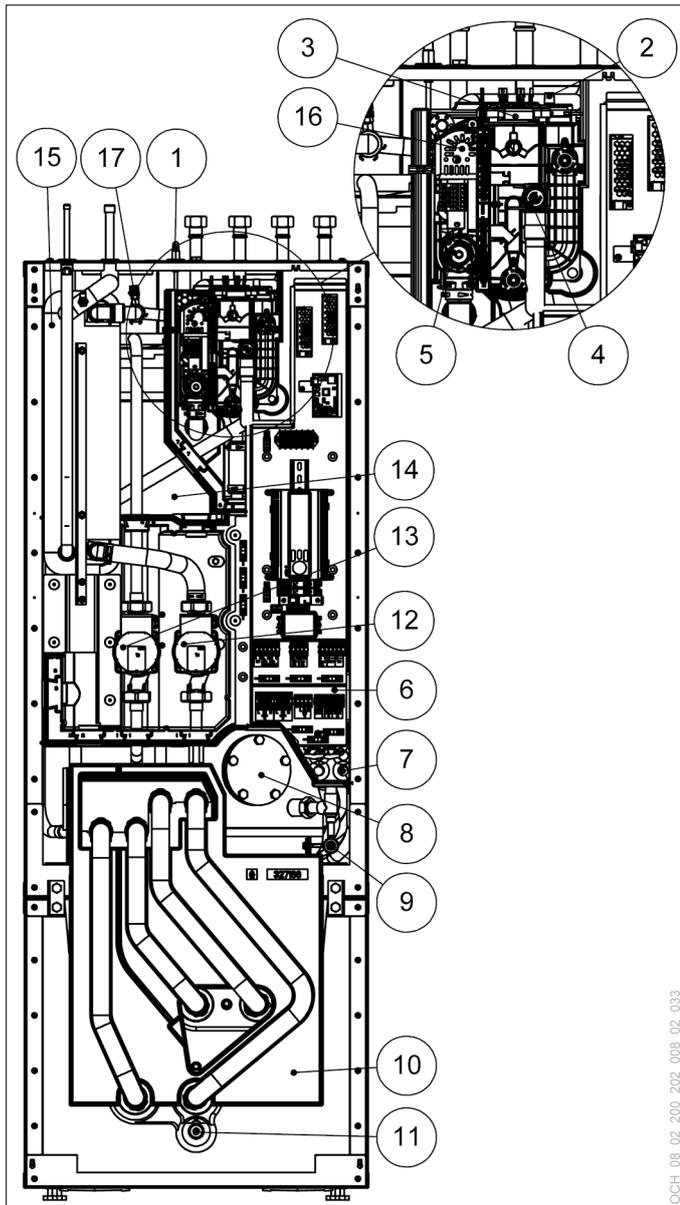

- 1 Magnesiumanode
- 2 Entlüftungsventil
- 3 Elektrische Zusatzheizung
- 4 Sicherheitsventil
- 5 3-Wege-Umschaltventil
- 6 Elektrischer Anschluss
- 7 Kabeldurchführungen
- 8 Wartungsflansch
- 9 Entleerungshahn für Warmwasserspeicher
- 10 Pufferspeicher
- 11 Befüllungs- und Entleerungshahn für Heizungswasser
- 12 Pufferladepumpe
- 13 Heizkreispumpe
- 14 Warmwasserspeicher
- 15 Kondensator (Plattenwärmetauscher)
- 16 Sicherheitstemperaturbegrenzer
- 17 Entlüftungsventil

Der Pufferspeicher und der Warmwasserspeicher mit Wärmeübertrager sind übereinander angeordnet und können für die Einbringung voneinander getrennt werden.

Das Gerät ist im Kunststoff-Mantel geschäumt und mit einer abnehmbaren Frontverkleidung ausgestattet.

Alle hydraulischen Anschlüsse sind nach oben ausgeführt.

Kondensator:

Der Kondensator ist als Plattenwärmetauscher ausgeführt. Der Plattenwärmetauscher ist aus Edelstahl gefertigt und allseitig gegen Kondenswasser und Wärmeverlust isoliert.

Warmwasserspeicher

Der Stahlbehälter ist innen mit Spezial-Direktemail und einer Signalanode ausgerüstet. Die Anode mit Verbrauchsanzeige schützt das Behälterinnenere vor Korrosion.

Das von der Wärmepumpe erwärmte Heizungswasser wird durch einen Wärmeübertrager in den Warmwasserspeicher gepumpt. Der Wärmeübertrager gibt dabei die aufgenommene Wärme an das Trinkwasser ab.

Pufferspeicher

Der Stahlbehälter dient der hydraulischen Entkopplung der Volumenströme von Wärmepumpe und Heizkreis. Das von der Wärmepumpe erwärmte Heizungswasser wird durch die Pufferladepumpe in den Pufferspeicher transportiert. Bei Anforderung wird das Heizungswasser mit der integrierten Heizkreispumpe dem Heizkreis zugeführt.

Multifunktionsgruppe (MFG)

Die Multifunktionsgruppe schaltet zwischen Heizkreis und Warmwasserkreis um. Sie beinhaltet folgende Komponenten:

- Sicherheitstemperaturbegrenzer
- Entlüftungsventil
- Volumenstrommessteil
- Anlagendrucksensor
- Elektrische Zusatzheizung



Hinweis

Bei tiefen Außentemperaturen arbeitet das Gerät in bivalent-parallelen Betrieb.

4.3.2 Außenteil

Das Außenteil ist für die Aufstellung im Freien vorgesehen. Das Außenteil ist als Split-Verdampfer ausgeführt. Das Innenteil ist mit dem Außenteil über Kältemittelleitungen sowie elektrische Steuer- und Versorgungsleitungen verbunden.

Verdampfer:

Der Verdampfer ist Teil des Außenteils und besteht aus Kupferrohren in einem Aluminium-Lamellenpaket.



Hinweis

Bei einer Luft/Wasser-Wärmepumpe kommt es in Abhängigkeit von der Lufttemperatur (unter ca. +7°C), der Luftfeuchtigkeit und des Betriebspunktes zur Reifbildung an den Verdampfer-Lamellen des Außenteils. Im zyklischen Abtaubetrieb der Wärmepumpe werden die Verdampfer-Lamellen automatisch wieder abgetaut.

Ventilator:

Die Außenluft wird mit einem geräuscharmen Ventilator durch den Verdampfer gesaugt.

Verdichter (Kompressor):

Der vollhermetische Verdichter ist für hocheffiziente Wärmepumpenanwendungen konzipiert.

4.3.3 Wärmepumpenregelung

Die Wärmepumpenregelung OTS beinhaltet Software zur automatisierten Regelung von Wärmepumpen-Heizungsanlagen mit Kühlfunktion sowie mit Warmwasserbereitung.

Alle Einstellungen, die im System erforderlich sind, können über das Bedienteil an der Wärmepumpe oder über die App vorgenommen werden.


Der OTS-Regler kann folgende Anlagenkreise bzw. Wärmeerzeuger regeln:

- ▶ 1x direkter Kreis (heizen und/oder kühlen)
- ▶ 1x direkter oder gemischter Kreis (heizen und/oder kühlen)
- ▶ 1x direkt beheizter Warmwasserspeicher
- ▶ 1x Wärmepumpe (heizen und kühlen)
- ▶ 1x interne, elektrische Zusatzheizung

4.4 Typenschild


Zum Identifizieren Ihrer Wärmepumpe ist am Innenteil und am Außenteil je ein Typenschild angebracht.

- ▶ Das Typenschild am Innenteil befindet sich an der seitlichen Verkleidung.

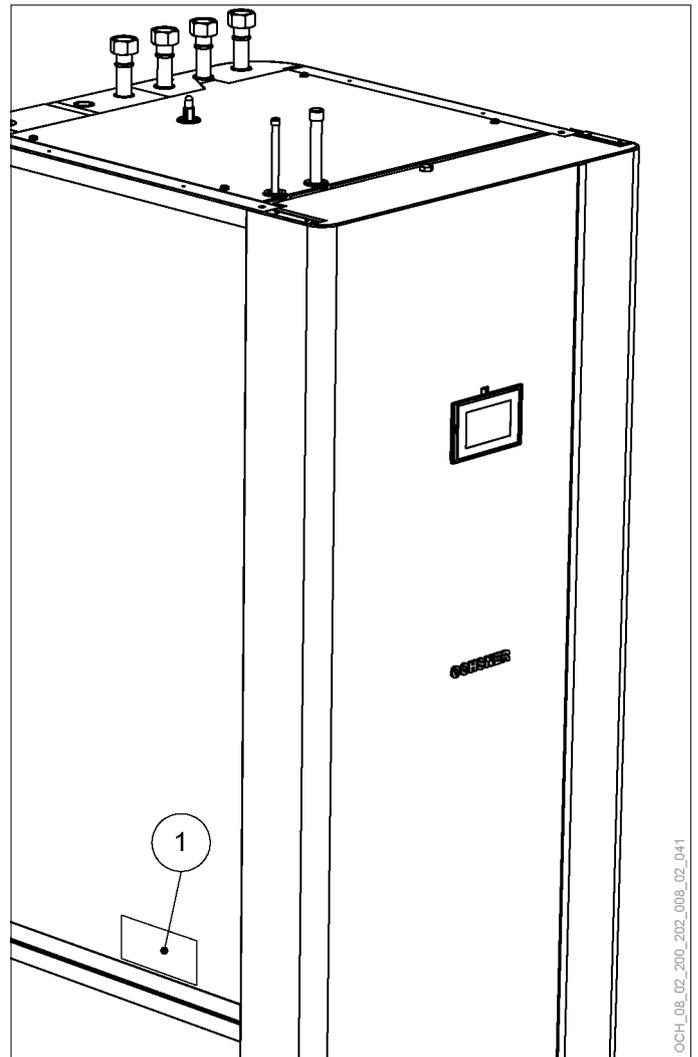

1 Typenschild am Innenteil

- ▶ Das Typenschild am Außenteil befindet sich an der seitlichen Verkleidung.

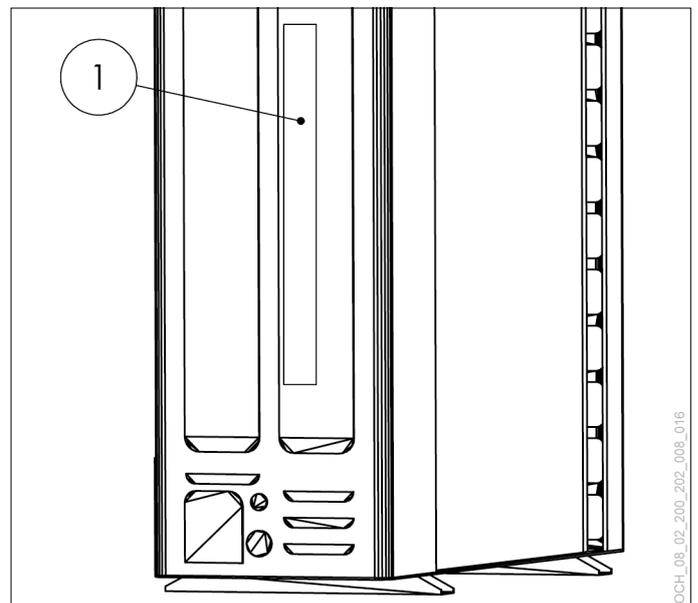

1 Typenschild am Außenteil

PLANUNG EINER SPLIT-ANLAGE

i Hinweis
Die maschinenspezifischen Informationen zur Planung und Vorbereitung finden Sie im maschinenspezifischen Planungs- und Vorbereitungsteil dieses Dokumentes.

i Hinweis
Planen Sie die Aufstellungsorte für das Außenteil und das Innenteil so, dass sich möglichst kurze Kältemittelleitungen bei möglichst geradliniger und einfacher Rohrführung ergeben.

i Hinweis
In Abhängigkeit der Ausführung der Anbindeleitung sind bei leer verlegtem Futterrohr die Kältemittelleitungen im Nachhinein nur schwer oder gar nicht einziehbar.
» Planen Sie die Installation von erdverlegten Kältemittelleitungen zeitlich so, dass das Futterrohr gemeinsam mit den bereits eingeführten Kältemittelleitungen in den Montagegraben zwischen dem Außenteil und dem Innenteil verlegt werden kann.

i Hinweis
Beachten Sie die nationalen und regionalen Vorschriften hinsichtlich der Notwendigkeit und Ausführung eines Blitzschutzes.

i Hinweis
Beachten Sie die maschinenspezifischen Einsatzgrenzen.

5. Außenteil

5.1 Aufstellungsort

Das Außenteil ist ausschließlich zur Aufstellung im Freien bestimmt. Beachten Sie hinsichtlich dem Aufstellungsort des Außenteils die folgenden Hinweise:

- ▶ Wählen Sie den Aufstellungsort des Außenteils so, dass das Gerät ganzjährig von allen Seiten gefahrlos zugänglich ist.
- ▶ Die Aufstellung in einer Senke oder einer Grube ist nicht zulässig („Kaltluftsee“).

- ▶ Hohe Windlasten am Außenteil können im Abtaubetrieb aufgrund der erhöhten Wärmeabfuhr zu Abtauproblemen führen. Vermeiden Sie die Aufstellung an einem offenen, exponierten Ort mit hohen zu erwartenden Windlasten (z. B. Flachdach eines Hauses in erhöhter Lage).
- ▶ Wählen Sie den Aufstellungsort des Außenteils so, dass sich das Gerät auf der dem Wind abgewandten Seite des Gebäudes befindet („Lee-Seite“).

! **Sachschaden**
Der Luftstrom durch den Verdampfer darf nicht durch angrenzende Objekte behindert werden. Ein verminderter Luftvolumenstrom kann zur Reduzierung der Anlageneffizienz führen.
» Halten Sie die maschinenspezifischen Anforderungen an den Aufstellungsort ein.

! **Sachschaden**
Die Ansaugluft darf nicht mit aggressiven Stoffen belastet sein (Ammoniak, Schwefel, Chlor, usw.). Es können dadurch Maschinenbauteile zerstört werden.

5.2 Mindestabstände

Die Einhaltung der angegebenen Mindestabstände für das Außenteil ermöglicht:

- ▶ Eine fachgerechte Geräteinstallation
 - ▶ Einen störungsfreien Betrieb
 - ▶ Wartungstätigkeiten am Gerät
- » Halten Sie die maschinenspezifischen Mindestabstände ein.

5.3 Fundament für das Außenteil

Für den Untergrund des Außenteils ist ein dauerhaftes Fundament erforderlich. Das Fundament muss den statischen Anforderungen des Außenteils gerecht sein.

- » Realisieren Sie einen frostsicheren Abfluss für das am Außenteil anfallende Kondenswasser (z. B. Kiesbett mit Drainageanschluss).
- » Achten Sie bei erdverlegten Kältemittelleitungen, während der Errichtung des Fundamentes, auf die korrekte Positionierung des Futterrohres.
- » Verwenden Sie für das Futterrohr starre Kanalgrundrohre (innen glatt). Wir empfehlen die Verwendung von schalldämmten Kanalgrundrohren.
- » Sorgen Sie für eine ausreichende Befestigung des Außenteils hinsichtlich der auftretenden Windlast am Aufstellungsort.

- » Berücksichtigen Sie bei der Errichtung des Fundamentes die maschinenspezifischen Vorgaben.



VORSICHT: Rutschgefahr

Bei unzureichendem Abfluss des Kondenswassers kann es im Winter zu Eisbildung im Bereich des Außenteils kommen.

- » Stellen Sie einen fachgerechten Abfluss des Kondenswassers auch bei niedrigen Temperaturen sicher.
- » Achten Sie vor allem im Bereich von Gehflächen und Eingängen um das Außenteil darauf, dass es nicht zu Vereisungen kommt.



Hinweis

Im Erdboden verwendete Isolierung muss aus geschlossen-porigem Material bestehen. Der Wärmedämmwert der Isolierung wird ansonsten beeinträchtigt.

5.4 Schall

Beachten Sie hinsichtlich der Geräuscentwicklung des Außenteils die folgenden Hinweise:

- ▶ Vermeiden Sie die Aufstellung auf schallharten Böden.
- ▶ Vermeiden Sie die Aufstellung zwischen zwei Gebäudewänden oder Ecken. Die Gebäudewände können zu einer Schallpegelerhöhung führen.
- ▶ Vermeiden Sie die Aufstellung direkt unter oder neben schallempfindlichen Räumen (z.B. Schlafräume).



Hinweis

Pflanzen und bewachsene Flächen im Umfeld des Außenteils, unter Einhaltung der Mindestabstände, können den Schallpegel des Außenteils reduzieren.



Hinweis

Die maximal erlaubten Schallwerte sind teilweise gesetzlich beschränkt.

- » Beachten Sie alle nationalen und regionalen Vorschriften und Bestimmungen.

6. Kältemittelleitungen

6.1 Kältemittelleitungen vorbereiten

i Hinweis
Der Anschluss der Kältemittelleitungen am Innen- und Außenteil darf nur vom OCHSNER-Kundendienst oder von OCHSNER autorisierten Kundendienst-Partnern durchgeführt werden.

i Hinweis
Bei nicht fachgerechter Installation des Gerätes, der Kältemittelleitungen, der Rohrbefestigungen und der Mauerdurchführungen kann es zur Übertragung von Körperschall auf das Gebäude kommen.

- » Sorgen Sie für eine körperschalldämmende Rohrbefestigung der Kältemittelleitungen. Der ausführende Anlagenerrichter trägt hierfür die Verantwortung.
- » Verlegen Sie die Kältemittelleitungen nicht in einem vermauerten Überschubrohr. Durch den sich bildenden Resonanzkörper ist eine Schallübertragung auf den Wohnraum, bei der Verwendung von vermauerten Überschubrohren unvermeidbar.
- » Verwenden Sie bei senkrechter Montage der Kältemittelleitungen entkoppelte Kälterohrschellen. Der Abstand zwischen den Kälterohrschellen darf maximal 1,25 m betragen.

! Sachschaden
Bei dünnwandigen Rohren besteht Berstgefahr.

- » Verwenden Sie ausschließlich für Kältemittel geeignete Kupferleitungen (EN 12735-2).

! Sachschaden
Schmutz und Verunreinigungen in den Kältemittelleitungen können zu einem verstopften Expansionsventil oder zu einem Verdichterschaden führen.

Durch unsachgemäßes oder frühzeitiges Öffnen der Kältemittelanschlüsse können Schmutz und Feuchtigkeit in den Kältekreis gelangen.

- » Verwenden Sie ausschließlich für Kältemittel geeignete Kupferleitungen (EN 12735-1).
- » Öffnen Sie die Anschlüsse am Innenteil und am Außenteil nicht.
- » Sorgen Sie dafür, dass kein Schmutz in die Kältemittelleitungen gelangt.

i Hinweis
Anlagen mit falsch dimensionierten Kältemittelleitungen können nicht in Betrieb genommen werden.

- » Halten Sie die maschinenspezifischen Dimensionen für die Kältemittelleitungen ein.

Die Kältemittelanschlüsse (Sauggas- und Flüssigkeitsleitung) am Innenteil und am Außenteil werden zugelötet ausgeliefert.

i Hinweis
Fachgerechte Kupferrohre für Kältemittelleitungen werden beidseitig verschlossen und mit Stickstoff gefüllt ausgeliefert.

Beachten Sie hinsichtlich der Leitungsführung der Kältemittelleitungen die folgenden Hinweise:


- » Minimieren Sie den Abstand zwischen dem Innenteil und dem Außenteil, um Wärmeverluste an den Kältemittelleitungen gering zu halten.
- » Wählen Sie die Aufstellungsorte des Innenteils und des Außenteils so, dass die maximal zulässigen Leitungslängen und Höhenunterschiede eingehalten werden.
- » Vermeiden Sie eine Leitungsführung in der Nähe von schallempfindlichen Räumen (z.B. Schlafräume). Das Kältemittel in den Kältemittelleitungen kann in bestimmten Betriebszuständen für Geräuscentwicklungen sorgen.
- » Verwenden Sie möglichst große Biegeradien, um hohe Druckverluste zu vermeiden.

6.1.1 Leitungslängen

- » Halten Sie die maximal zulässigen Leitungslängen für die Kältemittelleitungen ein.
 - » Halten Sie den maximal zulässigen Höhenunterschied zwischen dem Innenteil und dem Außenteil ein.
-

i Hinweis
Die maschinenspezifischen Informationen zur Planung und Vorbereitung finden Sie im maschinenspezifischen Planungs- und Vorbereitungsteil dieses Dokumentes.

6.1.2 Frei geführte Kältemittelleitungen

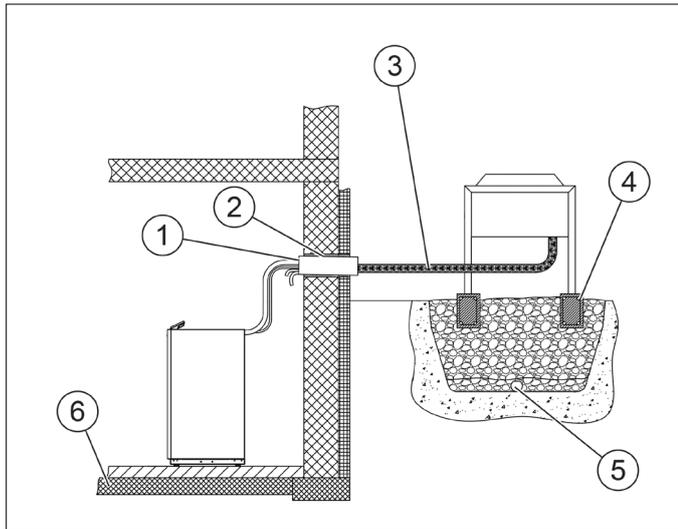

- 1 Fachgerecht abgedichtete Mauerdurchführung (speziell bei Hochwassergefahr)
- 2 Fachgerechte Abdichtung der Kältemittelleitungen zur Mauerdurchführung
- 3 Frei geführte Kältemittelleitungen (isoliert mit Kälte-/Wärmedämmung mit UV-Schutz)
- 4 Bewehrtes Streifenfundament
- 5 Drainagerohr (frostsicher)
- 6 Fundament



Hinweis

Sämtliche Lötstellen an den Kupferrohren der Kältemittelleitungen müssen ganzjährig zu Wartungszwecken zugänglich sein (gemäß Verordnung (EU) Nr. 517/2014).


- » Verlegen Sie die Kältemittelleitungen zwischen dem Innenteil und dem Außenteil.
- » Führen Sie die Kältemittelleitungen mit etwas Überlänge bis zu den Anschlüssen des Innenteils und des Außenteils.
- » Verwenden Sie zum Befestigen der Kältemittelleitungen geeignete körperschalldämmende Rohrbefestigungen.
- » Installieren Sie die Rohrbefestigungen nicht in der Nähe von Biegeradien.
- » Isolieren Sie die freiliegenden Kältemittelleitungen zwischen dem Innenteil und dem Außenteil mit fachgerechtem Isoliermaterial gegen Kondenswasserbildung und Korrosion. Im Außenbereich (frei geführt) muss das Isoliermaterial zusätzlich mit UV-Schutz versehen werden.



Hinweis

Verwenden Sie bei frei geführter, waagrechter Verlegung eine fachgerechte Abstützung der Kältemittelleitungen. Verhindern Sie ein Begehen und Befahren der frei geführten Kältemittelleitungen.

6.1.3 Erdverlegte Kältemittelleitungen

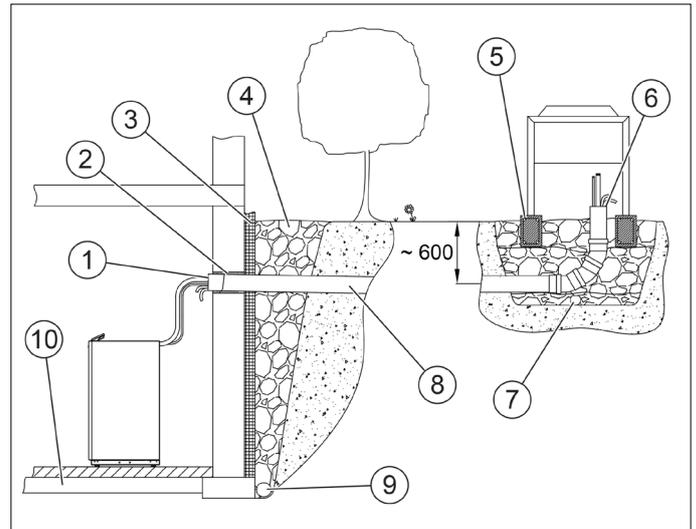

- 1 Fachgerecht abgedichtete Mauerdurchführung
- 2 Fachgerechte Abdichtung der Kältemittelleitungen zum Futterrohr
- 3 Dämmung
- 4 Kies
- 5 Bewehrtes Fundament
- 6 Fachgerechte Abdichtung des Futterrohrendes (Kältemittelleitungen zum Futterrohr)
- 7 Drainagerohr (frostsicher)
- 8 Futterrohr (min. 2% Gefälle nach außen)
- 9 Drainage
- 10 Fundament



Hinweis


Sämtliche Lötstellen an den Kupferrohren der Kältemittelleitungen müssen ganzjährig zu Wartungszwecken zugänglich sein (gemäß Verordnung (EU) Nr. 517/2014).



Hinweis

Je nach Ausführung der Anbindeleitungen sind bei leer verlegtem Futterrohr die Kältemittelleitungen im Nachhinein nur schwer oder gar nicht einziehbar.

- » Planen Sie die Installation von erdverlegten Kältemittelleitungen zeitlich so, dass das Futterrohr gemeinsam mit den bereits eingeführten Kältemittelleitungen in den Montagegraben zwischen dem Außenteil und dem Innenteil verlegt werden kann.

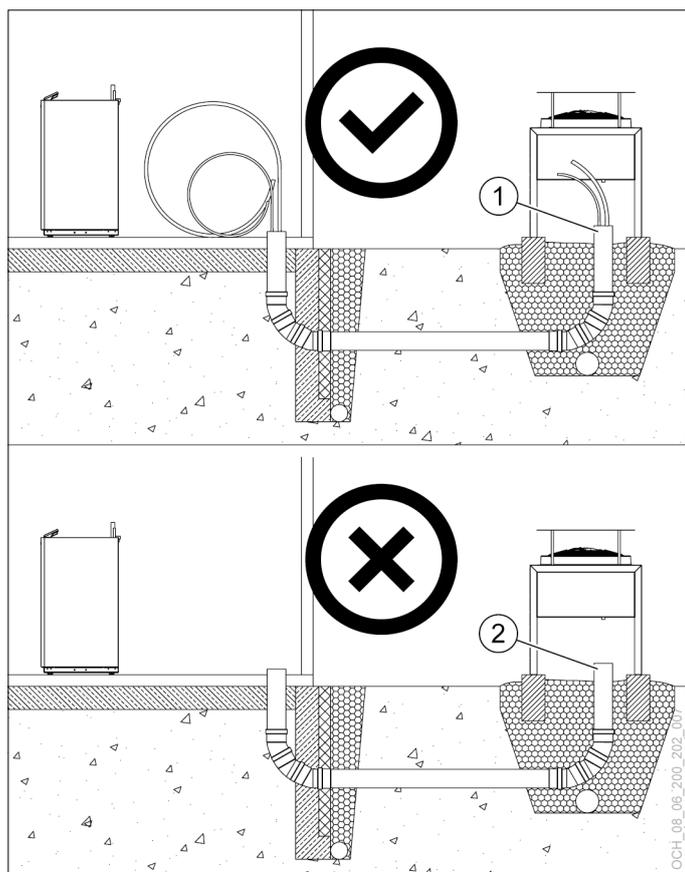

- 1 Bei einem Futterrohr mit zwei 90°-Rohrumlenkungen muss das Futterrohr gemeinsam mit den Kältemittelleitungen verlegt werden.
 - 2 Bei leer verlegtem Futterrohr können im Nachhinein die Kältemittelleitungen nicht mehr eingezogen werden.
- » Verwenden Sie für das erdverlegte Futterrohr starre Kanalgrundrohre. Wir empfehlen die Verwendung von schallgedämmten Kanalgrundrohren.
 - » Verwenden Sie in Abhängigkeit der anlagenspezifischen Kältemittelleitungen und der geplanten Rohrumlenkungen einen geeigneten Futterrohrdurchmesser.
 - » Verwenden Sie für 90°-Rohrumlenkungen entweder 3*30°-Biegeradien oder 6*15°-Biegeradien (abhängig vom Futterrohrdurchmesser und der Verlegetiefe).
 - » Sehen Sie an der Anschlussstelle der Kältemittelleitungen am Außenteil eine geeignete Montagegrube vor.
 - » Ziehen Sie einen geradlinigen Montagegraben zwischen der Mauerdurchführung und der Montagegrube am Außenteil.
 - » Verlegen Sie das Futterrohr gemeinsam mit den bereits eingeführten Kältemittelleitungen in den Montagegraben zwischen dem Außenteil und Innenteil.
 - » Verlegen Sie die elektrischen Steuer- und Versorgungsleitungen in einem geeigneten Elektroinstallationsrohr.

- » Führen Sie die Kältemittelleitungen mit etwas Überlänge bis zu den Anschlüssen des Innenteils und des Außenteils.
- » Sorgen Sie für eine fachgerechte Abdichtung des frei liegenden Futterrohrendes beim Außenteil. Verwenden Sie zum Abdichten der Kältemittelleitungen im Futterrohr z. B. eine geeignete Ringraumdichtung oder eine UV-beständige, dauerelastische Dichtmasse.
- » Isolieren Sie auch die freiliegenden Kältemittelleitungen außerhalb des Futterrohres mit fachgerechtem Isoliermaterial gegen Kondenswasserbildung und Korrosion. Im Außenbereich muss das Isoliermaterial zusätzlich mit UV-Schutz versehen werden.



Hinweis

Im Erdboden verwendete Isolierung muss aus geschlossen-porigem Material bestehen. Der Wärmedämmwert der Isolierung wird ansonsten beeinträchtigt.



Sachschaden

Für Abdichtungsaufgaben am Futterrohr ist PU-Schaum ungeeignet.

6.2 Mauerdurchführung

Sowohl für frei geführte, als auch für erdverlegte Kältemittelleitungen, zwischen dem Innenteil und dem Außenteil, ist eine fachgerechte und anlagenspezifische Mauerdurchführung durch die Außenwand des Gebäudes zu realisieren.

- » Sorgen Sie für eine fachgerechte und anlagenspezifische Ausführung der Mauerdurchführung.
- » Berücksichtigen Sie den gegebenen Maueraufbau (Ziegel, Beton).
- » Berücksichtigen Sie die gegebenen Grundwasserverhältnisse.



Sachschaden

Eine unsachgemäß ausgeführte Mauerdurchführung kann, aufgrund von eindringendem Wasser in das Gebäude oder in das Mauerwerk, erheblichen Sachschaden anrichten (Sickerwasser, Kondenswasser, Hochwasser). Bei Mauerdurchführungen unterhalb der Geländeoberkante ist die Durchdringung an die jeweiligen örtlichen Gegebenheiten anzupassen (z. B. nicht stauendes Sickerwasser, aufstauendes Sickerwasser, drückendes Grundwasser).

- » Verwenden Sie für die Mauerdurchführung ein fachgerechtes Futterrohr oder eine Mauerhülse.
 - » Binden Sie das äußere Ende der Mauerdurchführung in die äußere Gebäudeabdichtungsebene mit ein.
 - » Stellen Sie sicher, dass das Futterrohr mit leichtem Gefälle nach außen ausgeführt wird (mindestens 2%).
 - » Verwenden Sie an der Maueraußenkante und an der Mauerinnenkante jeweils eine fachgerechte Ringraumdichtung für den Ringraum zwischen der Mauerhülse und den durchgeführten Kältemittel- und Elektroleitungen.
-



Sachschaden

Für Abdichtungsaufgaben am Futterrohr ist PU-Schaum ungeeignet.

7. Innenteil

7.1 Aufstellungsort



Sachschaden

Das Innenteil ist ausschließlich zur Aufstellung im Gebäudeinneren bestimmt. Ausgenommen davon sind Räume mit erhöhter Feuchtebelastung (permanent oberhalb 70%).

Der Aufstellungsraum für das Innenteil muss folgende Anforderungen erfüllen:

- ▶ Trockener und frostfreier Raum
- ▶ Schall-optimierte Umgebung
- ▶ Waagrecht und tragfähiger Fußboden für das Gewicht des Innenteils
- ▶ Nicht direkt unter oder neben schallempfindlichen Räumen (z.B. Schlafräume)
- ▶ Raumtemperatur von max. 30°C
- ▶ Aufstellungsraum darf aufgrund von Staub, Gase oder Dämpfe nicht explosionsgefährdet sein

7.2 Mindestabstände einhalten

Die Einhaltung der angegebenen Mindestabstände für das Innenteil ermöglicht:

- ▶ Eine fachgerechte Geräteinstallation
 - ▶ Einen störungsfreien Betrieb
 - ▶ Wartungstätigkeiten am Gerät
- » Halten Sie die maschinenspezifischen Mindestabstände ein.
-



Hinweis

Die maschinenspezifischen Informationen zur Planung und Vorbereitung finden Sie im maschinenspezifischen Planungs- und Vorbereitungsteil dieses Dokumentes.

8. Maschinenspezifische Planung und Vorbereitung


- ! Sachschaden**
 Der Luftdruck und die Luftfeuchtigkeit beeinflussen die Betriebssicherheit der elektrischen Komponenten in der Wärmepumpenanlage (Durchschlagfestigkeit).
 » Beachten Sie die maximale Standorthöhe der Wärmepumpenanlage.

	Einheit	max. Standorthöhe (über dem Meeresspiegel)
AIR FALCON 212	m	2000


8.1 Außenteil

8.1.1 Aufstellungsort


- Das Außenteil darf nicht von allen vier Seiten von Mauern/Gegenständen umgeben sein.

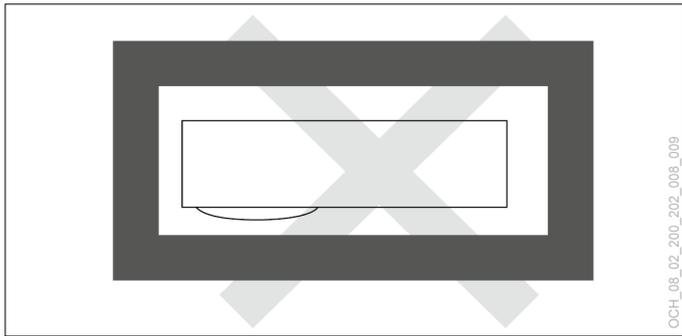


- Das Außenteil darf nicht unmittelbar an einer zwei oder drei Seiten an Mauern/Gegenständen angrenzen.

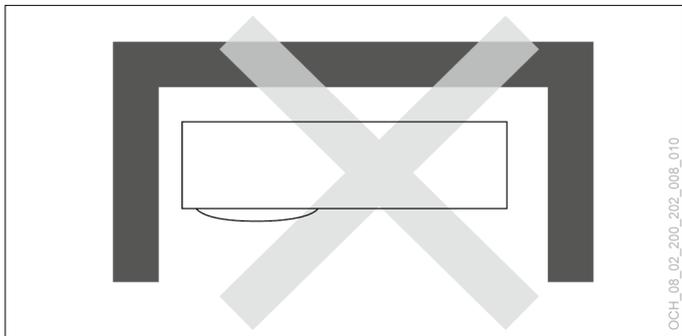

- ! Sachschaden**
 Das Außenteil muss so positioniert werden, dass der Luftstrom im Winter nicht durch anfallende Schneemassen blockiert wird.
 » Berücksichtigen Sie die zu erwartende Schneehöhe am Aufstellungsort und positionieren Sie das Außenteil in einer ausreichenden Höhe über dem Boden.
 » Konstruieren Sie gegebenenfalls über dem Außenteil ein Vordach um das Außenteil vor großen Schneemassen zu schützen.
 » Sorgen Sie dafür, dass seitlich einfallender Schnee das Außenteil nicht beschädigt. Installieren Sie gegebenenfalls eine Ablenkplatte gegen den Schnee. Halten Sie dabei die maschinenspezifischen Mindestabstände ein.

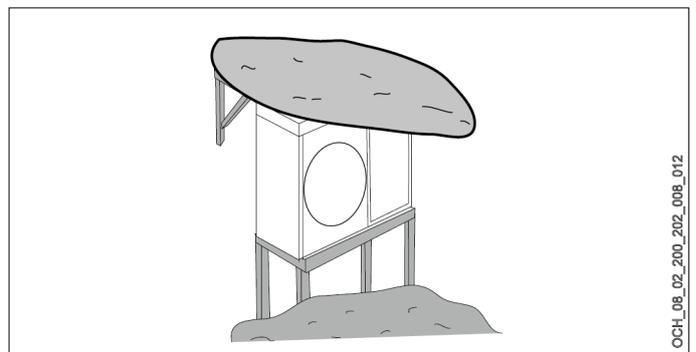


- Bei der Errichtung des Außenteils muss auf die zu erwartenden Windrichtung geachtet werden.

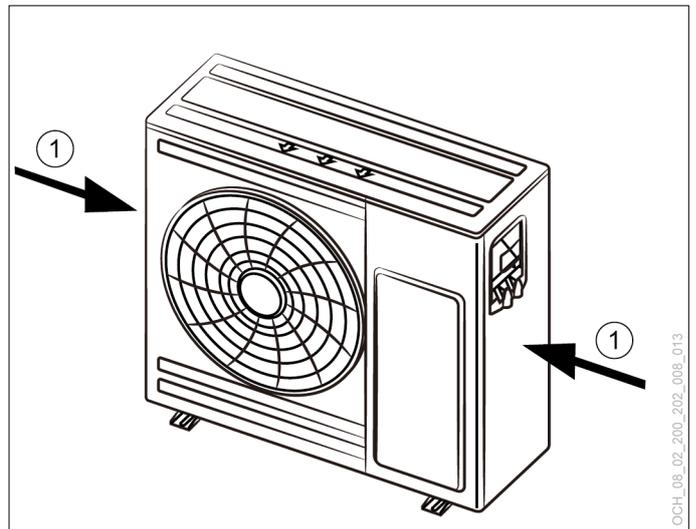

1 Windrichtung

- Das Außenteil sollte mit der Luftaustrittsseite unter Einhaltung der Mindestabstände an einer Mauer positioniert werden um diese vor direktem Wind zu schützen.

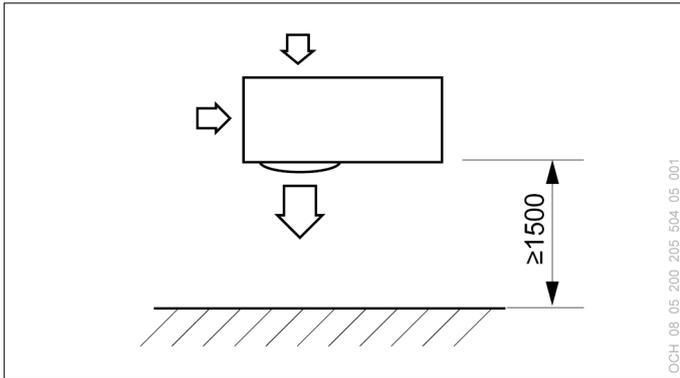


Hinweis

In Umgebungen mit niedrigen Außentemperaturen darf die Luftaustrittsseite keinem direktem Wind ausgesetzt werden.


» Positionieren Sie das Außenteil unter Einhaltung der Mindestabstände an eine Wand.

8.1.2 Mindestabstände


- Unter Einhaltung der maschinenspezifischen Mindestabstände darf das Außenteil an einer zwei oder drei Seiten an Mauern/Gegenständen angrenzen, so lange die Luftaustrittsseite dabei frei bleibt.

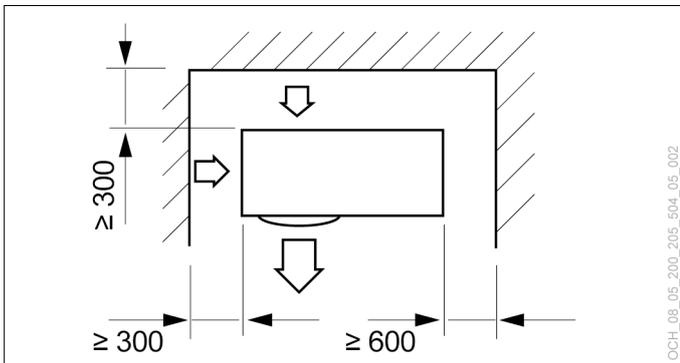




- Die Aufstellung unter einer Decke ist zulässig, wenn drei Seiten um das Außenteil dauerhaft frei liegen und die maschinenspezifischen Mindestabstände eingehalten werden.

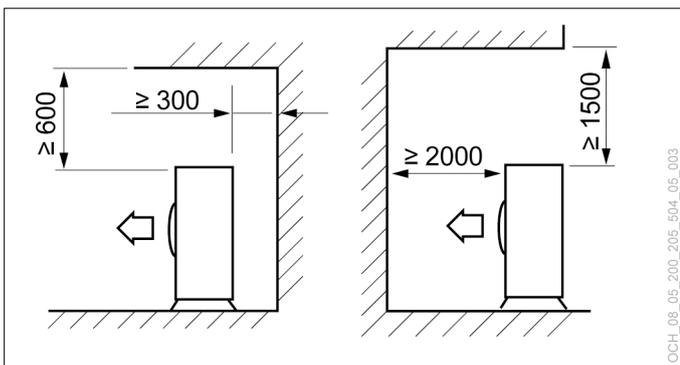

- Das Außenteil darf an der Luftaustrittsseite und an der Lufteintrittsseite an Mauern/Gegenstände angrenzen wenn die beiden anderen Seiten um das Außenteil dauerhaft frei liegen und die maschinenspezifischen Mindestabstände eingehalten werden.

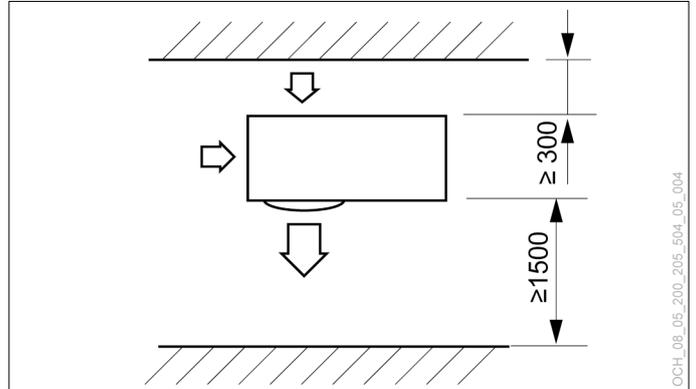

- Mehrere Außenteile dürfen unter Einhaltung der maschinenspezifischen Mindestabstände nebeneinander aufgestellt werden.

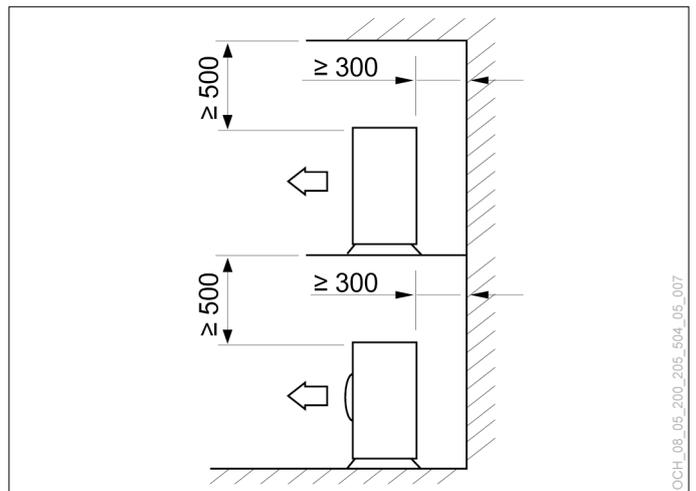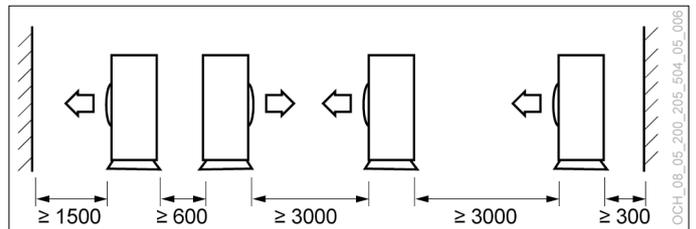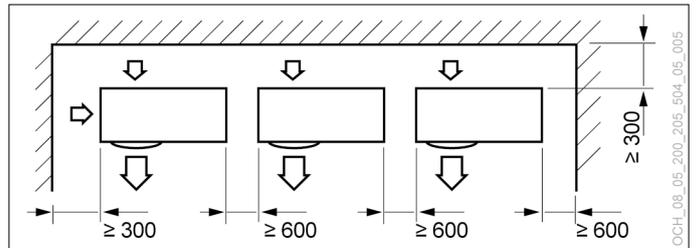


- Die Montagefüße des Außenteils müssen mindestens 80 mm über dem umliegenden Gelände liegen.


8.1.3 Aufstellung in Meeresnähe

Beachten Sie hinsichtlich der Aufstellung in Meeresnähe die folgenden Hinweise:


- » Installieren Sie das Außenteil an einem Platz an dem es nicht direkt Meerwasser oder der Meeresbrise ausgesetzt ist.
- » Installieren Sie das Außenteil auf der Lee-Seite (vom Meer abgewandte Seite) des Gebäudes oder errichten Sie eine Mauer um das Außenteil vor Meerwasser und der Meeresbrise zu schützen.

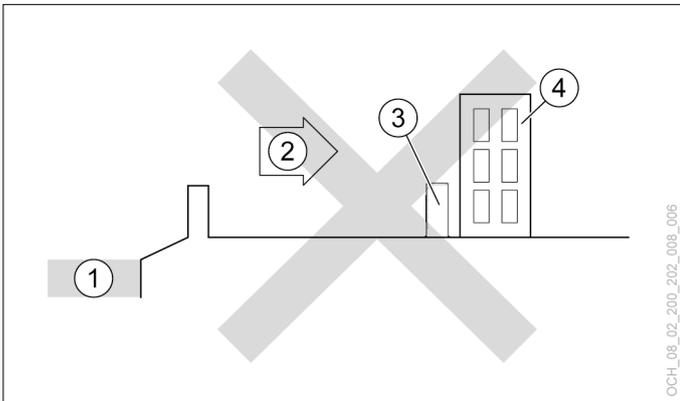

- 1 Meer
- 2 Meeresbrise
- 3 Außenteil
- 4 Gebäude

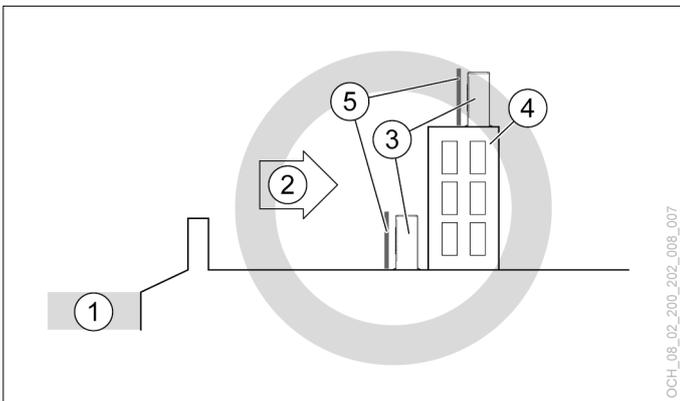

- 1 Meer
- 2 Meeresbrise
- 3 Außenteil
- 4 Gebäude
- 5 Schutzmauer

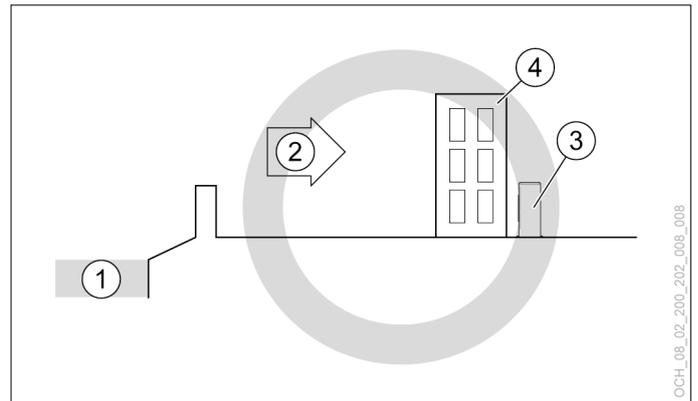

- 1 Meer
- 2 Meeresbrise
- 3 Außenteil
- 4 Gebäude



Hinweis

Die Schutzmauer muss aus massiven Material bestehen und mindestens 1,5 mal so groß wie das Außenteil sein.

- » Beachten Sie bei der Errichtung der Mauer die maschinenspezifischen Mindestabstände.

- » Befreien Sie den Aufstellungsort vor der Montage von Salzurückständen.

- » Führen Sie, bei einer Entfernung des Aufstellungsort zum Meer von weniger als 500 m zusätzliche Antikorrosions-Maßnahmen durch.




Sachschaden


Wasser- und Salzurückstände am Außenteils können zu einer erheblichen Beschleunigung der Korrosion führen.

- » Stellen Sie einen fachgerechten Abfluss des Kondenswassers unter dem Außenteil sicher.
- » Sorgen Sie dafür, dass sich unter dem Außenteil kein Regenwasser sammeln kann.
- » Reinigen Sie das Außenteil regelmäßig von Salzurückständen.
- » Überprüfen Sie den Zustand des Außenteils in regelmäßigen Abständen und führen Sie bei Bedarf entsprechende Antikorrosions-Maßnahmen durch. (alle drei Monate)
- » Schützen Sie das Außenteil bei längeren Stillstandzeiten entsprechend.

8.1.4 Fundament für das Außenteil

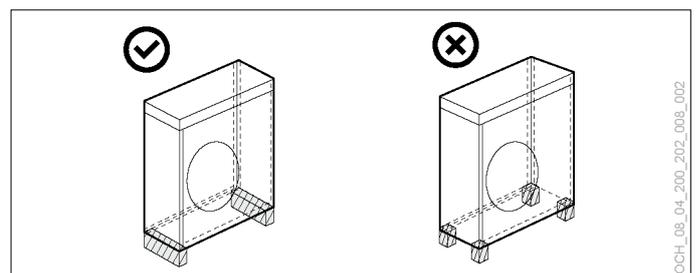


Fundament ohne Dämpfungssockel

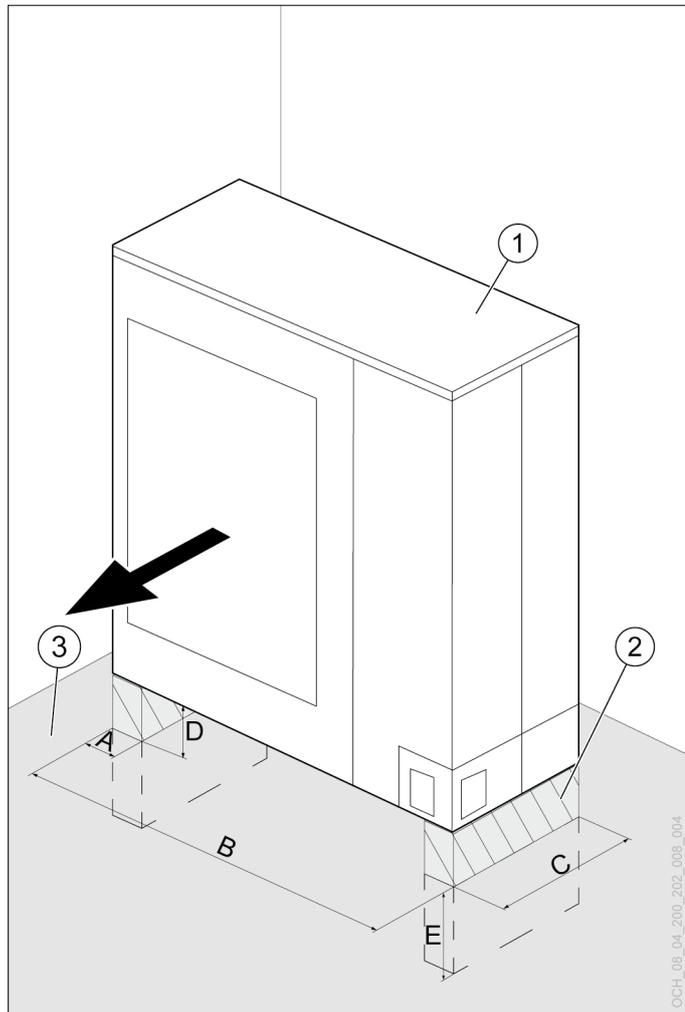

- 1 Außenteil
- 2 Fundament
- 3 Umgebungsniveau

	A	B	C	D	E
AIR FALCON 212	200	820	560	100	300

Fundament mit optionalen Dämpfungssockel

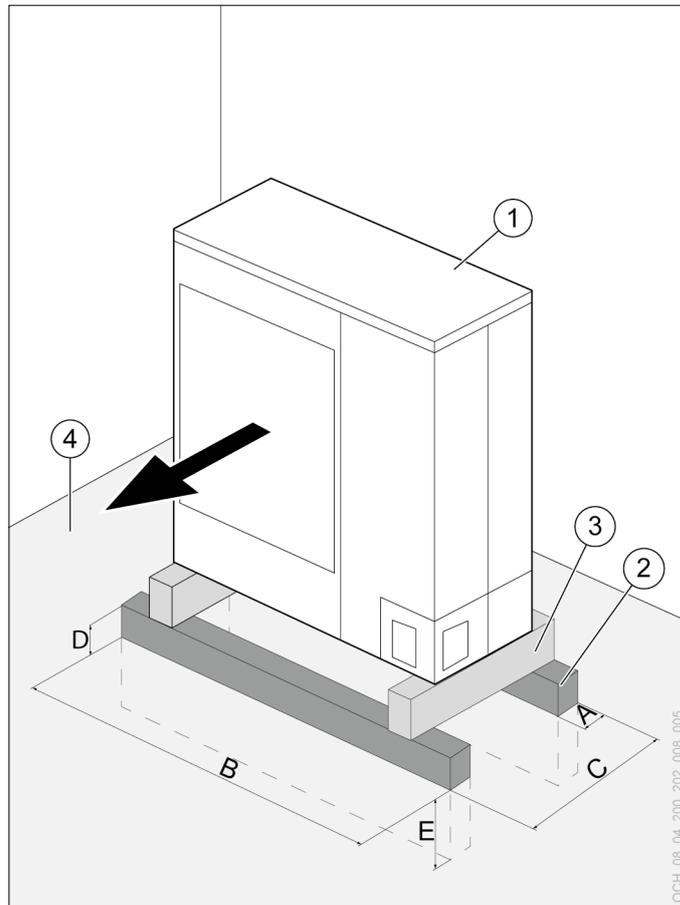


- 1 Außenteil
- 2 Fundament
- 3 Dämpfungssockel
- 4 Umgebungsniveau

	A	B	C	D	E
AIR FALCON 212	200	880	600	50	300

Errichtung eines Streifenfundamentes


Für das Errichten eines Streifenfundamentes wird die folgende Vorgehensweise empfohlen:

» Graben Sie die Fundamentgrube.

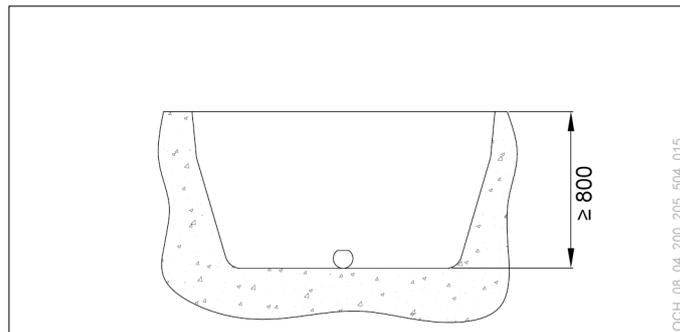

» Platzieren Sie ein Drainagerohr am Grubenboden.

- » Berücksichtigen Sie im Fall von erdverlegten Anbindeleitungen das Futterrohr.
- » Füllen Sie die Fundamentgrube mit groben Kies. Falls das Futterrohr (mit den Kältemittelleitungen) bei erdverlegten Anbindeleitungen zu einem späteren Zeitpunkt installiert wird, so ist dies bei der Fundamentgrube entsprechend zu berücksichtigen.
- » Errichten Sie die beiden bewehrten Streifenfundamente.
- » Sehen Sie für die Montage des Außenteils geeignete Ankerbolzen vor. Die Ankerbolzen müssen mindesten 20 mm über das Außenteil hinausragen.
- » Platzieren Sie zwischen Fundament und Außenteil eine Isolierscheiben um einem Korrodieren des Außenteils vorzubeugen.

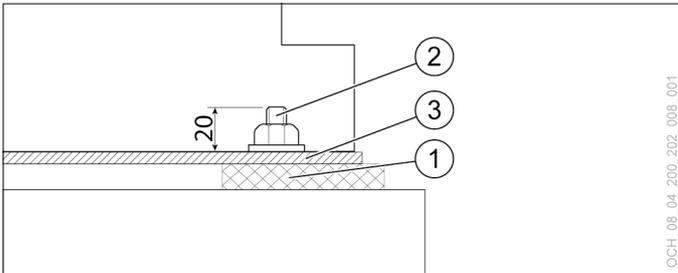

- 1 Isolierscheiben
- 2 Ankerbolzen
- 3 Außenteil



Hinweis

Für die Montage des Außenteils ist optional ein Dämpfungssockel erhältlich. Wird dieser verwendet, kann die Isolierscheibe weggelassen werden.



Hinweis

Das Außenteil muss ausreichend mit dem Fundament verschraubt werden, um ein Umkippen infolge von Windeinwirkung zu verhindern.

8.1.5 Wandmontage




Hinweis

Bitte beachten Sie, dass bei einer Wandmontage mittels Wandkonsolen mit erhöhter Schallentwicklung zu rechnen und eine Schallübertragung ins Mauerwerk möglich ist. Wir empfehlen aus diesen Gründen eine Montage mittels Dämpfungssockel.

- » Stellen Sie sicher, dass vor der Befestigung der Wandkonsole eine Mauerwerksprüfung unter Berücksichtigung der Lastangaben für das jeweilige Außenteil durchgeführt wird. Die Regeln der Bautechnik sind einzuhalten.

- » Installieren Sie Isolierscheiben zwischen Außenteil und Wandkonsole und zwischen Wandkonsole und Wand um die Übertragung von Vibration und Schall auf das Gebäude zu reduzieren.

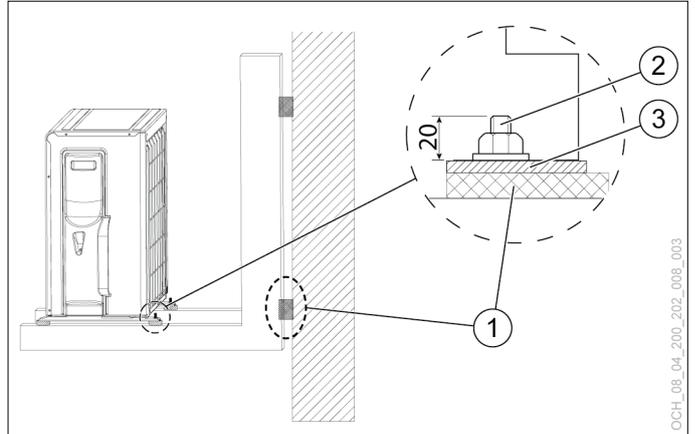

- 1 Isolierscheiben
- 2 Ankerbolzen
- 3 Außenteil

8.1.6 Flachdachmontage



WARNUNG: Absturzgefahr

Bei Tätigkeiten auf einem Flachdach ohne Absturzsicherung besteht Absturzgefahr.

- » Halten Sie sich bei Tätigkeiten auf einem Flachdach an die regionalen Gesetze zur Arbeitssicherheit.
- » Achten Sie stets auf die Absturzkante.



Hinweis

Vermeiden Sie die Aufstellung des Außenteils auf Dächern von Wohnräumen oder Carports mit Befestigungspunkten an Wohnräumen, da es zu einer Körperschallübertragung kommen kann.

Belastung der Dachkonstruktion:

- » Stellen Sie das Außenteil nicht auf einer Dachkonstruktion in Leichtbauweise auf.
- » Beachten Sie, dass es bei sehr tiefen Außentemperaturen zu Eisbildung unter dem Außenteil kommen kann.
- » Berücksichtigen Sie für die Belastung der Dachkonstruktion zusätzlich zum Außenteil-Eigengewicht eine **Eislast von 400kg/m²**.

Beachten Sie bei der Aufstellung des Außenteils auf einem freistehenden Carport, einem Garagendach oder einem Lagerraumdach folgende Hinweise:

- » Sorgen Sie für eine ausreichende Befestigung des Außenteils hinsichtlich der auftretenden Windlast am Aufstellungsort.

- » Beachten Sie die auftretende Punktbelastung durch das Außenteil-Eigengewicht (abhängig von der Dachbefestigung) und die Flächenbelastung durch die mögliche Eislast.
- » Achten Sie auf eine geeignete Körperschall-Entkopplung zwischen dem Außenteil und den Montagepunkten am Dach.

8.1.7 Drainage



Sachschaden

Bei unzureichendem Abfluss des Kondenswassers kann es zu Schäden an den darunterliegenden Baukörpern kommen.

- » Stellen Sie einen fachgerechten Abfluss des Kondenswassers auch bei niedrigen Temperaturen sicher.

Ist eine ausreichende Drainage außerhalb des Gerätes aus Platzgründen nicht möglich, müssen weitere Vorkehrungen getroffen werden um eine Eisbildung unter dem Außenteil zu verhindern:

- » Sorgen Sie dafür, dass die Montagefüße des Außenteils mindestens 100 mm über dem umliegenden Gelände liegen damit am Außenteil das Drainagerohr montiert werden kann.



Sachschaden

Bei einem Abstand >150 mm zwischen dem Außenteil und dem umliegenden Gelände kann es zum Eindringen von Wasser von unten oder zum Herabtropfen von Wasser vom Außenteil kommen.

- » Installieren Sie gegebenenfalls eine wasserfeste Platte in einem Abstand von 150 mm unter dem Außenteil.

8.2 Kältemittelleitungen

Beachten Sie hinsichtlich der Kältemittelleitungsverlegung folgenden Richtlinien:


- ▶ Keine Bögen, deren Mittellinien-Radien kleiner als 2,5 x Rohrdurchmesser sind.
- ▶ Die Kältemittelleitungen sind im normalen Betrieb, bei Wartung, Instandhaltung und Instandsetzung gegen Beschädigung zu schützen.
- ▶ Die Kältemittelleitungen dürfen nicht durch Räume geführt werden, die die Anforderungen an die Mindestgröße der freien Grundfläche, des Aufstellungsraums nicht erfüllen. (siehe Seite 27, Mindestgröße der freien Grundfläche des Aufstellungsraums)

8.2.1 Leitungslängen und Höhenunterschiede

	Leitungslänge	Max. Höhenunterschied
AIR FALCON 212	≤ 20 m	≤ 15 m


8.2.2 Kältemittelleitungsführung am Außenteil

Kältemittelleitungsführung durch Ausbrüche am Außenteil

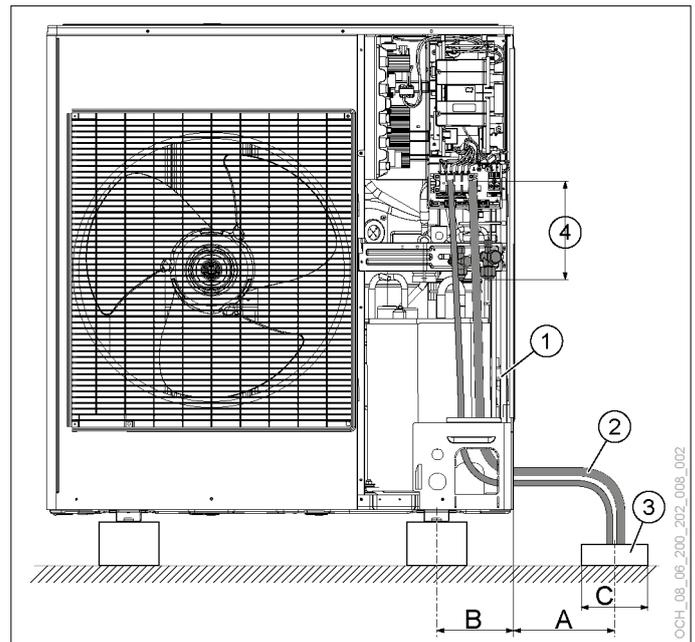

- 1 Außenteil
- 2 Kältemittelleitungen
- 3 Futterrohr für erdverlegte Anbindeleitungen
- 4 Überlänge der Kältemittelleitungen zum Anschluss

	A	B	C
AIR FALCON 212	200 mm	155 mm	Ø 125 mm

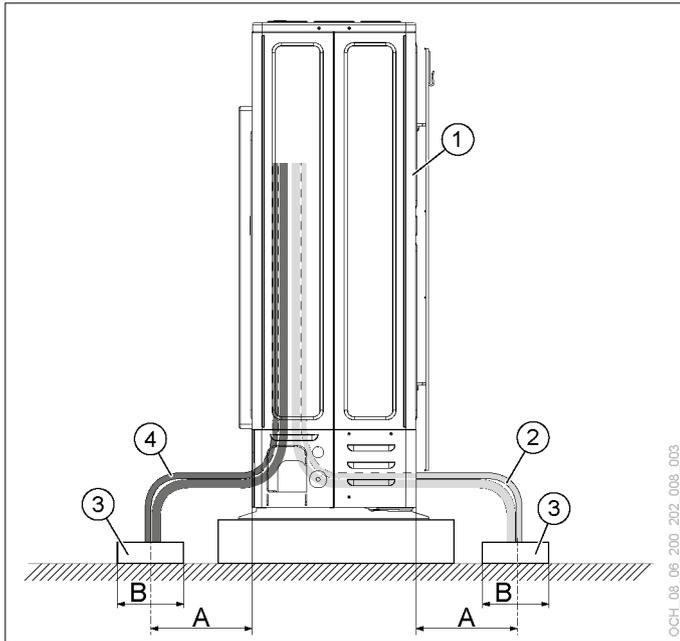

- 1 Außenteil
- 2 Kältemittelleitungen von der Rückseite in das Außenteil geführt
- 3 Futterrohr für erdverlegte Anbindeleitungen
- 4 Kältemittelleitungen von der Vorderseite in das Außenteil geführt


	A	B
AIR FALCON 212	200 mm	Ø 125 mm

Kältemittelleitungsführung von unten



Hinweis

Die Kältemittelleitungsführung von unten funktioniert nur bei Außenteilen mit einer Wandkonsole.
 » Verwenden Sie für Außenteile mit Bodenfundament die Ausbrüche am Außenteil.

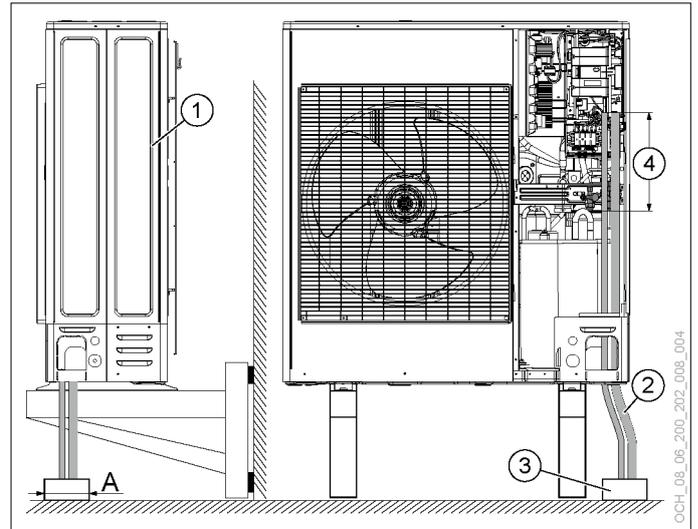

- 1 Außenteil
- 2 Kältemittelleitungen
- 3 Futterrohr für erdverlegte Anbindeleitungen
- 4 Überlänge der Kältemittelleitungen zum Anschluss

	A
AIR FALCON 212	Ø 125 mm

8.2.3 Materialanforderungen

Die nachfolgenden Rohrdurchmesser-Angaben zu den Kältemittelleitungen sind unter Einhaltung der folgenden Punkte gültig:

- ▶ Maximal 8*90°-Biegeradien
- ▶ Für Biegungen passende Fittinge verwenden
- ▶ Biegeradien von ≥1 m gelten als gerade Strecken

Heißgasleitung

Kupferrohr		
	Anforderung	Durchmesser
AIR FALCON 212	R220 (weich, in Ringen) nach EN 12735-1	16x1

Fittinge		
	Anforderung	
AIR FALCON 212	max. zulässiger Druck	46 bar
	max. zulässige Temperatur	130°C
	Verwendung mit Kältemittel	R32



Hinweis

Die für die Heißgasleitung verwendete Isolierung muss die Anforderungen für Hochtemperatur-Anwendungen erfüllen.


Flüssigkeitsleitung

Kupferrohr		
	Anforderung	Durchmesser
AIR FALCON 212	R220 (weich, in Ringen) nach EN 12735-1	8x1

Fittings		
	Anforderung	
AIR FALCON 212	max. zulässiger Druck	46 bar
	max. zulässige Temperatur	70°C
	Verwendung mit Kältemittel	R32

8.3 Innenteil

8.3.1 Mindestabstände

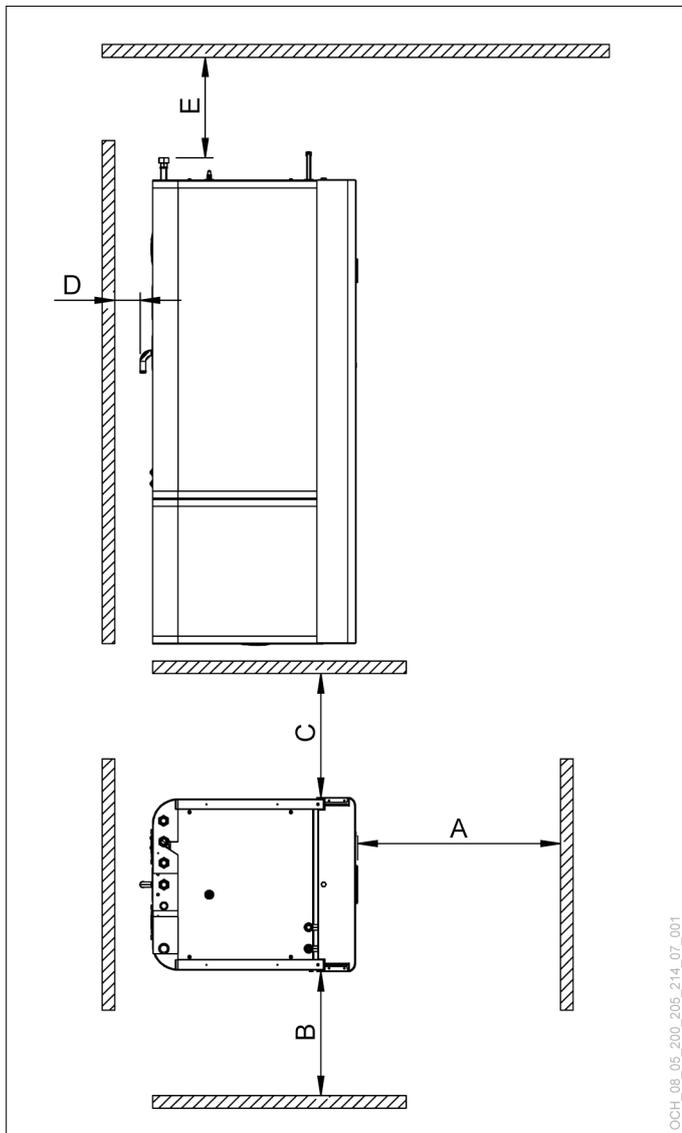

A	B	C	D	E
≥ 800 mm	≥ 100 mm	≥ 500 mm	≥ 100 mm	≥ 400 mm
	≥ 500 mm	≥ 100 mm		

8.4.4 Mindestgröße der freien Grundfläche des Aufstellungsraums

Jedes Kältemittel erfordert eine Mindestgröße der frei-en Grundfläche des Aufstellungsraums. Auf dieser Fläche dürfen keine anderen Objekte stehen. Objekte dürfen auf dieser Fläche hängen, wenn sie in einer Höhe von min. 0,6 m angebracht sind. (Bsp.: Pufferspeicher, Wandregal)

Anbindeleitungslänge [m]	min. freie Grundfläche [m²]
5	16,7
6	16,7
7	16,7
8	16,7
9	17,2
10	17,8
11	18,5
12	19,2
13	19,9
14	20,6
15	21,3
16	22,1
17	22,8
18	23,6
19	24,4
20	25,1

i Hinweis
Wenn die Aufstellfläche zu klein ist, kann diese durch einen Raumverbund vergrößert werden (z. B. Türspalt).

! WARNUNG
Versperren Sie Türspalten und Lüftungsöffnungen zur Raumvergrößerung nicht.

8.4 Elektrischen Anschluss vorbereiten

⚡ WARNUNG: Stromschlag
Führen Sie alle elektrischen Anschluss- und Installationsarbeiten entsprechend den national und regional gültigen Vorschriften aus.

⚡ WARNUNG: Stromschlag
Bevor Sie mit den elektrischen Anschluss- und Installationsarbeiten beginnen, ist die Wärmepumpenanlage spannungsfrei zu schalten.

⚡ WARNUNG: Stromschlag
Elektrische Anschluss- und Installationsarbeiten dürfen nur von Fachhandwerkern durchgeführt werden.

! Sachschaden
 Dieses Gerät enthält Frequenzumrichter (z. B. EC-Umwälzpumpen, EC-Lüftermotoren). Im Normalbetrieb können Ableitströme auftreten und im Fehlerfall können diese Komponenten Gleichfehlerströme verursachen. Ein falsch gewählter Fehlerstromschutzschalter kann im Normalbetrieb auslösen oder im Fehlerfall eine Auslösung verzögern bzw. vollständig verhindern.
 » Stellen Sie sicher, dass die Spannungsversorgung für dieses Gerät von der Hausinstallation getrennt ausgeführt ist.
 » Installieren Sie einen allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter vom Typ B.

i Hinweis
 Die Vorschriften des zuständigen Elektroenergieversorgungsunternehmens (EVU) und die gültigen EN-Normen sind zwingend einzuhalten.

i Hinweis
 Die in dieser Dokumentation angegebenen Werte zur Leitungsabsicherung und für Leitungsquerschnitte sind Richtwerte. Für die anlagenspezifische Auslegung der Sicherheitseinrichtungen und Leitungsquerschnitte ist der ausführende Fachhandwerker verantwortlich.

i Hinweis
 Dem Hauptstromkreis des Verdichters ist maschinenseitig kein Leistungsschutz vorgeschaltet. Die anlagenseitig auszuführenden Schaltgeräte bzw. Einrichtungen zum allpoligen Trennen und Ausschalten aller Versorgungsspannungen müssen den sicherheitstechnischen Anforderungen gemäß EN 60204-1, Abschnitt 5 und 13.4.5 sowie den internationalen Vorschriften der Reihe IEC 60947 entsprechen.

! Sachschaden
 Sichern Sie den Hauptstromkreis (Verdichter), den Steuerstromkreis (Regelung) und die elektrische Zusatzheizung getrennt voneinander ab.

» Verwenden Sie für den elektrischen Anschluss das Ihrer Wärmepumpenanlage entsprechende Anlagen-Prinzipschema.

» Sorgen Sie für einen Potentialausgleich der Kältemittelleitungen über eine Potentialausgleichsschiene (min. 10mm²).

» Führen Sie den Potentialausgleich gedämmt aus, um der Ansammlung von Tauwasser vorzubeugen.

! Sachschaden
 Bei der Verwendung von verzinkten Erdungsrohrscheiden besteht die Gefahr von Kupferkorrosion.
 » Verwenden Sie keine verzinkten Erdungsrohrscheiden.

► Die Absicherung des Hauptstromkreises (Verdichter) und der elektrischen Zusatzheizung muss im Fehlerfall jeweils allpolig abschalten.

► Sämtliche Versorgungsleitungen müssen gegen Überstrom und Kurzschluss abgesichert sein.

► Die Schutzleiter müssen länger als die Stromführenden Leiter sein, um zu garantieren, dass sie am längsten eine Verbindung zum Gerätegehäuse haben.


► Für die integrierte elektrische Zusatzheizung ist ein entsprechender Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) im Innenteil installiert.

► Die Anschlussleitungen der Wärmepumpe müssen die Anforderungen für doppelte Isolierung oder verstärkte Isolierung erfüllen.

► Die Auswahl des richtigen Anschlusskabels ist von den örtlichen Gegebenheiten abhängig.

► Die Außenteilversorgung darf nicht leichter sein, als eine Gummischlauchleitung mit Polychloroprenmantel acc. EN 50525-1 (VDE 0285-525-1).


8.4.1 Wärmepumpen für Dreiphasenwechselstrom

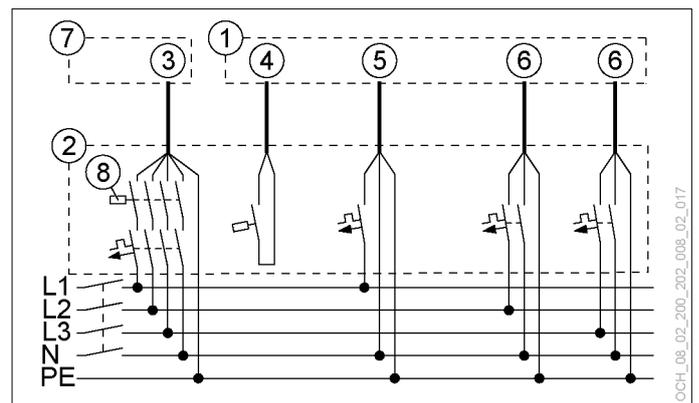

- 1 Schaltkasten des Innenteils der Wärmepumpe
- 2 Anlagen-Hauptverteiler
- 3 Versorgung des Hauptstromkreises (Verdichter)
- 4 EVU-Meldekontakt
- 5 Versorgung des Steuerstromkreises (OTS-Regler)
- 6 Versorgung der elektrischen Zusatzheizung
- 7 Schaltkasten des Außenteils der Wärmepumpe
- 8 extern verbauter Leistungsschutz

! Sachschaden
 Ein länger andauernder Betrieb eines Drehstromantriebes (Verdichter, Pumpen, Ventilatoren) über eine Drehstromversorgung mit falscher Phasenlage beschädigt die Antriebe.
 » Stellen Sie sicher, dass sämtliche Drehstromantriebe an eine Drehstromversorgung mit Rechtsdrehfeld angeschlossen werden.

8.4.2 Wärmepumpen für Einphasenwechselstrom

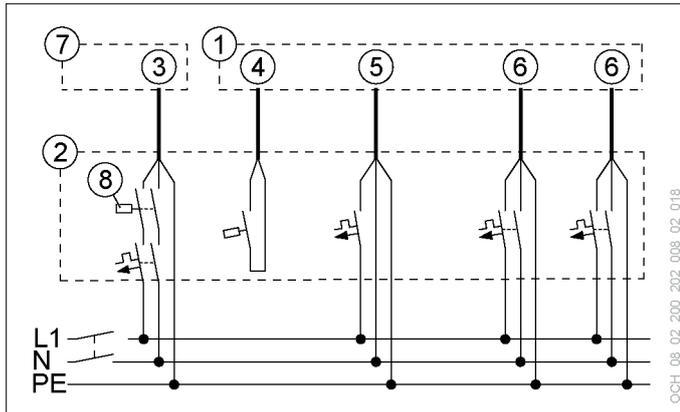

- 1 Schaltkasten des Innenteils der Wärmepumpe
- 2 Anlagen-Hauptverteiler
- 3 Versorgung des Hauptstromkreises (Verdichter)
- 4 EVU-Meldekontakt
- 5 Versorgung des Steuerstromkreises (OTS-Regler)
- 6 Versorgung der elektrischen Zusatzheizung
- 7 Schaltkasten des Außenteils der Wärmepumpe
- 8 extern verbauter Leistungsschutz

8.4.5 Absicherung

Absicherung Hauptstromkreis	AIR FALCON 212 C11A T200	AIR FALCON 212 C11B T200	AIR FALCON 212 C11B T201
Absicherung	1x B20A 3p	1x B25A 1p	1x B25A 1p
Absicherung Steuerstromkreis	AIR FALCON 212 C11A T200	AIR FALCON 212 C11B T200	AIR FALCON 212 C11B T201
Absicherung	1x B13A 1p	1x B13A 1p	1x B13A 1p
Absicherung Zusatzheizung	AIR FALCON 212 C11A T200	AIR FALCON 212 C11B T200	AIR FALCON 212 C11B T201
Absicherung	2x B16A 1p	2x B16A 1p	2x B16A 1p

8.4.6 Leitungen vom Hauptverteiler zum Innenteil

Beschreibung	Adern	Min. Leitungsquerschnitt
Versorgung elektrische Zusatzheizung	2x 230 VAC (L/N/PE)	2,5 mm ²
Versorgung Steuerstromkreis	1x 230 VAC (L/N/PE)	1,5 mm ²
Leistungsschutz	2x 230VAC (L/N)	1,5 mm ²

Leitung LAN-Anschluss

Beschreibung	LAN-Kabel
Typ	min. CAT 5
Anschluss	RJ45 Stecker

8.4.7 Leitungen zu Fühlern und Aktoren

Beschreibung	Adern	Min. Leitungsquerschnitt
Versorgung Pumpen und Stellantriebe	L/N/PE	1,0 mm ²
Fühlerleitungen (Temperaturfühler der Anlage)	2x (Kabelschirmung empfohlen)	1,0 mm ²
Busleitungen	Beispiel: Y(ST)Y 2x2x0.8 (geschirmte Kabelauführung und verdrehte Aderpaare)	0,8 mm ²

8.4.8 Leitungen zum Außenteil

Beschreibung	Typ	Adern	Min. Leitungsquerschnitt
Busleitung	-	Y(ST)Y 2x2x0,8 BK/RD/WH/YE	0,8 mm ²
Versorgung des Hauptstromkreises (Verdichter)	AIR FALCON 212 C11A	3x 400 VAC (L1/L2/L3/N/PE)	4 mm ²
	AIR FALCON 212 C11B	1x 230 VAC (L/N/PE)	4 mm ²

! Sachschaden
 Schützen Sie die Leitungen zum Außenteil vor UV-Strahlung. Verwenden Sie hierfür ein UV-beständiges Kabel oder Kabel in einem UV-beständigen Schlauch.

! Sachschaden
 Schützen Sie die Leitungen zum Außenteil vor Schäden durch Nagetiere.

8.4.9 Temperaturfühler

i Hinweis
 Die max. Leitungslänge für Fühlerleitungen beträgt 50 m.

i Hinweis
 Fühlerleitungen müssen getrennt von 230 V- und 400 V-Leitungen geführt werden. Kann der Mindestabstand von 20 cm nicht eingehalten werden, dann sind geschirmte Kabel zu verwenden. Die Kabelschirmung ist an der Erdungsschiene der Wärmepumpe anzuschließen.

Außentemperatur (T-AU):

- » Montieren Sie den Außentemperaturfühler in ca. 2,5 m Höhe an der Außenseite der Gebäudewand (Nord-Westseite). Achten Sie darauf, dass der Außentemperaturfühler nicht direkter Sonneneinstrahlung oder Wind ausgesetzt ist, da ansonsten das Regelungsverhalten beeinträchtigt wird.



Hinweis

Vermeiden Sie die Montage des Außentemperaturfühlers am Gehäuse des Außenteils oder im Abluftstrom des Außenteils.

Mischerfühler:

Verfügt Ihre Anlage neben einem direkten Heizkreis auch über einen gemischten Heizkreis, dann muss ein Mischerfühler installiert werden.

Der Mischerfühler ist nicht im Lieferumfang enthalten.

- » Installieren Sie den Mischerfühler unmittelbar nach der Heizkreispumpe für den gemischten Heizkreis auf gut wärmeleitendem Rohrmaterial (metallisch).

8.4.10 Pumpen und Stellantriebe

Pumpen (Heizkreispumpe, Pufferladepumpe) sowie Stellantriebe (Umschaltmodul, Mischventil) werden an den entsprechenden Klemmen im Schaltkasten angeschlossen.



Sachschaden

Ein Probelauf von Pumpen und Stellantrieben darf nur an einer für die Inbetriebnahme vorbereiteten Anlage durchgeführt werden. Hierfür muss die Hydraulik fertig angeschlossen sein.

8.4.11 EVU-Meldekontakt

am EVU-Meldekontakt anliegende Spannung	Status
230 V	Wärmepumpe freigegeben
0 V	EVU-Abschaltung aktiv

Tarifschaltungen der Wärmepumpenanlage

Bei Tarifschaltungen (unterbrochene Stromlieferung) wird die Wärmepumpe durch das Energieversorgungsunternehmen (EVU) vorübergehend abgeschaltet.

Tarif ohne Unterbrechung

Bei Tarifschaltungen ohne unterbrochene Stromlieferung wird die Wärmepumpe durch das Energieversorgungsunternehmen vorübergehend abgeschaltet. Dafür ist ein EVU-Meldekontakt am Innenteil vorgesehen. Für die

Aktivierung der Funktion ist eine Kabelbrücke im Schaltkasten zu entfernen und das EVU-Meldekontakt-Kabel anzuschließen.

Abschaltung durch einen Tarifschutz

Bei der Abschaltung durch einen bauseits eingebauten Tarifschutz (verplombt durch den EVU) wird die Verdichter-Stromversorgung der Wärmepumpe weggeschaltet. Hier ist über einen Hilfskontakt am Tarifschutz der EVU-Meldekontakt am Innenteil unbedingt zu beschalten.

Nachttarif

Bei einer Tarifschaltung im Zähler (Nachttarif), wird der EVU-Meldekontakt nicht ausgeführt.

8.4.12 Smart-Grid

Damit die Smart Grid-Funktion funktioniert, muss diese bei der Inbetriebnahme konfiguriert werden. Informationen bezüglich der Einstellungsmöglichkeiten finden Sie in der Bedienungsanleitung.

8.4.13 Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB-PUM-HK1)

Bei der Verwendung von Flächenheizungen (z. B. Fußbodenheizung, Wandheizung) ist ein entsprechender Sicherheitstemperaturbegrenzer vorzusehen. Dieser unterbricht im Fehlerfall direkt die Heizkreispumpe.

- » Führen Sie den Kontakt als Öffner aus.

- » Verwenden Sie einen Sicherheitstemperaturbegrenzer der für eine Schaltlast von mindestens 1 A (230 V) zugelassen ist.

8.4.14 Hardwaretechnische Abschaltung des Außenteils (WQA-ERR-SIG)

Bei einem plötzlichem Ausfall der Reglerspannungsversorgung muss auch eine hardwaretechnische Abschaltung des Außenteils erfolgen. Damit dies gewährleistet wird, ist es notwendig einen extern verbauten Leistungsschutz einzubauen.

Der extern verbaute Leistungsschutz soll dazu mit dem Reglerausgang WQA-ERR-SIG angesteuert werden. Bei diesem Kontakt handelt es sich um einen 230 VAC-Ausgang.

INSTALLATION

i Hinweis
Sorgen Sie dafür, dass der Aufstellungsraum für das Innenteil bei allen Arbeiten gut durchlüftet ist.

9. Geräteinstallation

! VORSICHT: Schnittgefahr
Innen- und Außenteil beinhalten Blechteile mit scharfen Kanten.
 » Achten Sie, vor allem bei demontierten Geräteverkleidungen, auf scharfe Blechkanten.
 » Schützen Sie Ihre Hände durch das Tragen von Handschuhen.

9.1 Installation des Innenteils

9.1.1 Anlieferung und Transport

Die Anlieferung des Gerätes erfolgt auf einer Einwegpalette in einer Folie verpackt. Die Verkleidung des Gerätes ist bei der Anlieferung montiert.

i Hinweis
Sollten Sie eventuelle Transportschäden am Gerät feststellen, dann müssen Sie diese Schäden unmittelbar beim Abladen der Spedition mitteilen. Eine verspätete Reklamation von Transportschäden ist nicht möglich.

! Sachschaden
 » Schützen Sie das Gerät bei der Verwendung von Transportgurten vor Beschädigung.
 » Schützen Sie das Gerät beim Transport vor Stößen.


- ▶ Das Gerät ist mit der Einwegpalette der Transportverpackung verschraubt.
- ▶ Die Transportverpackung bzw. die Einwegpalette ist für den Transport mit einem Stapler geeignet.
- ▶ Für ebenerdigen Transport zum Aufstellungsort kann das Gerät in der Transportverpackung verbleiben.
- ▶ Belassen Sie das Gerät in der Transportverpackung bzw. auf der Einwegpalette für das Heben und Bewegen durch einen Kran.
- ▶ Die Standardverpackung des Gerätes bietet keinen Witterungs- und Seewasserschutz.
- ▶ Das Gerät darf nur bei Temperaturen von -20°C bis +45°C gelagert und transportiert werden.
- ▶ Das Gerät ist in der Transportverpackung zu lagern.

i Hinweis
Bei unwegsamem Transportwegen zum Aufstellungsort ist die Transportverpackung zu entfernen.

i Hinweis
Falls enge Türen oder Gänge die Einbringung behindern, können Sie den oberen vom unteren Geräteteil trennen. (siehe Seite 34, Geräteteile trennen)


Beachten Sie beim Demontieren der Transportverpackung die folgenden Hinweise:

- » Entfernen Sie die Transportverpackung.
- » Lösen und entfernen Sie die 4 Schrauben welche das Gerät mit der Einwegpalette verbinden.

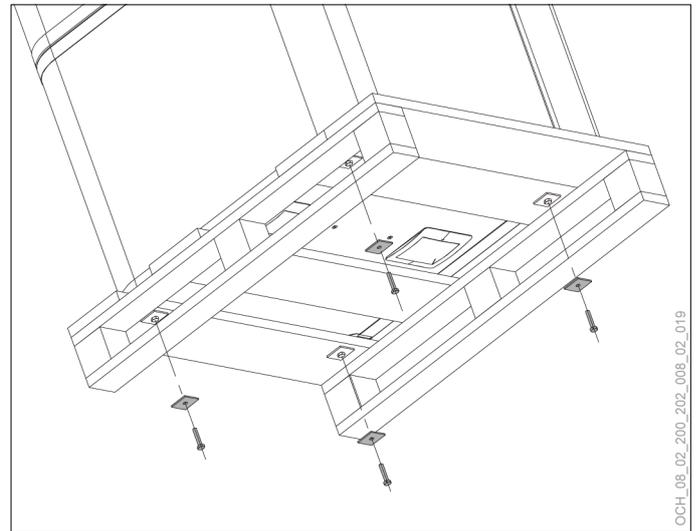

OCH_08_02_200_202_008_02_019

- » Kippen Sie das Gerät und schrauben Sie die beiliegenden 4 Stellfüße ein.

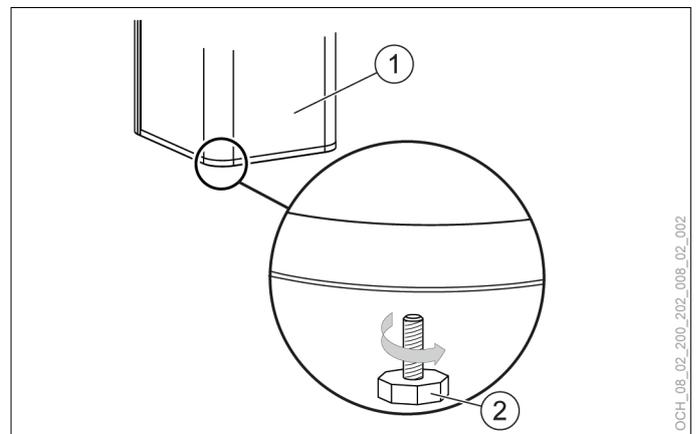

OCH_08_02_200_202_008_02_002

- » Heben Sie das Gerät von der Palette.
- » Nutzen Sie die Griffmulden an der Unter- und Rückseite des Gerätes für besseren Halt beim Transport.

Geräteinstallation



WARNUNG

Die erlaubte Traglast pro Person ist gesetzlich beschränkt.

- » Beachten Sie alle nationalen und regionalen Vorschriften und Bestimmungen.
- » Beachten Sie die Transporthinweise an der Maschine.



Sachschaden

Beim Transport mit demontierter Geräteverkleidung sind empfindliche Bauteile leicht zugänglich.

- » Transportieren Sie das Gerät vorsichtig.


9.1.2 Gerät platzieren

- » Platzieren Sie das Gerät am vorgesehenen Aufstellungsort.
- » Halten Sie die Mindestabstände ein.
- » Richten Sie das Gerät mit den Stellfüßen waagrecht aus.


9.1.3 Geräteverkleidung demontieren

Frontverkleidung demontieren


- » Lösen und entfernen Sie die Schraube oben in der Mitte des Gerätes.
- » Haken Sie die Frontverkleidung nach oben aus.

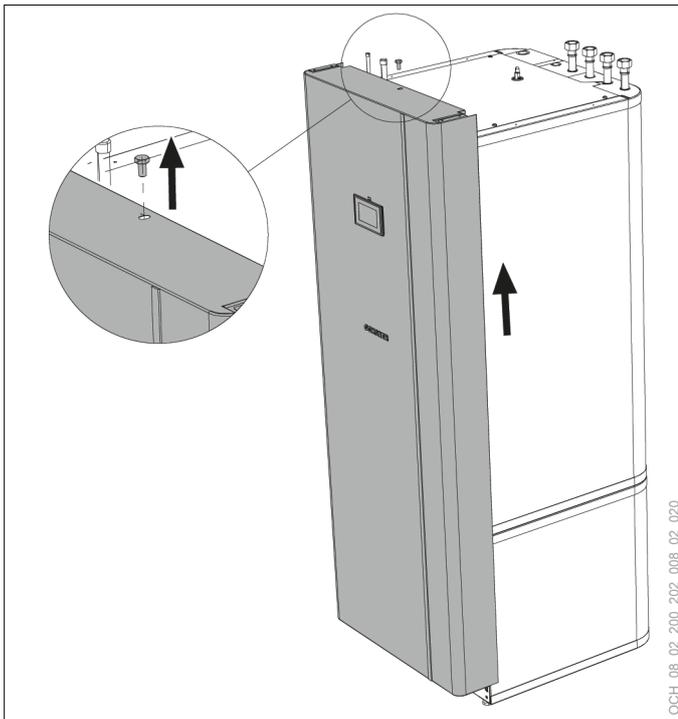

- » Ziehen Sie den Stecker des Kommunikationskabel zum Touch-Display am Regler ab.

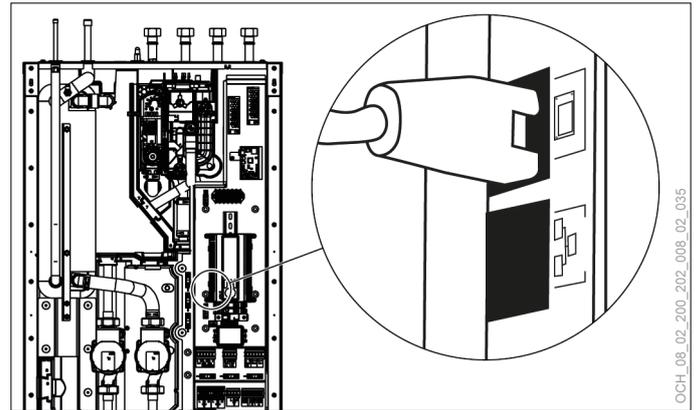

- » Ziehen Sie den Stecker der Spannungsversorgung am Touch-Display ab.

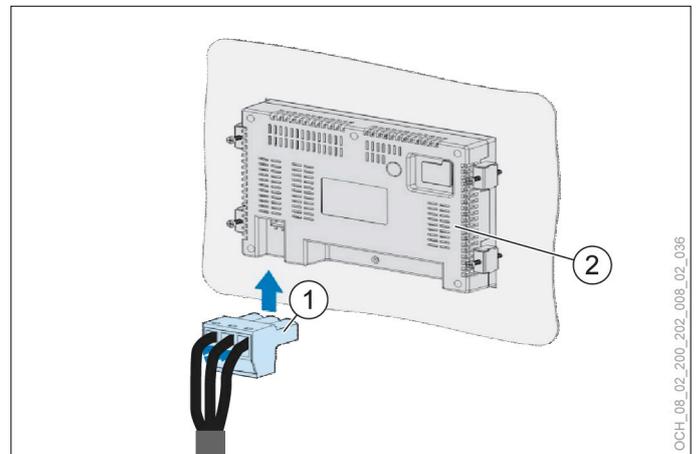


- 1 Spannungsversorgung
- 2 Touch-Display


- » Entfernen Sie die Frontverkleidung.

Obere Geräteverkleidung demontieren

- » Lösen und entfernen Sie die Schrauben oben an der Verkleidung.
- » Entfernen Sie die obere Geräteverkleidung
- » Entfernen Sie das darunterliegende Isolierungsmaterial.

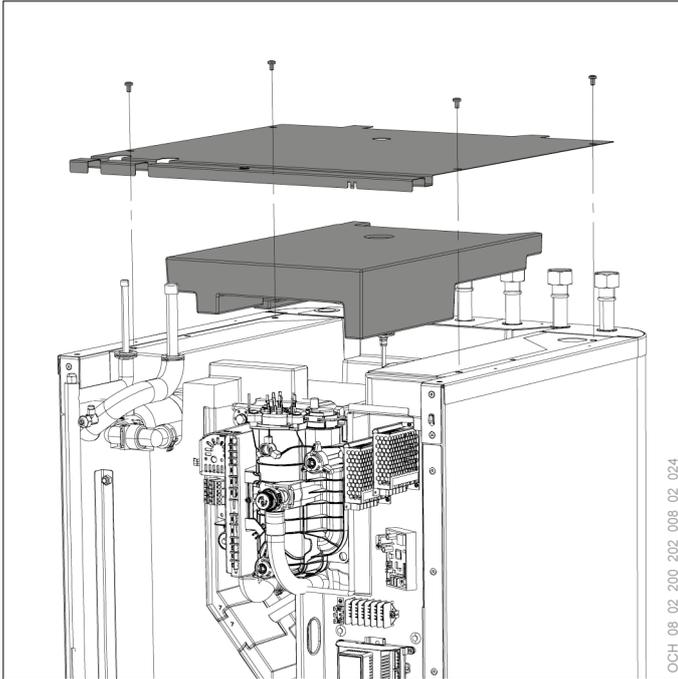


OCH_08_02_200_202_008_02_024

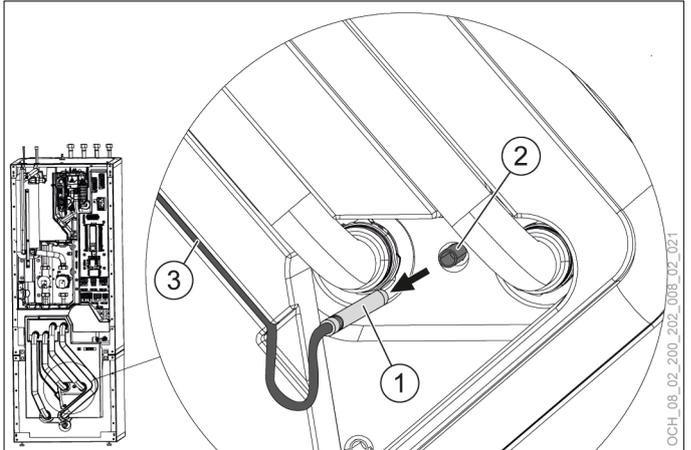

OCH_08_02_200_202_008_02_021


- 1 Heizungsfühler
- 2 Fühlerhülse
- 3 Führungsnut

- » Lösen Sie die Steckverbinder der 4 hydraulischen Anschlüsse. Ziehen Sie dazu die Federklemmen mit einem Schraubendreher bis zum Anschlag heraus.
- » Ziehen Sie die hydraulischen Anschlüsse nach vorn ab.

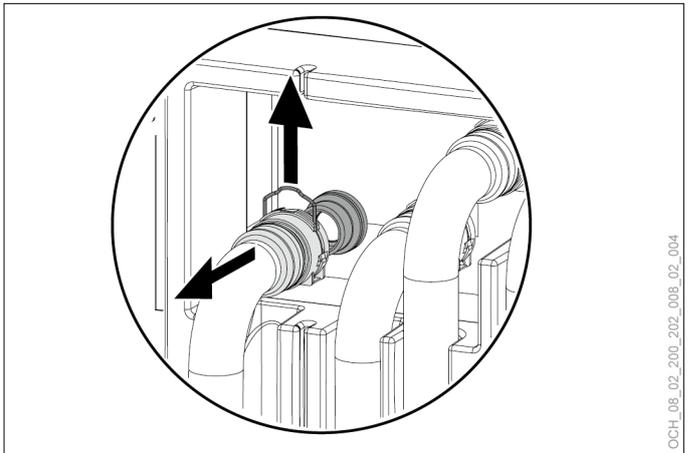

OCH_08_02_200_202_008_02_004

- » Entnehmen Sie die 4 Hydraulikschläuche und das Dämmelement.

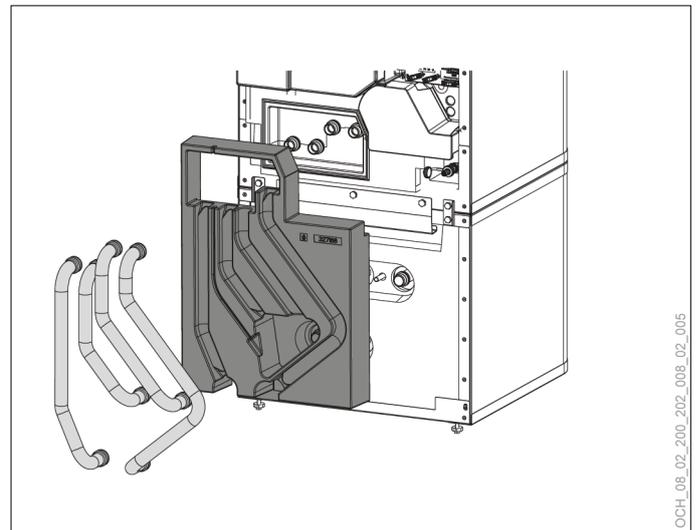

OCH_08_02_200_202_008_02_005

! Sachschaden

Bei demontierter Geräteverkleidung sind empfindliche Bauteile frei zugänglich.

- » Montieren Sie die Geräteverkleidung, sobald Sie keine Tätigkeiten im Geräteinneren durchzuführen haben.
- » Schützen Sie das Gerät während der Bauphase zusätzlich mit einer geeigneten Abdeckung vor Schmutz und Staub.


9.1.4 Geräteverkleidung montieren

Montieren Sie die Geräteverkleidung in umgekehrter Reihenfolge.


9.1.5 Geräteteile trennen

- » Ziehen Sie den Heizungsfühler am Pufferspeicher heraus.
- » Lösen Sie das Fühlerkabel aus der Führungsnut im Dämmelement.


» Lösen Sie die 4 Schrauben an den Laschen vorne am Gerät.

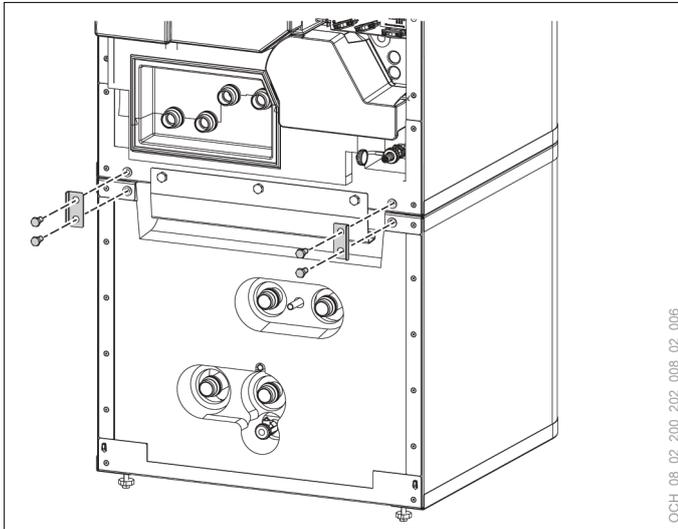

» Ziehen Sie den oberen Geräteteil nach vorne.

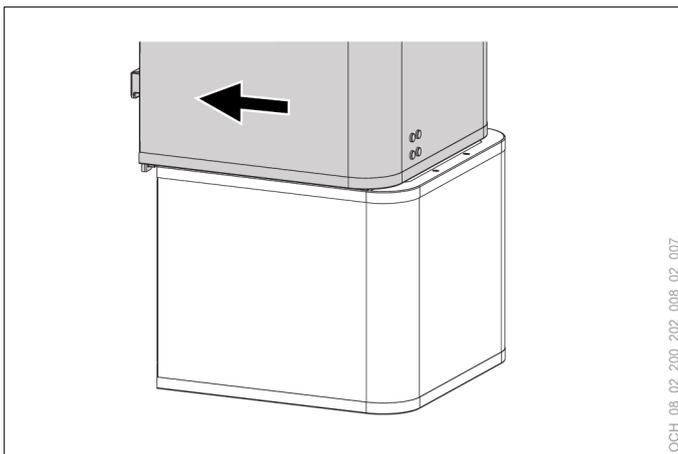


» Kippen Sie den oberen Geräteteil nach hinten. Nutzen Sie die Griffschiene für besseren Halt.

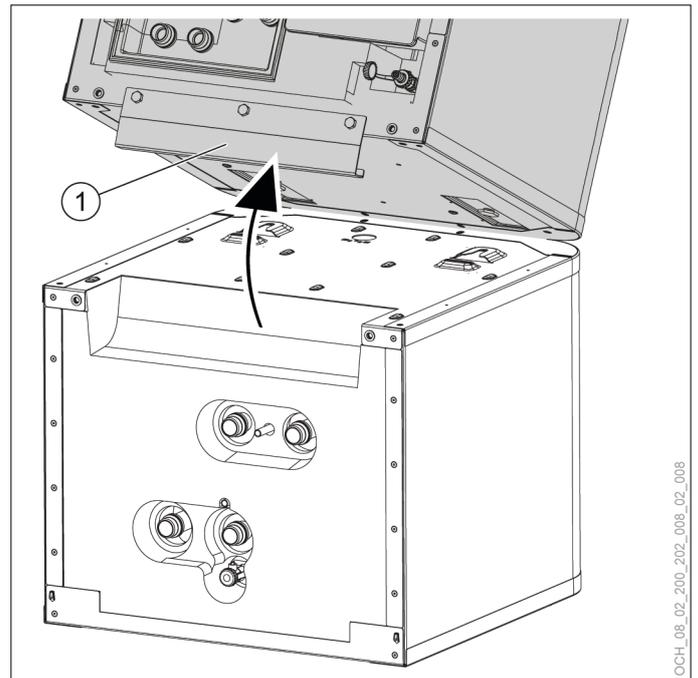

1 Griffschiene


» Stellen Sie den oberen Geräteteil auf einer Unterlage ab, um Beschädigungen zu vermeiden.

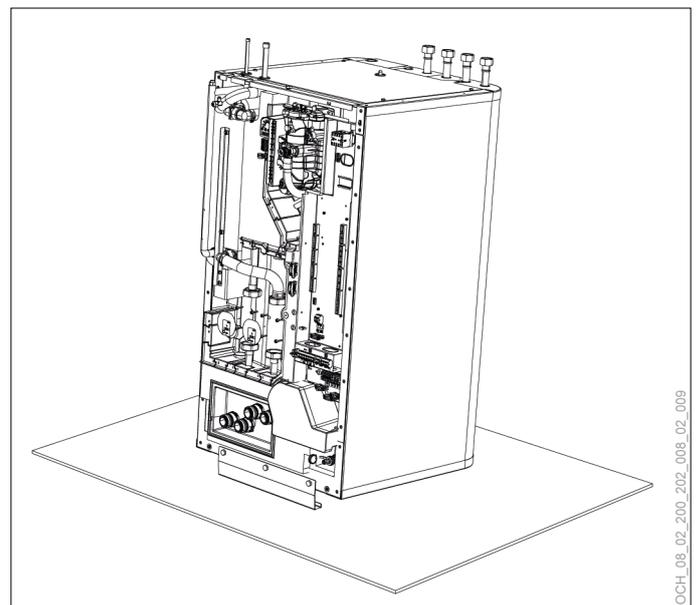

9.1.6 Geräteteile zusammenfügen


Fügen Sie die Geräteteile in umgekehrter Reihenfolge zusammen.

Die Positionierungshilfen und die Markierung durch eine gestrichelte Linie erleichtern das Aufsetzen und Einschieben des oberen Geräteteils in die Führungsnut am unteren Geräteteil:

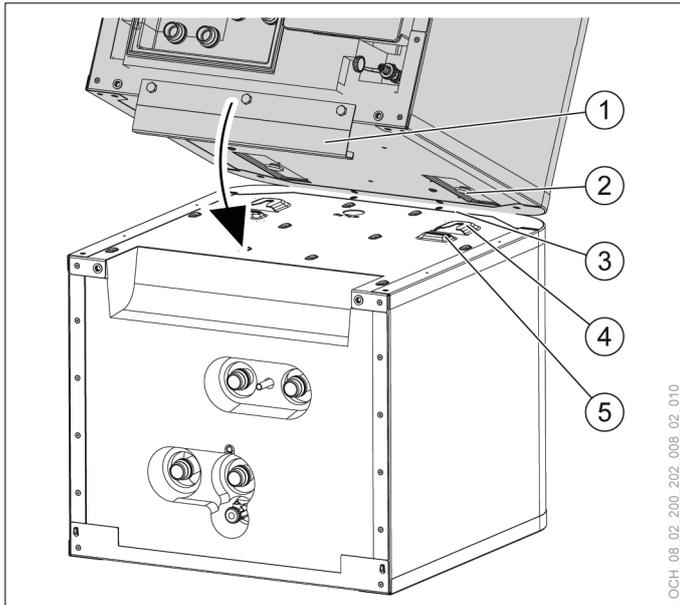


- 1 Griffschiene
- 2 Führungsbolzen
- 3 gestrichelte Linie (Perforation im Blech)
- 4 Führungsnut
- 5 Positionierungshilfe

» Stellen Sie den oberen Geräteteil an der gestrichelten Linie auf den unteren Geräteteil.

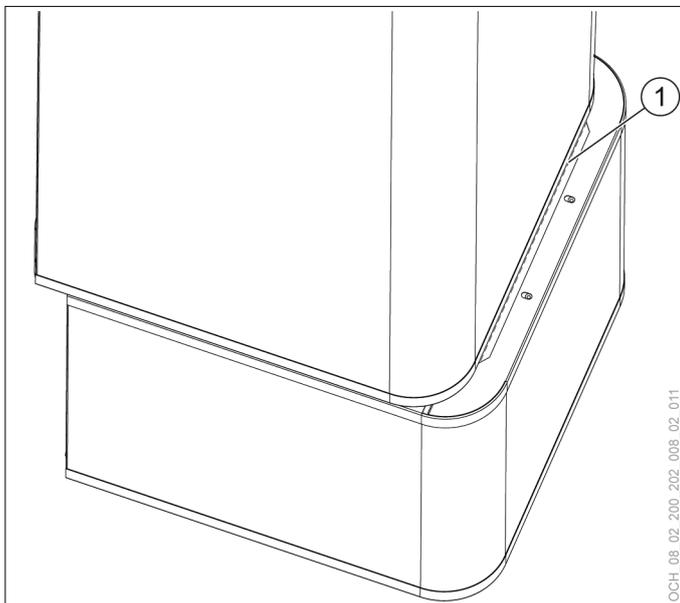

- 1 gestrichelte Linie (Perforation im Blech)

» Schieben Sie den oberen Geräteteil nach hinten, bis er bündig zum unteren Geräteteil ist.

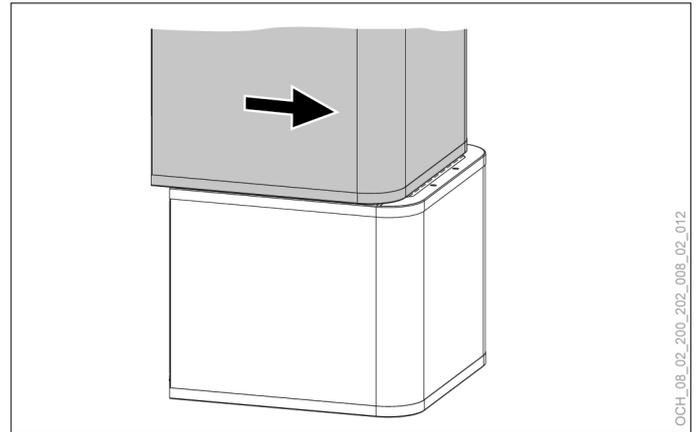

Wenn Sie die Geräteteile korrekt zusammenfügen, ist die Endposition durch Führungsnut und Führungsbolzen vorgegeben.

- » Befestigen Sie die Laschen vorne am Gerät.
- » Montieren Sie das Dämmelement und die 4 Hydraulikschläuche.
- » Montieren Sie die Steckverbinder der 4 hydraulischen Anschlüsse. Achten Sie darauf, dass die Federklemmen einrasten.
- » Stecken Sie den Heizungsfühler am Pufferspeicher ein.
- » Verlegen Sie das Fühlerkabel in der dafür vorgesehenen Führungsnut im Dämmelement.

9.2 Installation des Außenteils

9.2.1 Anlieferung und Transport



Hinweis

Sollten Sie eventuelle Transportschäden am Gerät feststellen, dann müssen Sie diese Schäden unmittelbar beim Abladen der Spedition mitteilen. Eine verspätete Reklamation von Transportschäden ist nicht möglich.




Sachschaden

- » Schützen Sie das Gerät bei der Verwendung von Transportgurten vor Beschädigung.
- » Schützen Sie das Gerät beim Transport vor Stößen.

- ▶ Die Standardverpackung des Gerätes bietet keinen Witterungs- und Seewasserschutz.
- ▶ Das Gerät darf nur bei Temperaturen von -20°C bis $+45^{\circ}\text{C}$ gelagert und transportiert werden.
- ▶ Das Gerät ist in der Transportverpackung zu lagern.

- Für den Transport mit einem Kran muss das Außenteil mit zwei 8 m langen Seilen gesichert werden. Verwenden Sie Stoffstreifen um das Gerät vor Kratzern zu schützen.

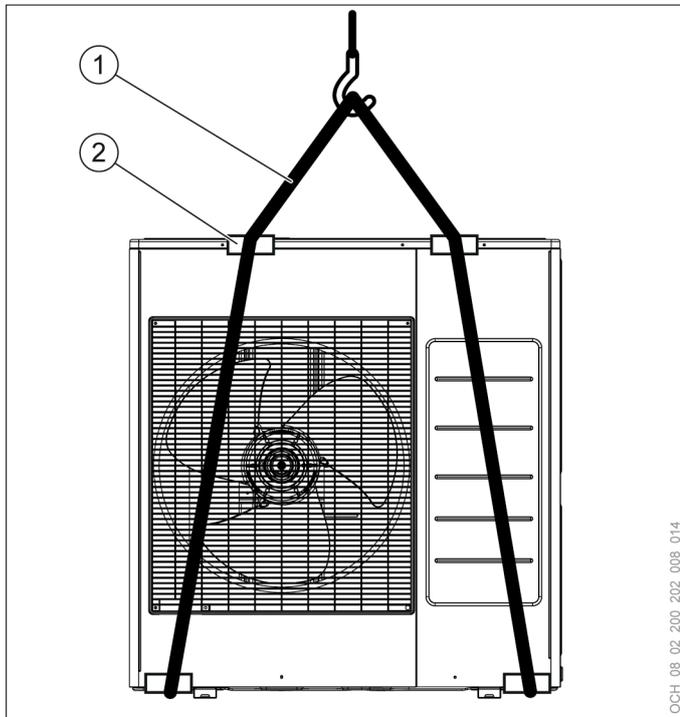


- 1 Seile
- 2 Kratzschutz

9.2.2 Gerät platzieren

! Sachschaden
Das Gerät darf nicht kopfüber oder liegend montiert werden.

- » Entfernen Sie die Transportverpackung.
- » Platzieren Sie das Gerät am vorbereiteten Fundament.
- » Platzieren Sie zwischen Fundament und Außenteil eine Isolierscheiben um einem Korrodieren des Außenteils vorzubeugen.
- » Befestigen Sie die vier Beine des Außenteils am Fundament mit 4 Ankerbolzen.

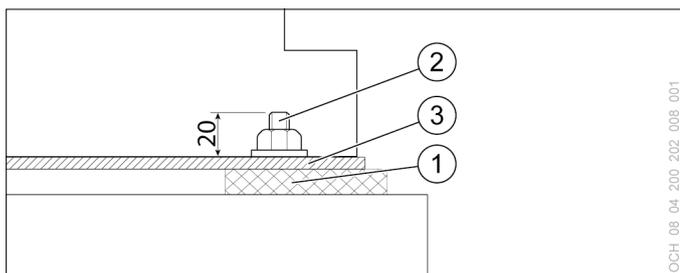


- 1 Isolierscheiben
- 2 Ankerbolzen
- 3 Außenteil

i Hinweis
Das Außenteil muss ausreichend mit dem Fundament verschraubt werden, um ein Umkippen infolge von Windeinwirkung zu verhindern.

9.2.3 Drainage

- » Sorgen Sie dafür, dass das Fundament/ die Montagevorrichtung nicht unter dem Drainageloch an der Unterseite des Außenteils positioniert ist.
 - » Sorgen Sie dafür dass das Wasser richtig und sicher abfließen kann.
- Ist eine ausreichende Drainage außerhalb des Gerätes aus Platzgründen nicht möglich, muss das Drainagerohr am Außenteil montiert werden.
- » Führen Sie den Drainagestopfen in das Drainageloch an der Unterseite des Außenteils ein.
 - » Verschließen Sie die restlichen Drainagelöcher mit den mitgelieferten Verschlüsse.
 - » Verbinden Sie das Drainagerohr mit dem Drainagestopfen.

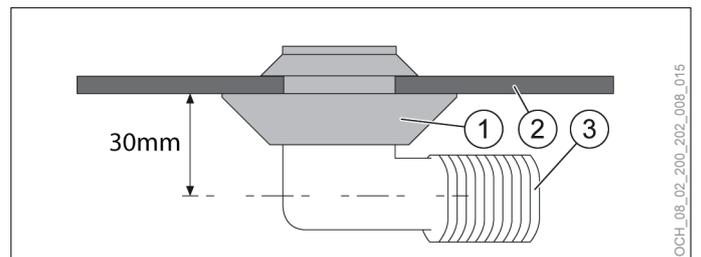

- 1 Drainagestopfen
- 2 Außenteil
- 3 Drainagerohr

! Sachschaden
Installieren Sie das Drainagerohr nicht in Gegenden mit starkem Schneevorkommen.


i Hinweis
Der ungehinderte Ablauf von Kondenswasser aus dem Gerät wird durch eine integrierte Wannenheizung auch bei kalten Außentemperaturen sichergestellt. Das externe Drainagerohr muss gegebenenfalls separat beheizt werden!

9.2.4 Geräteverkleidung demontieren

Durch die Demontage des Eckbleches des Außenteils erhalten Sie Zugang zu den Anschlussstellen für die Kältemittelleitungen und zum Klemmkasten für die elektrischen Steuer- und Versorgungsleitungen.

- » Lösen und entfernen Sie die Befestigungsschrauben.
- » Ziehen Sie das Eckblech nach unten heraus.

- » Brechen Sie je nach gewünschter Austrittsrichtung der Leitungen das entsprechende perforierte Blech aus.

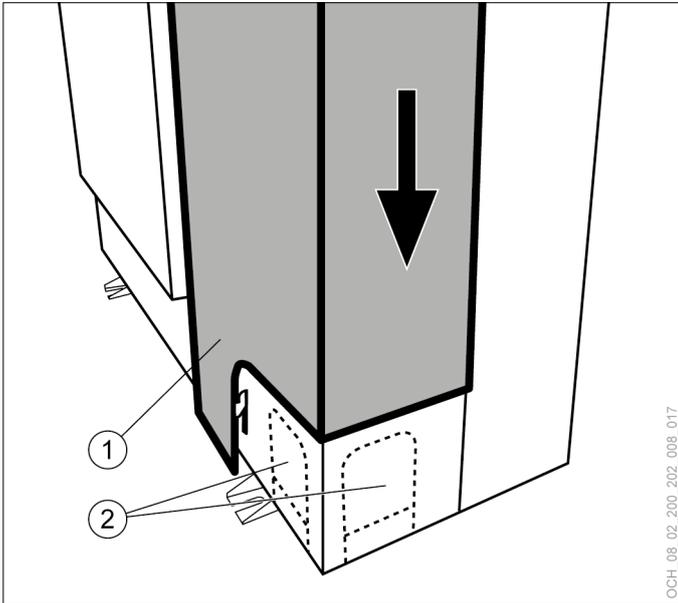

- 1 Eckblech
- 2 Einführungsmöglichkeiten für Rohrleitungen (Perforiertes Blech)

9.3 Wärmenutzungsanlage anschließen

i Hinweis
Der hydraulische Anschluss der Wärmenutzungsanlage (WNA) an der Wärmepumpe darf nur von einem Fachhandwerker durchgeführt werden.

i Hinweis
Für Wartungszwecke ist im Anschlussbereich der Wärmepumpe in jeder Hydraulikleitung ein Absperrorgan vorzusehen.

- ▶ Dimensionieren Sie das Rohrnetz sowie die Pumpen entsprechend Ihres Heizungssystems und den technischen Daten Ihrer Wärmepumpe.
- ▶ An der höchsten Stelle der Rohrleitung muss eine Entlüftung (Handentlüftung) vorgesehen werden.
- ▶ An der niedrigsten Stelle der Rohrleitung ist ein Ablaufrohr vorzusehen, damit die Anlage entleert werden kann.
- ▶ Es ist darauf zu achten, dass keine Fremdkörper in die Rohrleitungen eindringen können (Staub, Schmutz, etc.).
- ▶ Bei der Verwendung von Flächenheizungen (z.B. Fußbodenheizung, Wandheizung), ist ein entsprechender Sicherheitstemperaturbegrenzer vorzusehen. Dieser unterbricht im Fehlerfall direkt die Heizkreispumpe.

- ▶ Zum Auffangen von Schmutz muss ein Heizungsschutzfilter in die Rücklaufleitung der Wärmepumpe eingesetzt werden.


i Hinweis
Ein stark verschmutzter Heizungsschutzfilter kann zu einer Hochdrucksicherheits-Abschaltung oder zu einer Störschaltung aufgrund der Volumstrommessung (Wärmenutzung) führen.
» Achten Sie darauf, dass der Heizungsschutzfilter für Wartungszwecke einfach zu reinigen ist.

i Hinweis
Achten Sie darauf, dass die Strömungsgeschwindigkeit im Rohrnetz nicht 0,8 m/s überschreitet, da es ansonsten zu erhöhter Geräuschentwicklung kommen kann.

! Sachschaden
Ein zu geringer Volumenstrom kann zu Schäden an der Wärmepumpenanlage führen.
» Achten Sie bei der Auslegung der Wärmepumpe darauf, dass der Mindestvolumenstrom in keiner Betriebsart (Warmwasserladung, Heizung, Kühlbetrieb über separaten Kühl-Wärmepumpen-Trennspeicher, etc.) unterschritten wird. (siehe Seite 52, Technische Daten)
» Bauen Sie entsprechende Strangregulerventile ein, um die Anlage entsprechend zu regulieren.

9.3.1 Heizungsanlage anschließen

- » Spülen Sie vor dem Anschließen der Wärmepumpe das Leitungssystem mit gefiltertem Spülwasser normgerecht. Fremdkörper wie Rost, Dichtmaterial oder Späne beeinträchtigen die Betriebssicherheit der Wärmepumpe.
- » Verbinden Sie die Innenteil-Anschlüsse Heizungswasser-Vorlauf und Heizungswasser-Rücklauf entsprechend mit der Heizungsanlage.

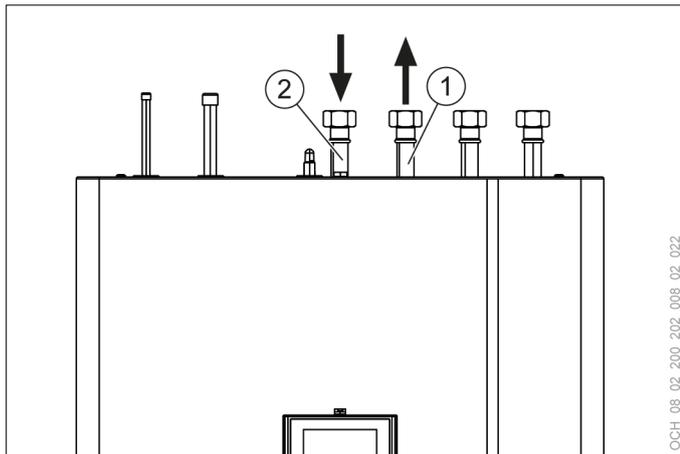

- 1 Heizungswasser-Vorlauf
- 2 Heizungswasser-Rücklauf

- » Sorgen Sie für eine dichte Verbindung.
- » Achten Sie bei der Rohrmontage auf die Vermeidung von Körperschallbrücken.

9.3.2 Heizungswasserbeschaffenheit

Verwenden Sie fachgerechtes Füllwasser, welches für die Komponenten Ihrer Heizungsanlage geeignet ist. Wir empfehlen eine Aufbereitung des Füllwassers entsprechend der Richtlinie VDI 2035-2.

Ein hoher pH-Wert und eine geringe elektrische Leitfähigkeit des Füllwassers verringern die Korrosionsgefahr an Eisen- und Kupfer-Werkstoffen auf ein Minimum, wenn zugleich ein niedriger Sauerstoffgehalt vorliegt. Eine Steinbildung (Verkalkung) wird dadurch ebenfalls minimiert.

Füllwasser-Kennwerte	
pH-Wert bei 25°C	8,5-10
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	< 100 µS/cm
Sauerstoffgehalt	< 0,05 mg/l
Chlorid	< 30 mg/l
Wasserhärte	< 3 °dH

! **Sachschaden**
 Ungeeignetes Füllwasser kann durch Steinbildung und Korrosion Ihre Anlage beschädigen.
 » Sorgen Sie bei Bedarf für eine fachgerechte Enthärtung und Entsalzung des Füllwassers.


9.3.3 Sicherheitsventil-Ablauf Heizungsanlage

i **Hinweis**
 Das Innenteil verfügt über ein internes Sicherheitsventil (Warmwasser, Heizung).
 » Beachten Sie die nationalen und regionalen Vorschriften hinsichtlich der Ausführung des Ablaufes und vorgeschriebener regelmäßiger Funktionsprüfungen.

Im Auslösefall wird das Wasser über einen Schlauch an der Rückseite des Innenteils abgeleitet.

- » Dimensionieren Sie den Sicherheitsventil-Ablauf so, dass das Wasser ungehindert über einen offenen und einsehbaren Abwassertrichter ablaufen kann.
- » Installieren Sie den Schlauch mit einem stetigen Gefälle zum Abwassertrichter hin. Vermeiden Sie das Knicken des Schlauches.
- » Befestigen Sie den Ablaufschlauch, um Schlauchbewegungen bei möglichem Wasseraustritt zu verhindern.

! **WARNUNG: Verbrennung**
 Das im Auslösefall austretende Wasser ist heiß und kann bei Hautkontakt zu Verbrühungen führen.
 » Führen Sie den Sicherheitsventil-Ablauf so aus, dass kein Kontakt mit dem aus der Maschine austretenden Wasser möglich ist.

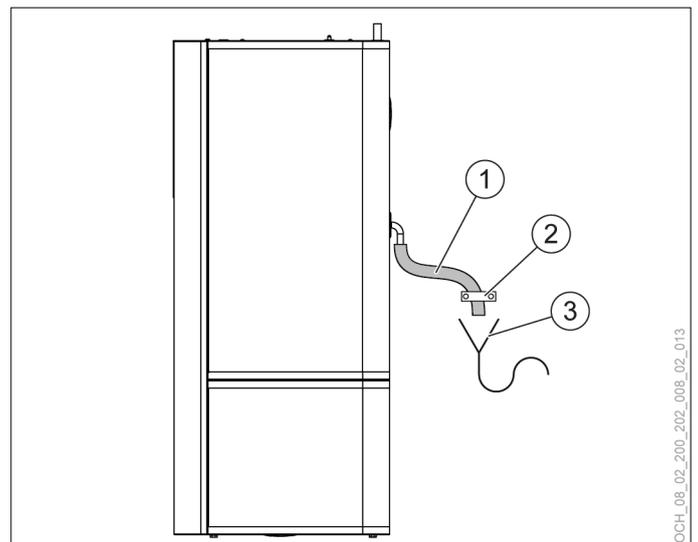


- 1 Ablaufschlauch
- 2 Befestigung
- 3 Abfluss

9.3.4 Heizungsanlage befüllen

i **Hinweis**
 Zum Schutz des Trinkwassers muss das Befüllen der Heizungsanlage bei AIR FALCON C11B T201 in Übereinstimmung mit den UK Vorschriften zur Wasserversorgung (Wasserarmaturen) 1999, Abschnitt 8 G24 erfolgen.

- » Befüllen Sie die Heizungsanlage mit geeignetem Füllwasser über den Befüllungs- und Entleerungshahn.

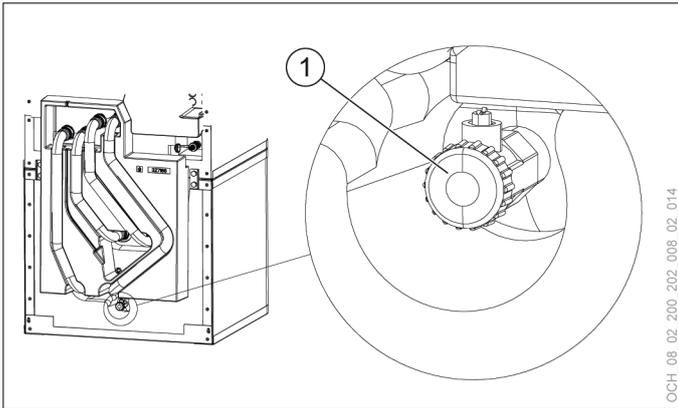

1 Befüllungs- und Entleerungshahn


» Entlüften Sie das Rohrleitungssystem.



Hinweis

Zur einfacheren Befüllung ist das 3-Wege-Umschaltventil ab Werk in einer für die Befüllung geeigneten Ventilstellung. Das Kabel vom Umschaltventil zum Regler ist ab Werk abgesteckt.

» Schließen Sie nach erfolgreichem Befüllen die Steckerverbindung zum Umschaltventil.

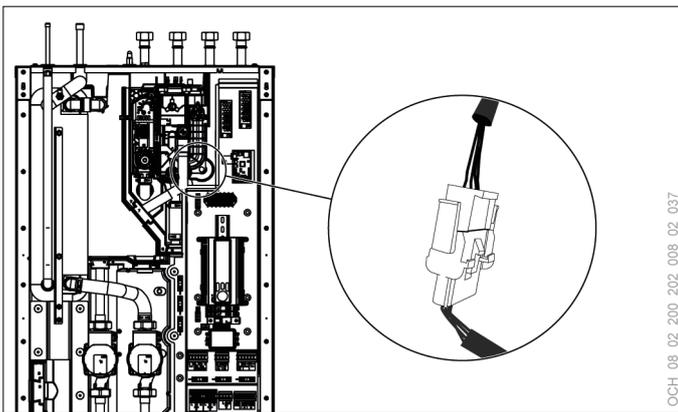

9.3.5 Ausführung bei Kühlung



Sachschaden

Mit dem Innenteil ist nur eine sanfte Kühlung bis zu einer Vorlauftemperatur von 18 °C erlaubt.

9.3.6 Warmwasser anschließen

Das Innenteil ist mit einem 3-Wege-Umschaltmodul zur Umschaltung zwischen dem Warmwasserkreis und dem Heizkreis ausgestattet.

- ▶ Der maximal zulässige Betriebsdruck darf nicht überschritten werden. (siehe Seite 52, Technische Daten)
- ▶ Das Gerät muss mit Druckarmaturen betrieben werden.
- ▶ Es ist ein Sicherheitsventil erforderlich.

▶ Für den Kaltwasser-Zulauf sind folgende Werkstoffe zugelassen:


- feuerverzinkter Stahl
- Edelstahl
- Kupfer
- Kunststoff

▶ Für den Warmwasser-Auslauf sind folgende Werkstoffe zugelassen:

- Edelstahl
- Kupfer
- Kunststoff

» Spülen Sie vor dem Anschließen der Wärmepumpe das Leitungssystem mit gefiltertem Spülwasser normgerecht. Fremdkörper wie Rost, Dichtmaterial oder Späne beeinträchtigen die Betriebssicherheit der Wärmepumpe.


» Verbinden Sie die Innenteil-Anschlüsse Warmwasser-Auslauf und Kaltwasser-Zulauf entsprechend mit Ihrer Warmwasseranlage.

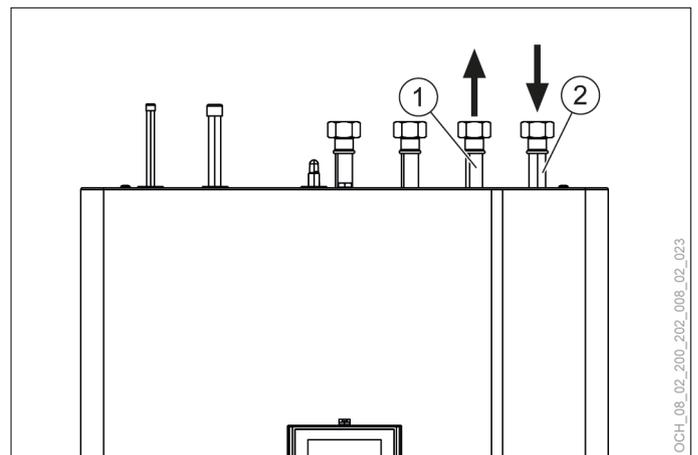

- 1 Warmwasser-Auslauf
- 2 Kaltwasser-Zulauf

» Sorgen Sie für eine dichte Verbindung.

Warmwasseranschluss bei T201

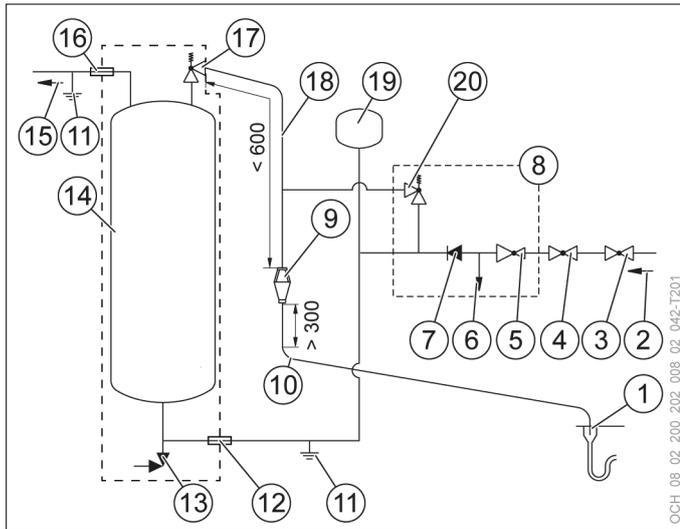

- 1 Abfluss unter festem Gitter
- 2 Kaltwasser-Zulauf
- 3 Absperrventil
- 4 Leitungssieb
- 5 Druckreduzierventil
- 6 Kaltwasser-Ablauf (Druckausgleich)
- 7 Rückschlagventil
- 8 Sicherheitsbaugruppe
- 9 Auslauftrichter
- 10 Abflussrohr D2 (aus Auslauftrichter, mit kontinuierlichem Gefälle)
- 11 Potenzialausgleich
- 12 Kaltwasser-Zulauf (Wärmepumpe)
- 13 Entleerhahn für Warmwasserspeicher (intern)
- 14 Warmwasserspeicher (intern)
- 15 Warmwasser-Auslauf
- 16 Warmwasser-Auslauf (Wärmepumpe)
- 17 Temperatur- und Druckbegrenzungsventil (Wärmepumpe)
- 18 Abflussrohr D1 (vom Temperatur- und Druckbegrenzungsventil zum Auslauftrichter)
- 19 Ausdehnungsgefäß
- 20 Expansionsventil

Mindestgröße des Abflussrohres D1	mm			22
Mindestgröße des Abflussrohres D2	mm	22	28	35
Maximal zulässiger Druckabfall (Der Wert gilt für ein Stück gerades Rohr. Es sind keine Rohrbögen berücksichtigt.)	m	9	18	27
Druckabfall für jeden Rohrbogen	m	0,8	1,0	1,4

Anschlussdimensionen		
Anschluss Sicherheitsbaugruppe	mm	22
Anschluss Expansionsventil	mm	15
Anschluss Ausdehnungsgefäß, männlich, BSP		G1A
Eingangsanschluss Auslauftrichter	mm	22
Ausgangsanschluss Auslauftrichter		G1

! Sachschaden
 Installieren Sie den Auslauftrichter nicht in der Nähe von elektrischen Geräten.

i Hinweis
 Bei der Verwendung von sekundären Rücklaufkreisen ist ein zusätzliches Ausdehnungsgefäß erforderlich.

9.3.7 Sicherheitsventil-Ablauf Warmwasseranlage

- » Installieren Sie ein Sicherheitsventil in der Kaltwasser-Zulaufleitung. Beachten Sie dabei, dass Sie in Abhängigkeit vom Versorgungsdruck eventuell zusätzlich ein Druckreduzierventil benötigen.
- » Dimensionieren Sie den Sicherheitsventil-Ablauf so, dass das Wasser ungehindert über einen offenen und einsehbaren Abwassertrichter ablaufen kann.
- » Beachten Sie die nationalen und regionalen Vorschriften hinsichtlich der Ausführung des Ablaufes und vorgeschriebener regelmäßiger Funktionsprüfungen.
- » Installieren Sie den Schlauch mit einem stetigen Gefälle zum Abwassertrichter hin. Vermeiden Sie das Knicken des Schlauches.
- » Befestigen Sie den Ablaufschlauch, um Schlauchbewegungen bei möglichem Wasseraustritt zu verhindern.

9.3.8 Warmwasserspeicher befüllen

- » Befüllen Sie den Warmwasserspeicher über den Kaltwasser-Anschluss.
- » Öffnen Sie alle nachgeschalteten Entnahmeventile so lange, bis das Gerät gefüllt und das Leitungsnetz luftfrei ist.
- » Stellen Sie die Durchflussmenge ein. Beachten Sie dabei, die maximal zulässige Durchflussmenge bei voll geöffneter Armatur.
- » Reduzieren Sie gegebenenfalls die Durchflussmenge am Druckreduzierventil der Sicherheitsbaugruppe.
- » Führen Sie eine Dichtheitskontrolle durch.
- » Prüfen Sie das Sicherheitsventil.


9.4 Gerät entlüften

! Sachschaden
 Nach dem Entlüften müssen Sie die Entlüftungsventile wieder schließen.

Es gibt zwei Varianten das Gerät zu entlüften.


Variante 1:

- » Öffnen Sie zum Entlüften vorübergehend das Entlüftungsventil auf der Multifunktionsbaugruppe.

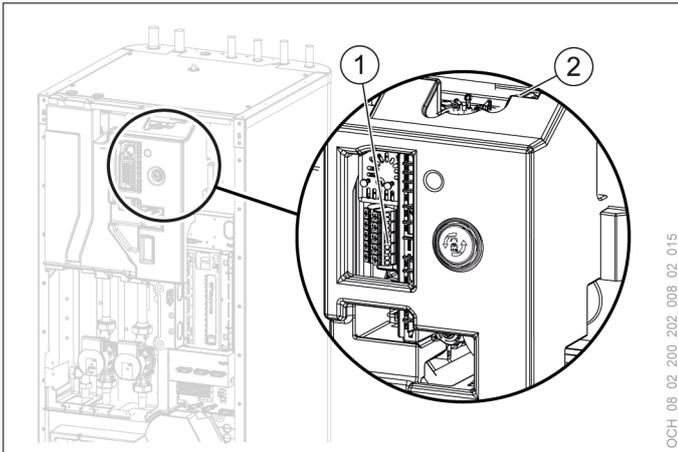

- 1 Multifunktionsbaugruppe
- 2 Entlüftungsventil

OCH_08_02_200_202_008_02_015

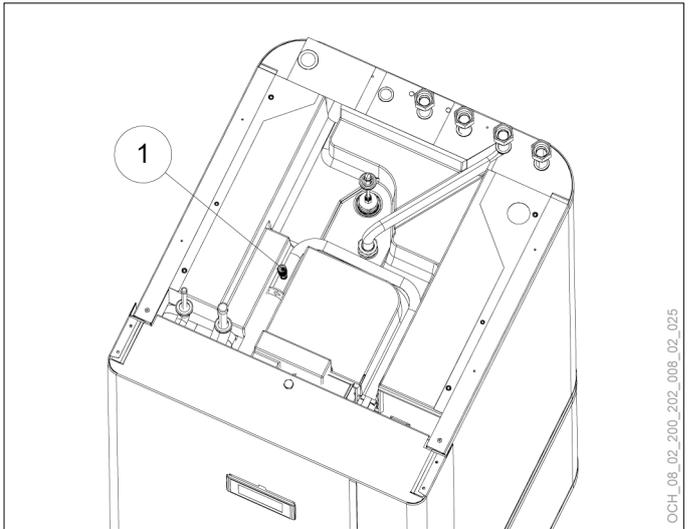

- 1 Entlüftungsventil


OCH_08_02_200_202_008_02_025



Sachschaden

Die Luftausblasöffnung in der Rändelkappe des Entlüftungsventil an der Multifunktionsbaugruppe darf nicht auf die Elektronik in der Multifunktionsgruppe gerichtet sein.

» Drehen Sie die Luftausblasöffnung in die Richtung wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

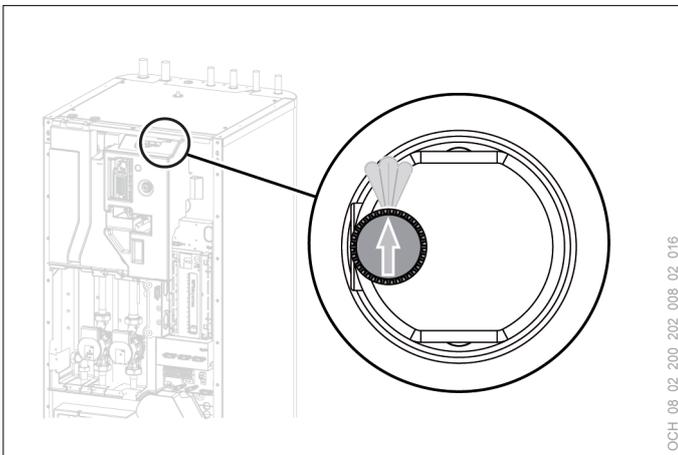


OCH_08_02_200_202_008_02_016

Variante 2:

- » Entfernen Sie die Geräteverkleidung. (siehe Seite 33, Geräteverkleidung demontieren)
- » Öffnen Sie zum Entlüften vorübergehend das Entlüftungsventil.

9.5 Gemischter Heizkreis

Um das Innenteil mit einem gemischten Heizkreis verwenden zu können, muss die interne Heizkreispumpe durch ein Passstück ersetzt werden.

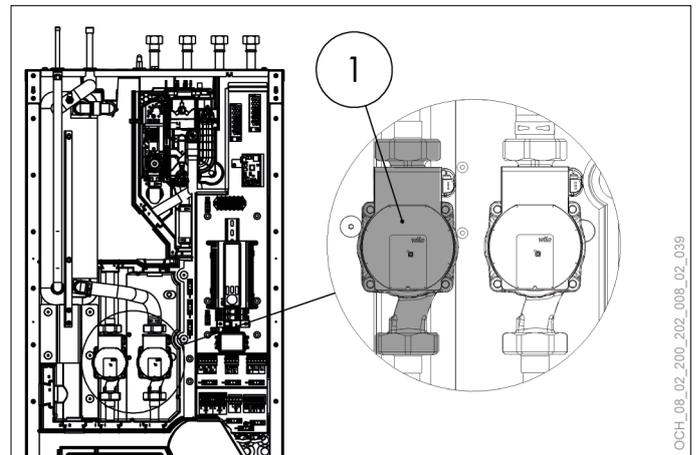

- 1 interne Heizkreispumpe

OCH_08_02_200_202_008_02_039

- Das Passstück muss folgende Dimensionen haben:
 - Anschlüsse 2 x 1½" AG, flachdichtend
 - Länge 180 mm
 - Nennweite DN 25 (1")
- Das Passstück ist bei OCHSNER als Zubehör erhältlich.

Anschließend kann der Heizkreis extern aufgebaut werden.

Die Komponenten des gemischten Heizkreises sind an folgenden Anschlüssen im Schaltkasten anzuschließen:

Komponente	Anschluss
Mischer	MIV-HK2
Mischkreisfühler	T-HK2
Mischkreispumpe	PUM-HK2

i Hinweis
Sollten diese Umbauarbeiten nach der Inbetriebnahme erfolgen, so muss die Anlage anschließend neu in Betrieb genommen werden. Die Inbetriebnahme erfolgt durch den OCHSNER-Kundendienst oder durch einen von OCHSNER autorisierten Kundendienst-Partner.

10. Elektrischer Anschluss

10.1 Allgemein

⚡ WARNUNG: Stromschlag
Bevor Sie mit den elektrischen Anschluss- und Installationsarbeiten beginnen, ist die Wärmepumpenanlage spannungsfrei zu schalten.

⚡ WARNUNG: Stromschlag
Elektrische Anschluss- und Installationsarbeiten dürfen nur von Fachhandwerkern durchgeführt werden.

⚡ WARNUNG: Stromschlag
Vor der Inbetriebnahme sind die anlagenseitig erforderlichen Fehlerschutzmaßnahmen sowie der Erdungsanschluss durch einen Fachhandwerker zu prüfen.

» Bevor Sie mit den elektrischen Anschlussarbeiten beginnen, müssen die notwendigen Tätigkeiten aus dem Kapitel „Elektrischen Anschluss vorbereiten“ abgeschlossen sein.

» Verwenden Sie für den elektrischen Anschluss das für Ihrer Wärmepumpenanlage entsprechende Anlagen-Prinzipschema. (siehe Seite 58, Anlagen-Prinzipschema)

10.2 Elektrischer Anschluss des Innenteils

» Entfernen Sie die Geräteverkleidung. (siehe Seite 33, Geräteverkleidung demontieren)

i Hinweis
Achten Sie bei der Kabeleinführung in das Innenteil darauf, dass die nachfolgenden Anschlussarbeiten bzw. Lötarbeiten an den Kältemittelleitungen durch die Kabel nicht behindert werden.


i Hinweis
Verwenden Sie für die geschirmten Kabel zwischen dem Außenteil und dem Innenteil die vorhandenen Schirmklammern zum Auflegen der Kabelschirmung am Schaltkastenblech.

i Hinweis
Verwenden Sie für die Kabel im Schaltkasten des Innenteils die vorhandenen Kabelzugentlastungen. Achten Sie auf das zulässige Anzugsdrehmoment. (0,5-0,8Nm)

! Sachschaden
Eine externe Spannungsquelle an den Fühlerklemmen kann den OTS-Regler zerstören.
» Stellen Sie sicher, dass keine Leitungen mit 230 VAC oder 400 VAC die Fühlerklemmen am OTS-Regler berühren.

⚡ WARNUNG: Stromschlag
Am EVU-Meldekontakt liegen bei eingeschalteter Geräteversorgung immer 230 VAC Spannung an.

» Führen Sie die Kabel von hinten durch die Maschine.

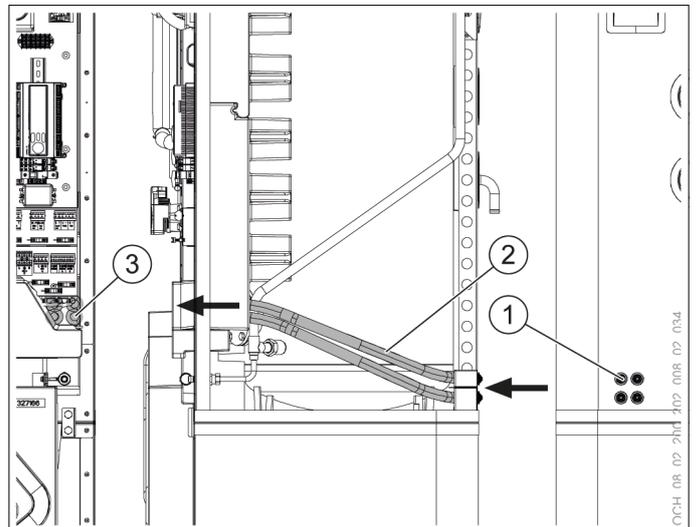

- 1 Kabeleinführung hinten an der Maschine
- 2 Kabeldurchführung durch die Maschine
- 3 Kabelauführung in den Schaltkasten

» Schließen Sie das Kabel für die Busleitung zwischen Innenteil und Außenteil an den vorgesehenen Klemmen an.


» Schließen Sie die, für Ihre Anlage notwendigen, Temperaturfühler an den entsprechenden Klemmen an.

» Schließen Sie die, für Ihre Anlage notwendigen, externen Pumpen und Stellantriebe (Umschaltmodul, Mischventil) an den vorgesehenen Klemmen an.

» Schließen Sie die Versorgungsleitung für die Reglerversorgung an.


» Schließen Sie die Versorgung für die elektrische Zusatzheizung an.

Temperaturfühler

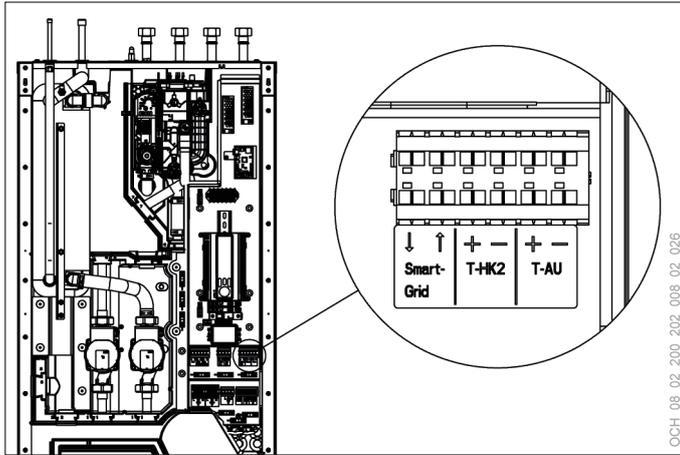


Abkürzung	Beschreibung
T-AU	Außentemperatur
T-HK2	Vorlauftemperatur Heizkreis

Kommunikation

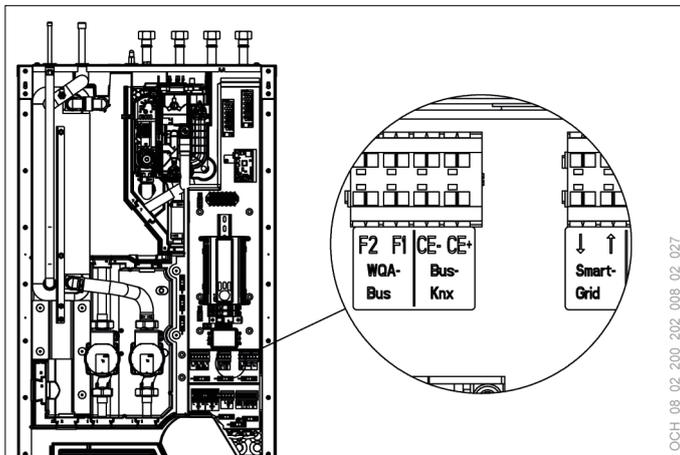

Abkürzung	Beschreibung
Smart Grid	Smart Grid
BUS	KNX-Anschluss Raumtemperatursensor
WQA-BUS	Bus Wärmequellenanlage Verbindung zwischen Innen- und Außenteil

Spannungsversorgung

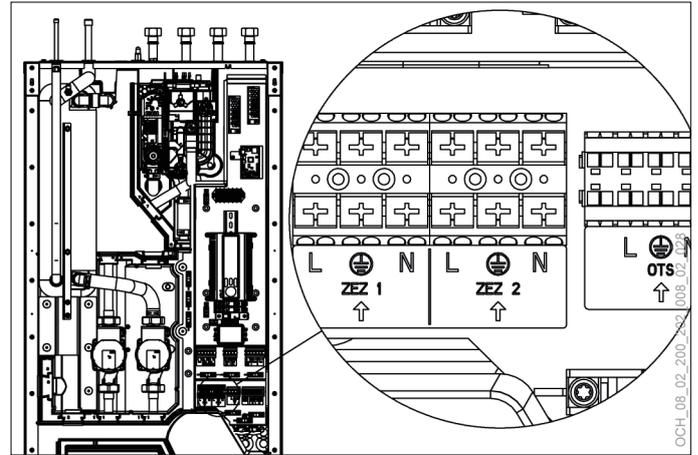


Abkürzung	Beschreibung
OTS	Steuerstromkreis
ZE1	Versorgung der elektrischen Zusatzheizung
ZE2	




Hinweis

Berücksichtigen Sie beim Anschließen der Spannungsversorgung die schematische Darstellung der Anschlussleitungen. (siehe Seite 27, Elektrischen Anschluss vorbereiten)

Reglerausgänge

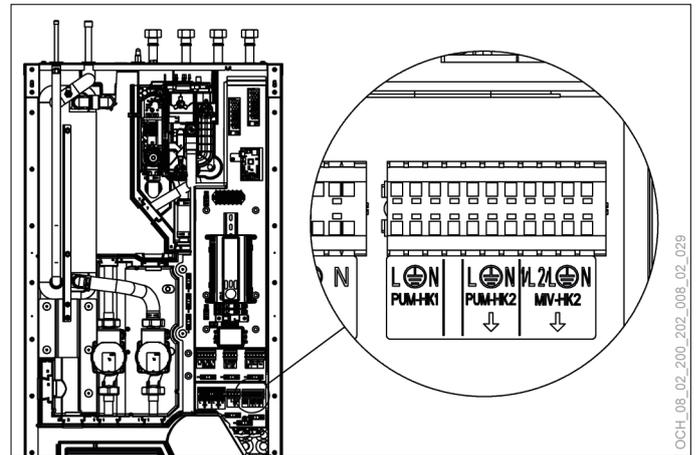

Abkürzung	Beschreibung
MIV-HK2	Mischerkreis-Ventil Heizkreis 2
PUM-HK2	Pumpe Heizkreis 2
PUM-HK1	Pumpe Heizkreis 1

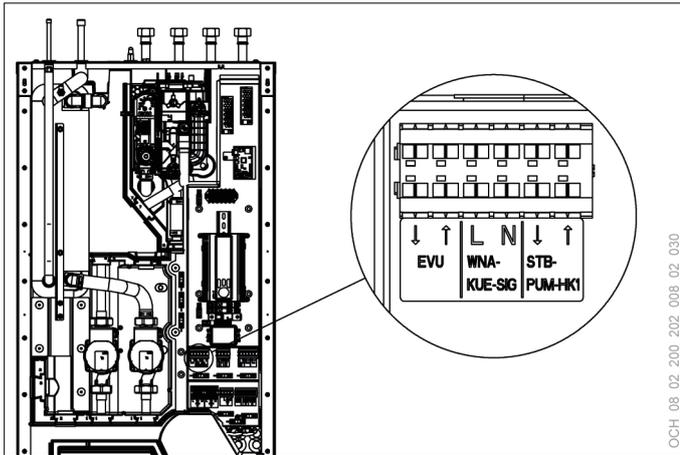


Abkürzung	Beschreibung
WNA-KUE-SIG	Signal Heizkreis Kühlen




Hinweis

Berücksichtigen Sie beim Anschließen der Reglerausgänge die technischen Daten. (siehe Seite 52, Technische Daten)

Reglereingänge

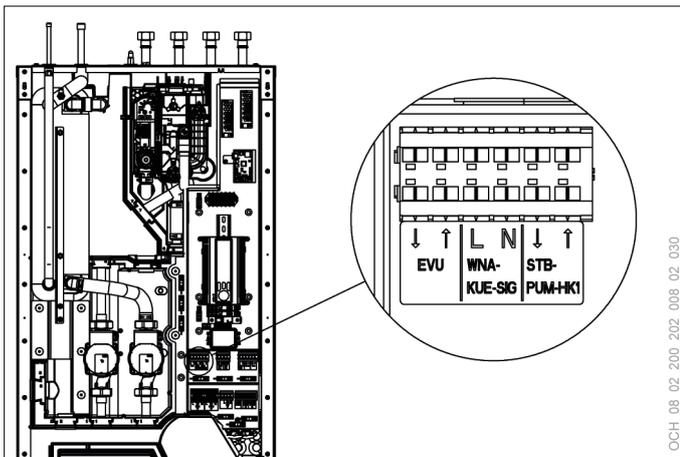


Abkürzung	Beschreibung
EVU	EVU-Meldekontakt
STB-PUM-HK1	Sicherheitstemperaturbegrenzer Pumpe Heizkreis 1

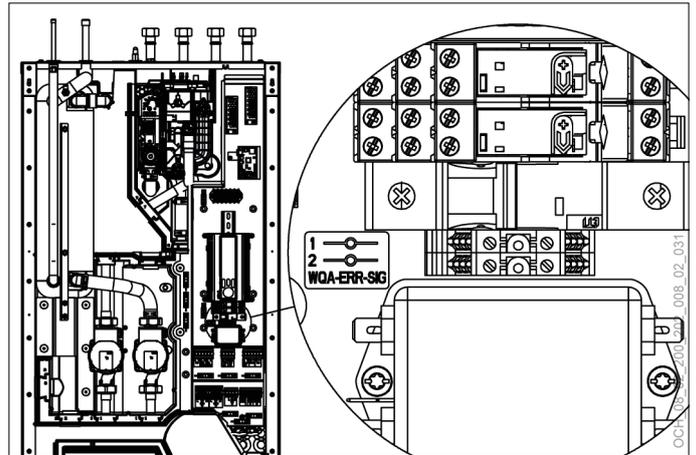

Abkürzung	Beschreibung
WQA-ERR-SIG	Signal Wärmequellenanlagen-Error


10.3 Elektrischer Anschluss des Außenteils

- » Entfernen Sie das Eckblech am Außenteil, um Zugang zu den elektrischen Anschlüssen zu erhalten. (siehe Seite 37, Geräteverkleidung demontieren)
- » Schließen Sie die Außenteil-Erdungsleitung am entsprechenden Geräteanschluss des Klemmkastens an. Verwenden Sie dazu einen Ringkabelschuh 1,5-2,5 M5 blau.

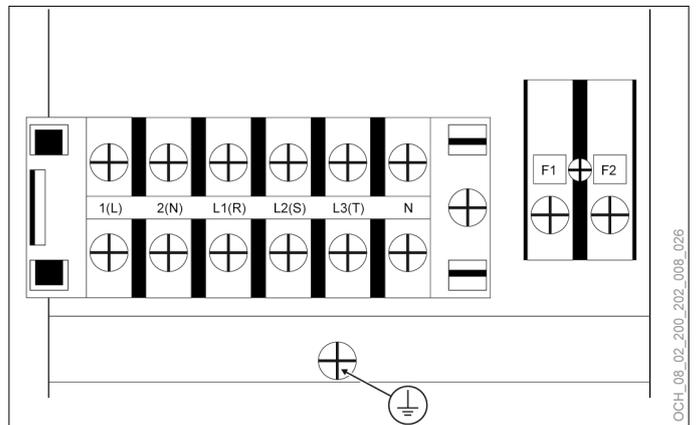


- » Schließen Sie die Außenteilversorgung am entsprechenden Geräteanschluss des Klemmkastens an.

Erstmaliges Einschalten

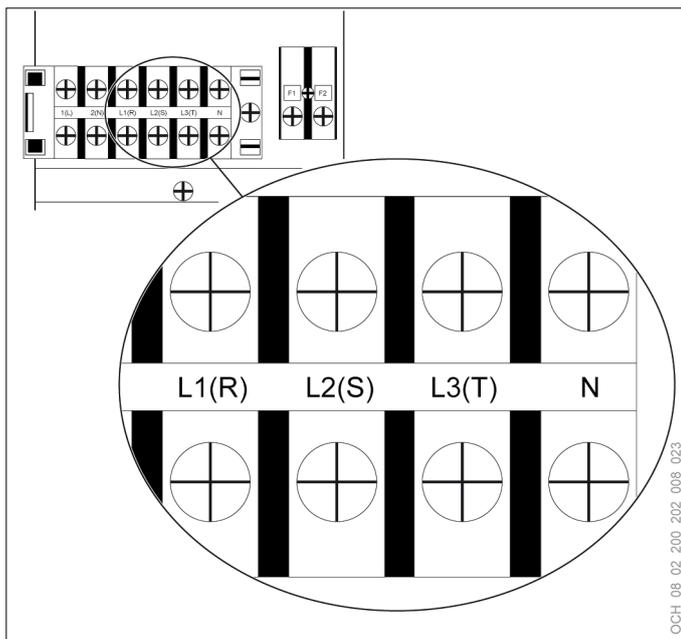

- » Setzen Sie einen extern verbaute Leistungsschutz um beim Ausfall der Reglerspannungsversorgung auch eine hardwaretechnische Abschaltung des Außenteils zu ermöglichen.
- » Steuern Sie den extern verbaute Leistungsschutz mit dem Reglerausgang WQA-ERR-SIG an.
- » Schließen Sie die Busleitung am entsprechenden Geräteanschluss des Klemmkastens an.

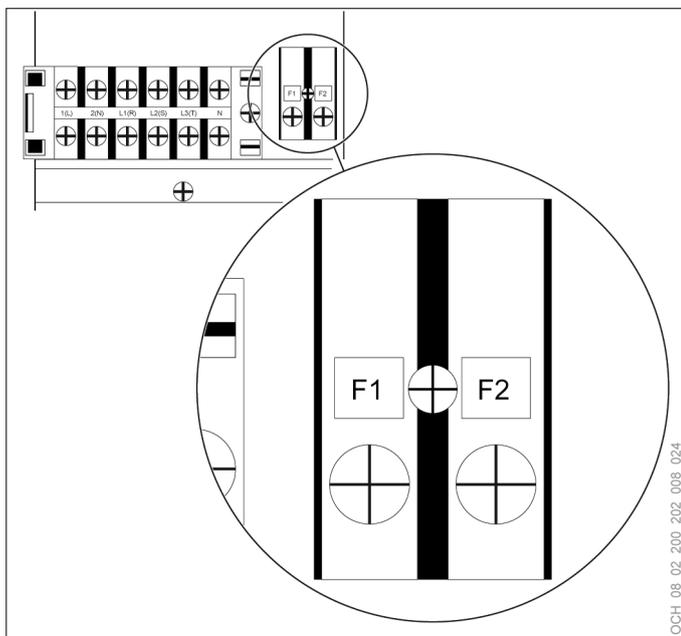

Bei der Verlegung der Leitungen zum Außenteil ist darauf zu achten, dass kein Wasser in den Schutzschlauch fließen kann.

10.4 LAN-Anschluss


- » Sorgen Sie für eine stabile Internetverbindung an der Wärmepumpe.



Hinweis

Ein zu geringes Datenvolumen und dessen Überschreitung können zu erheblichen Kosten durch den Internetanbieter führen.

- » Sorgen Sie für ein ausreichend großes Datenvolumen.

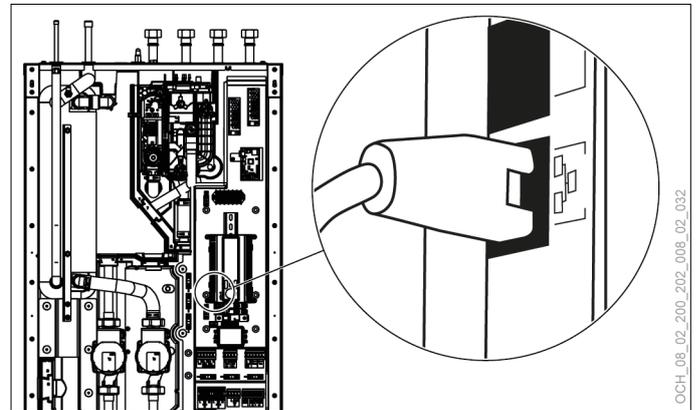

11. Erstmaliges Einschalten



Sachschaden

Die Versorgung für den Hauptstromkreis (Verdichter) darf nicht eingeschaltet werden, bevor der Kältekreis entsprechend mit Kältemittel und die Hydraulik mit dem vorgesehenen Medium gefüllt wurden.



Sachschaden

Der permanente Betrieb der Heizkreispumpe vor einer abgeschlossenen Inbetriebnahme der Anlage kann die Pumpe oder die Anlage beschädigen.

- » Schalten Sie die Spannungsversorgung zum Regler nach dem erstmaligen Einschalten wieder aus.

11.1 Bevor Sie erstmals einschalten

Die Wärmepumpe besitzt keinen separaten Hauptschalter. Im Notfall muss die Anlage über die vorgeschriebene Sicherheitseinrichtung abgeschaltet werden. Die Sicherheitseinrichtung muss so zugänglich sein, dass eine Notabschaltung jederzeit möglich ist.



WARNUNG: Stromschlag

Das erstmalige Einschalten von elektrischen Anlagen ist nur unter Anwesenheit eines Fachhandwerkers gestattet.

- » Stellen Sie sicher, dass keine Personen beim erstmaligen Einschalten gefährdet werden können.
- » Stellen Sie sicher, dass die Installation der Wärmenutzungsanlage (Heizung und Warmwasserbereitung) an der Wärmepumpe abgeschlossen ist.
- » Stellen Sie sicher, dass die hydraulische Anlage mit Wasser gefüllt ist.

- » Stellen Sie sicher, dass die Elektroinstallation fachgerecht ausgeführt und abgeschlossen ist.

**Sachschaden**

Der Betrieb von Umwälzpumpen ohne Wasser im System führt zur Zerstörung der Pumpe.

11.2 Steuerstromkreis prüfen

Sind alle zuvor genannten Bedingungen überprüft, so kann die Reglerversorgung (OTS-Regler, 230 VAC) zur Überprüfung der einzelnen Funktionen eingeschaltet werden.

- » Prüfen Sie alle Fühler und deren Werte auf Plausibilität
- » Prüfen Sie alle für Ihre Hydraulik benutzten Regler-Ausgänge auf richtige Funktion.

12. Fertigstellung und Inbetriebnahme

Für eine Fertigstellung und Inbetriebnahme der Anlage ist der OCHSNER-Kundendienst oder ein autorisierter Kundendienst-Partner anzufordern. Inbetriebnahme-Termine sind mindestens 2 Wochen zuvor anzumelden.

12.1 Voraussetzungen

Die nachfolgenden Punkte müssen durch den Anlagenerichter vor einer Inbetriebnahme sichergestellt sein.

- ▶ Die maschinenspezifischen Planungs- und Installationshinweise wurden eingehalten (Anlagenerrichtung entsprechend den OCHSNER-Hydraulik-Standardschemen bzw. einer OCHSNER-Sonderhydraulik).
- ▶ Die Mindestgröße der freien Grundfläche des Aufstellungsraum für das Innenteil wurde eingehalten.
- ▶ **Bei Luft/Wasser-Wärmepumpen:**
 - Das Außenteil ist fachgerecht aufgestellt und mit dem Fundament verschraubt.
 - Ist ein Schneedach vorhanden, so wurde dieses fachgerecht am Außenteil montiert.

1. Die Wärmenutzungsanlage ist fertiggestellt (Heizung und Warmwasserbereitung).

- ▶ Das hydraulische Rohrsystem ist fachgerecht dimensioniert und ausgeführt, sodass die geforderten Volumenströme eingestellt werden können.
- ▶ Die Wärmenutzungsanlage ist normgerecht gespült, gefüllt und entlüftet.
- ▶ Die normgerechte Füllwasserqualität der Anlage ist sichergestellt (z. B. VDI 2035).
- ▶ Der Betriebsdruck ist eingestellt (0,8 - 2,0 bar).
- ▶ Die Anlagentemperatur bzw. die Puffertemperatur muss zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme mindestens 15°C betragen.



Hinweis

Bei einer Unterschreitung der Mindest-Anlagentemperatur bzw. der Puffertemperatur kann die Kältemittelfüllmenge nicht korrekt eingestellt werden. Die Nichteinhaltung der Mindest-Anlagentemperatur bzw. der Puffertemperatur führt zu einem Inbetriebnahme-Abbruch.
» Verwenden Sie gegebenenfalls bauseitig eine Vorfheizung.

- ▶ Notwendige Sicherheitseinrichtungen sind vorhanden und auf die Anforderungen der Anlage abgestimmt und überprüft.
- ▶ Ein vorhandener Warmwasserspeicher ist für die Inbetriebnahme befüllt.

- ▶ Sämtliche Absperrungen sind geöffnet bzw. einreguliert und kontrolliert.
- ▶ Die korrekte Funktion von bauseitig installierten Volumenstrommessteilen ist kontrolliert.
- ▶ Die Anlage ist hydraulisch abgeglichen.

2. Die Wärmequellenanlage ist vorbereitet.

- ▶ Ist Wärmequellen-Seitig ein hydraulisches Rohrsystem vorhanden, so wurde dieses fachgerecht dimensioniert und ausgeführt, sodass die geforderten Volumenströme eingestellt werden können.
- ▶ Notwendige Sicherheitseinrichtungen sind vorhanden und auf die Anforderungen der Anlage abgestimmt und überprüft.
- ▶ Die Mauerdurchführung ist fachgerecht abgedichtet.
- ▶ **Bei Luft/Wasser- und Direktverdampfung/Wasser-Wärmepumpen, wenn die Verlegung der Anbindeleitungen durch den Anlagenerrichter vertraglich vereinbart ist:**
 - Die Kältemittelleitungen zwischen dem Innenteil und dem Außenteil sind fachgerecht und entsprechend den Kältetechnik-Richtlinien verlegt.
 - Die Kältemittelleitungen sind fachgerecht durch die Mauerdurchführung mit etwas Überlänge bis zu den Anschlüssen des Innenteils und des Außenteils geführt.
- ▶ **Bei Sole/Wasser-Wärmepumpen:**
 - Der Systemdruck und der Frostschutzversatz (zwischen -12°C und -15°C) sind sichergestellt.
 - Die Wärmequellenanlage ist normgerecht gespült, gefüllt und entlüftet.
- ▶ **Bei Wasser/Wasser-Wärmepumpen:**
 - Sämtliche Filter sind geprüft und gereinigt.
 - Die Wasserqualität ist in Übereinstimmung mit den OCHSNER-Richtlinien.



Hinweis

OCHSNER übernimmt keine Gewährleistung für Schäden aufgrund der Wasserqualität (z. B. Plattenwärmetauscher).

3. Die Elektroinstallation ist fertiggestellt.



Hinweis

Elektrische Bauprovisorien sind nicht zulässig und führen zu einem Inbetriebnahme-Abbruch.

- ▶ Die elektrischen Anschluss- und Installationsarbeiten sind entsprechend den nationalen und regionalen Vorschriften durchgeführt und abgeschlossen.

- ▶ Prüfungen entsprechend nationalen und regionalen Vorschriften wurden durchgeführt (z. B. Prüfbefund für elektr. Anlagen)
- ▶ Eine allpolig abschaltende Sicherheitseinrichtung ist für jeden Verbraucher (Verdichter, Wärmequellenpumpe und Regler) vorgesehen. Jeder weitere Energieerzeuger verfügt ebenfalls über eine eigene Sicherheitseinrichtung.
- ▶ Das Innenteil und ein vorhandenes Außenteil sind korrekt verdrahtet.
- ▶ Das Innenteil ist korrekt geerdet. (Hauptstromkreis Steuerstromkreis, Potentialausgleich der Kälteleitungen über Potentialausgleichsschiene)
- ▶ Das Rechtsdrehfeld der Dreiphasenwechselspannung ist kontrolliert.
- ▶ **Bei Luft/Wasser-Wärmepumpen**
 - Das Außenteil ist korrekt verdrahtet.
 - Das Außenteil ist korrekt geerdet. (Außenteilversorgung)

4. Anforderungen vor Ort.

- ▶ Ein befugter und fachlich kompetenter Vertreter des Anlagenerrichters (Heizungs- bzw. Elektrofachbetrieb), sowie der Anlagenbetreiber sind während der Inbetriebnahme anwesend.
- ▶ Die kundenspezifischen Reglereinstellungen sind vor Ort vorhanden bzw. wurden mit der Inbetriebnahme-Anforderungen über das Partnernetz übermittelt (gewünschte Heizkurve und Funktionslogik).
- ▶ Bei einer Anbindung mit Schacht oder Dachaufstellung ist bauseits ein Helfer beigelegt.
- ▶ Normgerechte Aufstiegshilfen bzw. Absturzsicherungen (normgerechte Anschlagpunkte) sind bauseits sichergestellt.
- ▶ Die Zufahrt bis zur Wärmepumpenanlage ist gegeben.
- ▶ **Bei Wärmepumpen mit OTS-Regelung:** Es besteht eine stabile Internetverbindung zur Wärmepumpe.



Hinweis

Der OCHSNER-Kundendienst bzw. der Kundendienst-Partner führt die kundenspezifischen Einstellungen entsprechend den Angaben des Anlagenerrichters aus. Sollte der Anlagenerrichter im Zuge der Inbetriebnahme nicht anwesend sein und keine entsprechenden Angaben vorhanden sein, dann wird die Anlage mit den Werkseinstellungen der Regelung in Betrieb genommen. Für ein mögliches Fehlverhalten (zu geringe Heizkurve, zu hoher Bivalenzpunkt, etc.) übernimmt OCHSNER keine Haftung. Daraus resultierende zusätzliche Arbeitsleistungen werden dem Anlagenerrichter in Rechnung gestellt.

12.2 Anlagenfertigstellung

Die Anlagenfertigstellung erfolgt abhängig vom Vertragsverhältnis.

- ▶ Variante 1:
Die Verlegung der Anbindeleitungen erfolgte vertraglich vereinbart durch den Anlagenerrichter. Der OCHSNER-Kundendienst ist zuständig für:
 - ▶ Anschluss der bereits verlegten Kältemittelleitungen.
 - ▶ Dichtheitsprüfung der Kältemittelleitungen.
 - ▶ Evakuierung der Kältemittelleitungen.
 - ▶ Isolierung der Kältemittelleitungen im Bereich der Anschlussstellen des Innenteils und Außenteils.
 - ▶ Befüllung der Anlage mit Kältemittel inkl. Einregulierung entsprechend den OCHSNER-Richtlinien.
- ▶ Variante 2:
Die Verlegung der Anbindeleitungen und die fachgerechte Realisierung des Kältekreis erfolgt durch den OCHSNER-Kundendienst.



WARNUNG: Verbrennung

Arbeiten am Kältekreis dürfen nur vom OCHSNER-Kundendienst oder einen von OCHSNER autorisierten Kundendienst-Partner durchgeführt werden.

12.3 Inbetriebnahme der Anlage

Vor einer Inbetriebnahme müssen alle notwendigen Voraussetzungen erfüllt sein. (siehe Seiten 48, Voraussetzungen)

Die Inbetriebnahme erfolgt durch den OCHSNER-Kundendienst oder durch einen von OCHSNER autorisierten Kundendienst-Partner.

**Hinweis**

Bei Betrieb der Anlage ohne fachgerechte Inbetriebnahme entsprechend den OCHSNER-Richtlinien erlöschen sämtliche Gewährleistungsansprüche.

**Hinweis**

Sonderarbeiten wie die System-Entlüftung, der Anschluss von elektrischen Leitungen, eine erneute Einweisung etc., die nicht den Leistungsumfang der Firma OCHSNER darstellen, werden gesondert in Rechnung gestellt.

12.3.1 Durch OCHSNER durchgeführte Tätigkeiten

- ▶ Kontrolle, ob bei der Anlagenerrichtung die maschinenspezifischen Planungs- und Installationshinweise eingehalten wurden. OCHSNER übernimmt mit einer Inbetriebnahme keine Gewährleistung hinsichtlich der Abdeckung des Wärmebedarfs des zu beheizenden Objektes.
- ▶ Funktionsprüfung des Heizungskreislaufes (System-Druck, Membranausdehnungsgefäß-Funktion, Mengeneinstellung). Die Verantwortung für die Anlage verbleibt beim Anlagenerrichter.
- ▶ Überprüfung der Volumenströme.
- ▶ Kontrolle, ob alle Absperrungen geöffnet sind.
- ▶ Überprüfung der elektrischen Anschlüsse zu den Anlagenkomponenten einschließlich aller erforderlichen Sicherheitseinrichtungen.
- ▶ Einschalten des Hauptstromkreises (Drehstromversorgung zur Wärmepumpe).
- ▶ Einschalten der Versorgung für den Steuerstromkreis.
- ▶ Konfiguration der Anlage.
- ▶ Sicherung der Fühlerkonfiguration.
- ▶ Relais-test der Ausgänge.
- ▶ Kundenspezifische Einstellungen der Wärmepumpenanlage.
- ▶ Erstellung eines Inbetriebnahme-Protokolls und Prüfbuch-Eintragung.
- ▶ Übergabe der Anlage an den Anlagenbetreiber bzw. Endkunden.
- ▶ Funktionserklärung der Grundfunktionen der Wärmepumpenanlage (Regler-Bedienung, usw.).
- ▶ Erstellung einer Konformitätserklärung nach Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU für die gesamte Anlage (in Ländern in denen die Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU gültig ist).

**Hinweis**

Wird die Anlage nicht durch den OCHSNER-Kundendienst, sondern durch einen von OCHSNER autorisierten Kundendienst-Partner in Betrieb genommen, so muss von diesem eine Konformitätserklärung nach Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU erstellt werden.

**Hinweis**

Die Funktionserklärung der Grundfunktionen der Wärmepumpenanlage (Regler-Bedienung, usw.) erfolgt durch den OCHSNER-Kundendienst. Sollte der Anlagenbetreiber bei der Inbetriebnahme nicht anwesend sein, übernimmt die Funktionserklärung der Anlagenerrichter. Die Unterweisung hinsichtlich der Funktionalität der Gesamtanlage liegt in der Verantwortung des Anlagenerrichters.

TECHNISCHE DATEN

13. Datentabelle

GERÄTEDATEN		AIR FALCON 212 C11A T200	AIR FALCON 212 C11B T200	AIR FALCON 212 C11B T201			
Best.-Nr.		286700	286710	286720			
Geeignete Gebäudeheizlast	kW	6 - 10	6 - 10	6 - 10			
Vorlauftemperatur max.	°C	60	60	60			
Innenteil		AIR FALCON 212 C11A T200	AIR FALCON 212 C11B T200	AIR FALCON 212 C11B T201			
Abmessungen (HxBxT)	mm	1942x693x809	1942x693x809	1942x693x809			
Kippmaß	mm	2240	2240	2240			
Anschluss Hydraulik (Dimension)	Zoll	1	1	1			
Anschluss Hydraulik (Anschlussart)		Innengewinde	Innengewinde	Innengewinde			
Anschluss Flüssigkeitsleitung (Außendurchmesser)	mm	8	8	8			
Anschluss Heißgasleitung (Außendurchmesser)	mm	16	16	16			
Gewicht (ohne Verpackung) / Gewicht gefüllt	kg	203 / 471	203 / 471	203 / 471			
Standardfarbe		Weiß	Weiß	Weiß			
Schalleistungspegel (EN12102)	dB(A)	27	27	27			
Schalldruckpegel (in 1 m)	dB(A)	19,2	19,2	19,2			
Warmwasserspeicher		AIR FALCON 212 C11A T200	AIR FALCON 212 C11B T200	AIR FALCON 212 C11B T201			
Nenninhalt	l	168	168	168			
Wärmeübertrager-Inhalt	l	21	21	21			
Zapfleistung	l/min	25	25	25			
Max. zulässiger Betriebsdruck	MPa	0,70	0,70	0,70			
Prüfdruck	MPa	1,50	1,50	1,50			
Warmhalteverlust	W	55	55	55			
Speicher-Material		Stahl emailliert	Stahl emailliert	Stahl emailliert			
Energieeffizienzklasse		B	B	B			
Pufferspeicher		AIR FALCON 212 C11A T200	AIR FALCON 212 C11B T200	AIR FALCON 212 C11B T201			
Nenninhalt	l	100	100	100			
Max. zulässiger Betriebsdruck	MPa	0,30	0,30	0,30			
Prüfdruck	MPa	0,45	0,45	0,45			
Speicher-Material		Stahl	Stahl	Stahl			
Außenteil		AIR FALCON 212 C11A T200	AIR FALCON 212 C11B T200	AIR FALCON 212 C11B T201			
Abmessungen (HxBxT)	mm	998x940x384	998x940x384	998x940x384			
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	73	73	73			
Standardfarbe		Grau (RAL 7016)	Grau (RAL 7016)	Grau (RAL 7016)			
Gehäuseausführung		Stahl, lackiert	Stahl, lackiert	Stahl, lackiert			
Ventilator-Anzahl	Stk.	1	1	1			
Schalleistungspegel (EN12102) / Schalldruckpegel (in 3 m)	dB(A)	54 / 36,7	Nominal	54 / 36,7	Nominal	54 / 36,7	Nominal
Schalleistungspegel (EN12102) / Schalldruckpegel (in 3 m)	dB(A)	52 / 35	Silent Mode	52 / 35	Silent Mode	52 / 35	Silent Mode
Verdampfer-Bauart		Lamellenrohr	Lamellenrohr	Lamellenrohr			
Verdampfer-Material (WQA)		Kupfer/Aluminium	Kupfer/Aluminium	Kupfer/Aluminium			

Datentabelle

WÄRMENUTZUNGSANLAGE		AIR FALCON 212 C11A T200	AIR FALCON 212 C11B T200	AIR FALCON 212 C11B T201			
Wärmeträger		Wasser	Wasser	Wasser			
Wärmeträger-Betriebsdruck max.	bar	3	3	3			
Temperaturdifferenz (WNA)	K	5	5	5			
Volumenstrom (WNA)	m³/h	0,9	0,9	0,9			
Restförderhöhe (WNA)	mbar	500	500	500			
Volumenstrommessteil		intern	intern	intern			
3-Wege-Umschaltmodul (Warmwasser)		intern	intern	intern			
Umwälzpumpe		intern	intern	intern			
Kondensator-Bauart (WNA)		Plattenwärmetauscher	Plattenwärmetauscher	Plattenwärmetauscher			
Kondensator-Material (WNA)		Edelstahl 1.4301	Edelstahl 1.4301	Edelstahl 1.4301			
ELEKTRISCHE DATEN		AIR FALCON 212 C11A T200	AIR FALCON 212 C11B T200	AIR FALCON 212 C11B T201			
Frequenz	Hz	50	50	50			
Leistungsfaktor		0,7	0,7	0,7			
Spannungsschwankungen/Flicker		≤16A: EN 61000-3-3	≤16A: EN 61000-3-3	≤16A: EN 61000-3-3			
Oberschwingungen		≤16A: EN 61000-3-2	≤16A: EN 61000-3-2	≤16A: EN 61000-3-2			
Netzimpedanz max. (Zmax)	Ohm	-	-	-			
Bemessungsspannungsbereiche		AIR FALCON 212 C11A T200	AIR FALCON 212 C11B T200	AIR FALCON 212 C11B T201			
Wärmepumpe	V	~380-400	3/N/PE	~220-240	L1/N/PE	~220-240	L1/N/PE
Verdichter und Ventilator	V	~380-400	3/N/PE	~220-240	L1/N/PE	~220-240	L1/N/PE
Elektrische Zusatzheizung, Stufe 1	V	~220-240	L2/N/PE	~220-240	L1/N/PE	~220-240	L1/N/PE
Elektrische Zusatzheizung, Stufe 2	V	~220-240	L3/N/PE	~220-240	L1/N/PE	~220-240	L1/N/PE
Steuerstromkreis	V	~220-240	L1/N/PE	~220-240	L1/N/PE	~220-240	L1/N/PE
Bemessungsleistungsaufnahmen		AIR FALCON 212 C11A T200	AIR FALCON 212 C11B T200	AIR FALCON 212 C11B T201			
Verdichter und Ventilator	kW	3,98	3,98	3,98			
Elektrische Zusatzheizung, Stufe 1	kW	2,9	2,9	2,9			
Elektrische Zusatzheizung, Stufe 2	kW	2,9	2,9	2,9			
Absicherungen		AIR FALCON 212 C11A T200	AIR FALCON 212 C11B T200	AIR FALCON 212 C11B T201			
Verdichter und Ventilator		1x B20A 3p	1x B25A 1p	1x B25A 1p			
Elektrische Zusatzheizung, Stufe 1		1x B16A 1p	1x B16A 1p	1x B16A 1p			
Elektrische Zusatzheizung, Stufe 2		1x B16A 1p	1x B16A 1p	1x B16A 1p			
Steuerstromkreis		1x B13A 1p	1x B13A 1p	1x B13A 1p			
Bemessungsströme		AIR FALCON 212 C11A T200	AIR FALCON 212 C11B T200	AIR FALCON 212 C11B T201			
Verdichter und Ventilator	A	20	25	25			
Elektrische Zusatzheizung, Stufe 1	A	15	15	15			
Elektrische Zusatzheizung, Stufe 2	A	15	15	15			
Steuerstromkreis	A	6,3	6,3	6,3			
Anlaufstrom max.	A	9,8	17,4	17,4			
KÄLTEKREISLAUF		AIR FALCON 212 C11A T200	AIR FALCON 212 C11B T200	AIR FALCON 212 C11B T201			
Kältemittel		R32	R32	R32			
Kältemittelmenge	kg	1,4	1,4	1,4			
Kältemittel-Betriebsdruck max.	bar	48	48	48			
Verdichter-Bauart		Rollkolben	Rollkolben	Rollkolben			
Abtautechnik		Kältekreisumkehr	Kältekreisumkehr	Kältekreisumkehr			

LEISTUNGSDATEN

A7/W27		AIR FALCON 212 C11A T200	AIR FALCON 212 C11B T200	AIR FALCON 212 C11B T201			
Heizleistung (EN14825)	kW	2,68	2,68	2,68			
Leistungsaufnahme (EN14825)	kW	0,44	0,44	0,44			
Leistungszahl COP (EN14825)		6,12	6,12	6,12			
A7/W35		AIR FALCON 212 C11A T200	AIR FALCON 212 C11B T200	AIR FALCON 212 C11B T201			
Heizleistung (EN14511)	kW	5,36	5,36	5,36			
Leistungsaufnahme (EN14511)	kW	1,06	1,06	1,06			
Leistungszahl COP (EN14511)		5,05	5,05	5,05			
A7/W55		AIR FALCON 212 C11A T200	AIR FALCON 212 C11B T200	AIR FALCON 212 C11B T201			
Heizleistung (EN14511)	kW	6,11	6,11	6,11			
Leistungsaufnahme (EN14511)	kW	2,17	2,17	2,17			
Leistungszahl COP (EN14511)		2,82	2,82	2,82			
A2/W30		AIR FALCON 212 C11A T200	AIR FALCON 212 C11B T200	AIR FALCON 212 C11B T201			
Heizleistung (EN14825)	kW	4,38	4,38	4,38			
Leistungsaufnahme (EN14825)	kW	1,08	1,08	1,08			
Leistungszahl COP (EN14825)		4,07	4,07	4,07			
A2/W35		AIR FALCON 212 C11A T200	AIR FALCON 212 C11B T200	AIR FALCON 212 C11B T201			
Heizleistung (EN14511)	kW	4,19	4,19	4,19			
Leistungsaufnahme (EN14511)	kW	1,22	1,22	1,22			
Leistungszahl COP (EN14511)		3,44	3,44	3,44			
A-7/W34		AIR FALCON 212 C11A T200	AIR FALCON 212 C11B T200	AIR FALCON 212 C11B T201			
Heizleistung (EN14825)	kW	7,06	7,06	7,06			
Leistungsaufnahme (EN14825)	kW	2,85	2,85	2,85			
Leistungszahl COP (EN14825)		2,48	2,48	2,48			
A35/W18		AIR FALCON 212 C11A T200	AIR FALCON 212 C11B T200	AIR FALCON 212 C11B T201			
Kühlleistung (EN14825)	kW	7,41	7,41	7,41			
Leistungsaufnahme (EN14825)	kW	1,70	1,70	1,70			
Leistungszahl EER (EN14825)		4,37	4,37	4,37			
ENERGIEEFFIZIENZ WARMWASSERBEREITUNG		AIR FALCON 212 C11A T200	AIR FALCON 212 C11B T200	AIR FALCON 212 C11B T201			
Energieeffizienzklasse (F bis A+)		A+	A+	A+			
Lastprofil		L	L	L			
Warmwasserbereitungseffizienz ETAwh	%	183,6	183,6	183,6			
ENERGIEEFFIZIENZ (KLIMAZONE MITTEL)		AIR FALCON 212 C11A T200	AIR FALCON 212 C11B T200	AIR FALCON 212 C11B T201			
bei max. Vorlauftemperatur (Heizen)	°C	35	55	35	55	35	55
Energieeffizienzklasse (D bis A+++)		A++	A+	A++	A+	A++	A+
P-rated	kW	9	8	9	8	9	8
Wirkungsgrad ETAs	%	164,3	120,1	164,3	120,1	164,3	120,1
SCOP		4,18	3,08	4,18	3,08	4,18	3,08
bei min. Vorlauftemperatur (Kühlen)	°C	18	7	18	7	18	7
SEER		5,16	-	5,16	-	5,16	-

Datentabelle

ANBINDELEITUNG


		AIR FALCON 212 C11A T200	AIR FALCON 212 C11B T200	AIR FALCON 212 C11B T201
Leitungslänge max.	m	20	20	20
Höhenunterschied max. (+/-)	m	15	15	15

13.1 Reglerausgänge

Schaltspannung	V	~220-240 (45-65 Hz)
Max. Nennstrom (resistiv)	A	4
Nennstrom (induktiv)	A	3(cosφ 0,6)
Max. Einschaltstrom	A	10 (für ≤ 1 Sek.)
Min. Strom	mA	1 (bei 230 V)
Max. Summe der Ströme aller Relaisausgänge	A	5

Temperatur °C	Widerstand Ω
70	1270
80	1308,9
90	1347
100	1385
110	1422
120	1460,6
130	1498,2
140	1535,8
150	1573,1

13.2 Volumenstrom

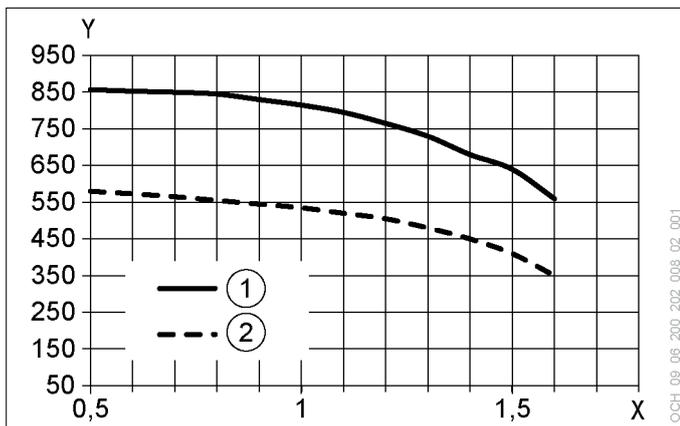

- X Volumenstrom [m³/h]
- Y Restförderhöhe [mbar]
- 1 Pumpen-Restförderhöhe, max. Leistung (Stufe 3)
- 2 Pumpen-Restförderhöhe, mittlere Leistung (Stufe 2)

13.3 Widerstandskennlinie Temperaturfühler


Temperatur °C	Widerstand Ω
-50	803,1
-40	842,7
-30	882,2
-20	921,6
-10	960,9
0	1000
10	1039
20	1077,9
25	1097,4
30	1116,7
40	1155,4
50	1194
60	1232,4

13.4 Warmwasser-Ladeleistung

Registerfläche m2	Speichervolumen l	Empfohlene Ladeleistung kW
2	200	3,5
2	300	3,5
2	400	3,5
2	500	3,5
2,5	200	4,3
2,5	300	4,3
2,5	400	4,3
2,5	500	4,3
3	200	4,5
3	300	5,2
3	400	5,2
3	500	5,2
3,5	200	4,5
3,5	300	5,5
3,5	400	5,5
3,5	500	5,5
4	200	4,5
4	300	5,5
4	400	5,5
4	500	5,5
4,5	200	4,5
4,5	300	5,5
4,5	400	5,5
4,5	500	5,5
5	200	4,5
5	300	5,5
5	400	5,5
5	500	5,5


14. Pumpenkennlinie

14.1 Pufferladepumpe

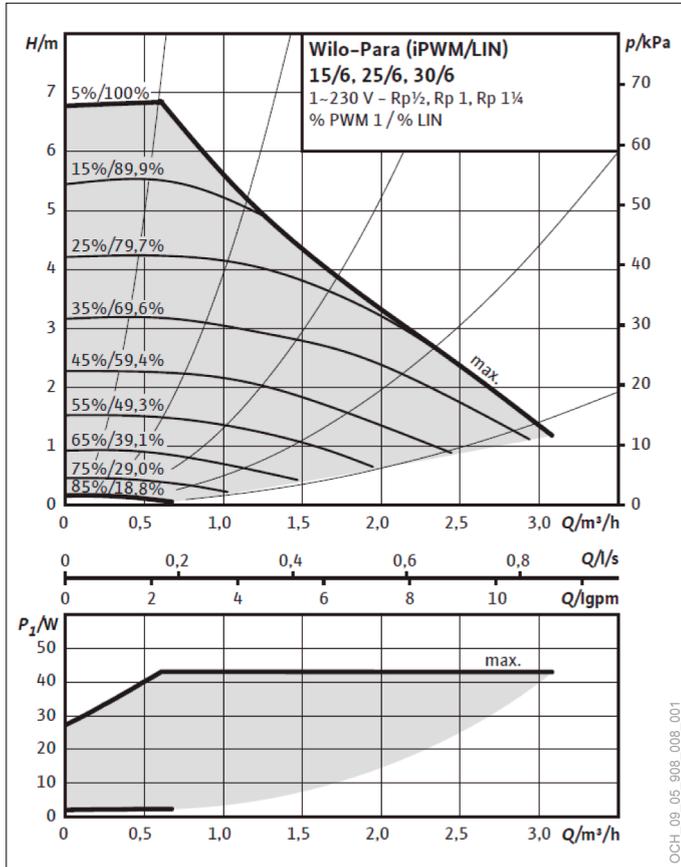


OCH_09_05_908_008_001

14.2 Heizkreispumpe

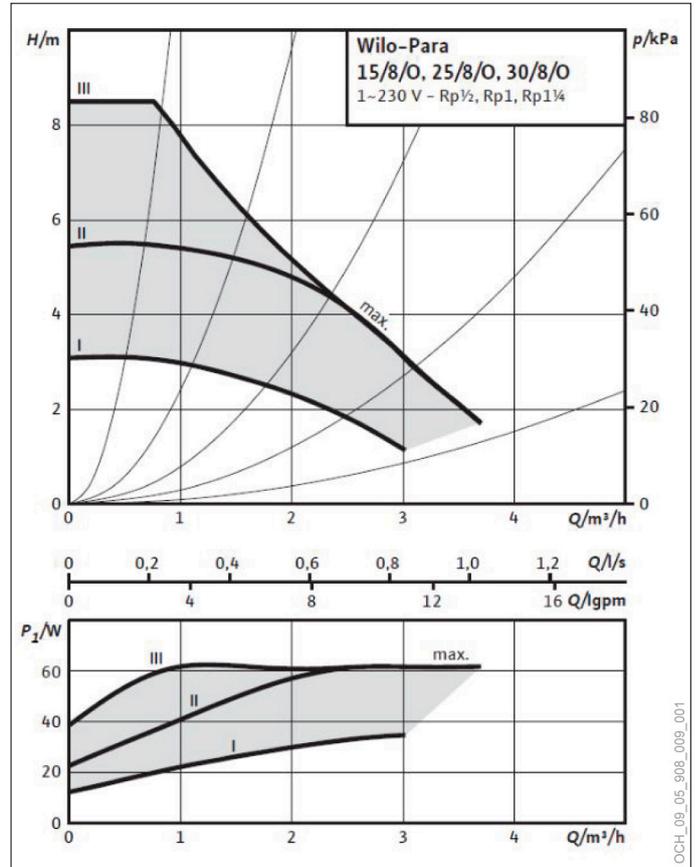

OCH_09_05_908_009_001


15. Einsatzgrenzen Heizen

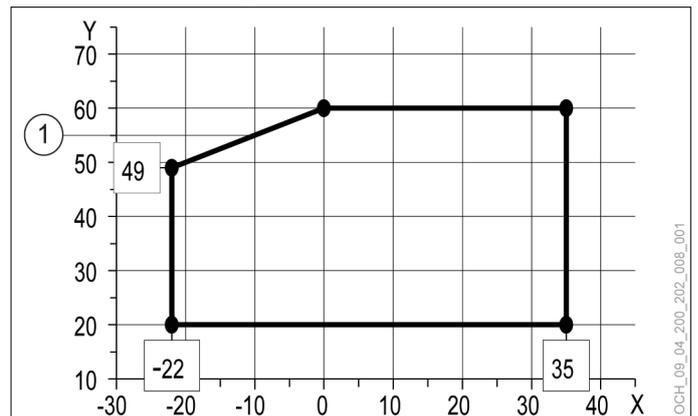

OCH_09_04_200_202_008_001


- X Außentemperatur [°C]
- Y Vorlauftemperatur [°C]
- 1 Maximale Auslegungs-Vorlauftemperatur

16. Einsatzgrenzen Kühlen

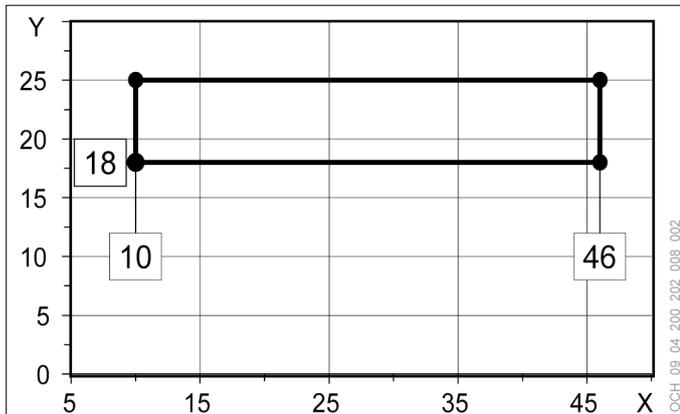

X Außentemperatur [°C]
Y Vorlauftemperatur [°C]

17. Leistungsdiagramm

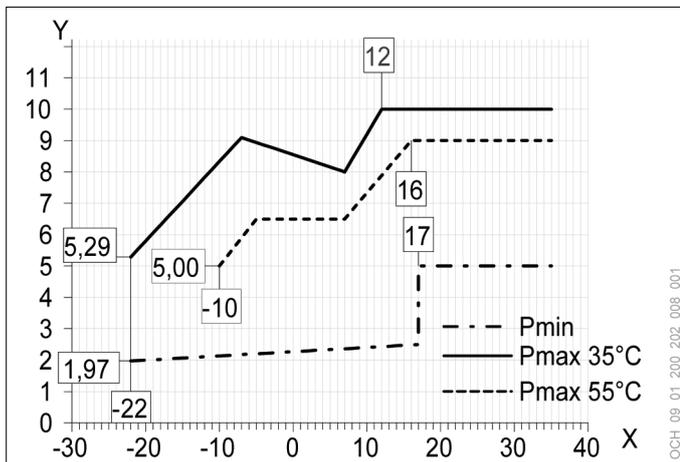


X Außentemperatur [°C]
Y Heizleistung [kW]
Pmin = min. Leistung
Pmax 35°C = max. Leistung bei 35°C Vorlauf
Pmax 55°C = max. Leistung bei 55°C Vorlauf

**Heizleistung bei Normaußentemperatur:
(max. Leistung bei 35°C Vorlauf)**


Außenlufttemperatur [°C]	Heizleistung [kW]
-16	6,81
-15	7,07
-14	7,32
-13	7,57
-12	7,83
-11	8,08
-10	8,33
-9	8,59
-8	8,84

18. Anlagen-Prinzipschema

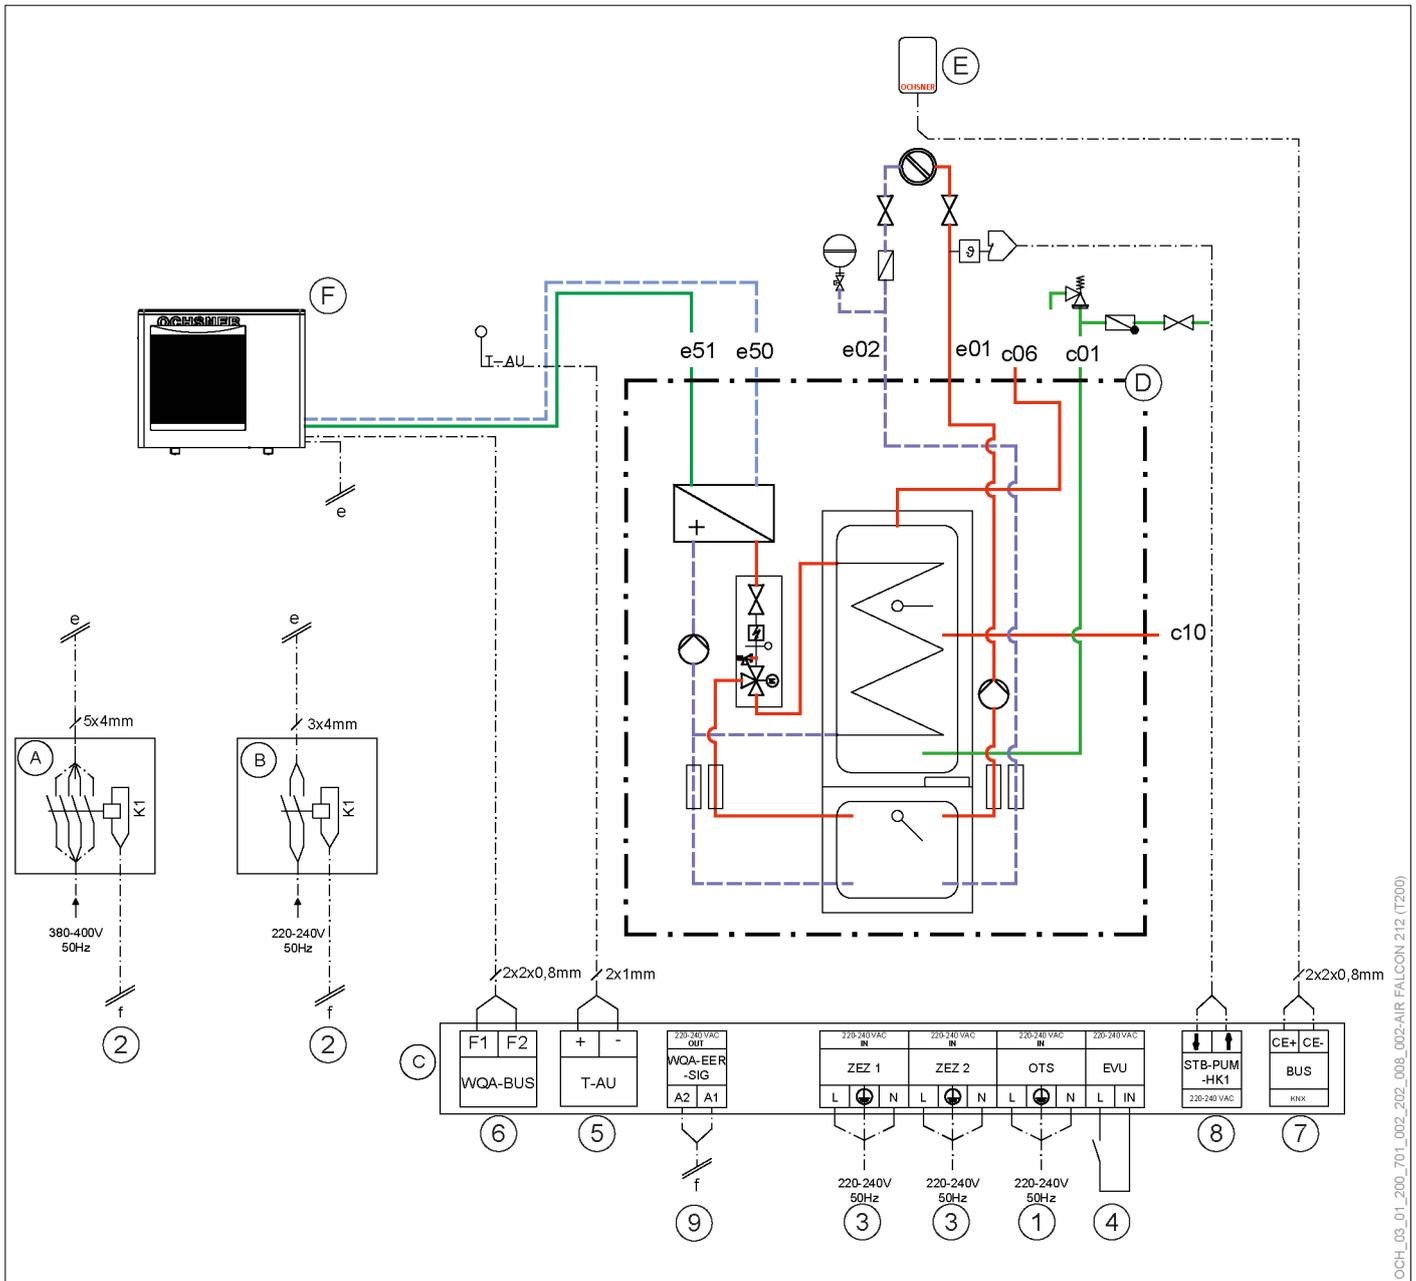

OCH_03_01_200_701_002_005_002-AIR FALCON 212 (T200)

- 1 Steuerstromkreis
- 2 Spannungsversorgung Wärmequellenanlage
- 3 Versorgung der elektrischen Zusatzheizung
- 4 EVU-Meldekontakt
- 5 Außentemperatur
- 6 Bus Wärmequellenanlage (Verbindung zwischen Innen- und Außenteil)
- 7 KNX-Anschluss (Raumtemperatursensor)
- 8 Sicherheitstemperaturbegrenzer Pumpe Heizkreis 1
- 9 Signal Wärmequellenanlagen-Error
- A Spannungsversorgung Wärmequellenanlage bei Dreiphasenwechselstrom
- B Spannungsversorgung Wärmequellenanlage bei Einphasenwechselstrom
- C Innenteil-Schaltkasten
- D Innenteil
- E Raumtemperatursensor
- F Außenteil

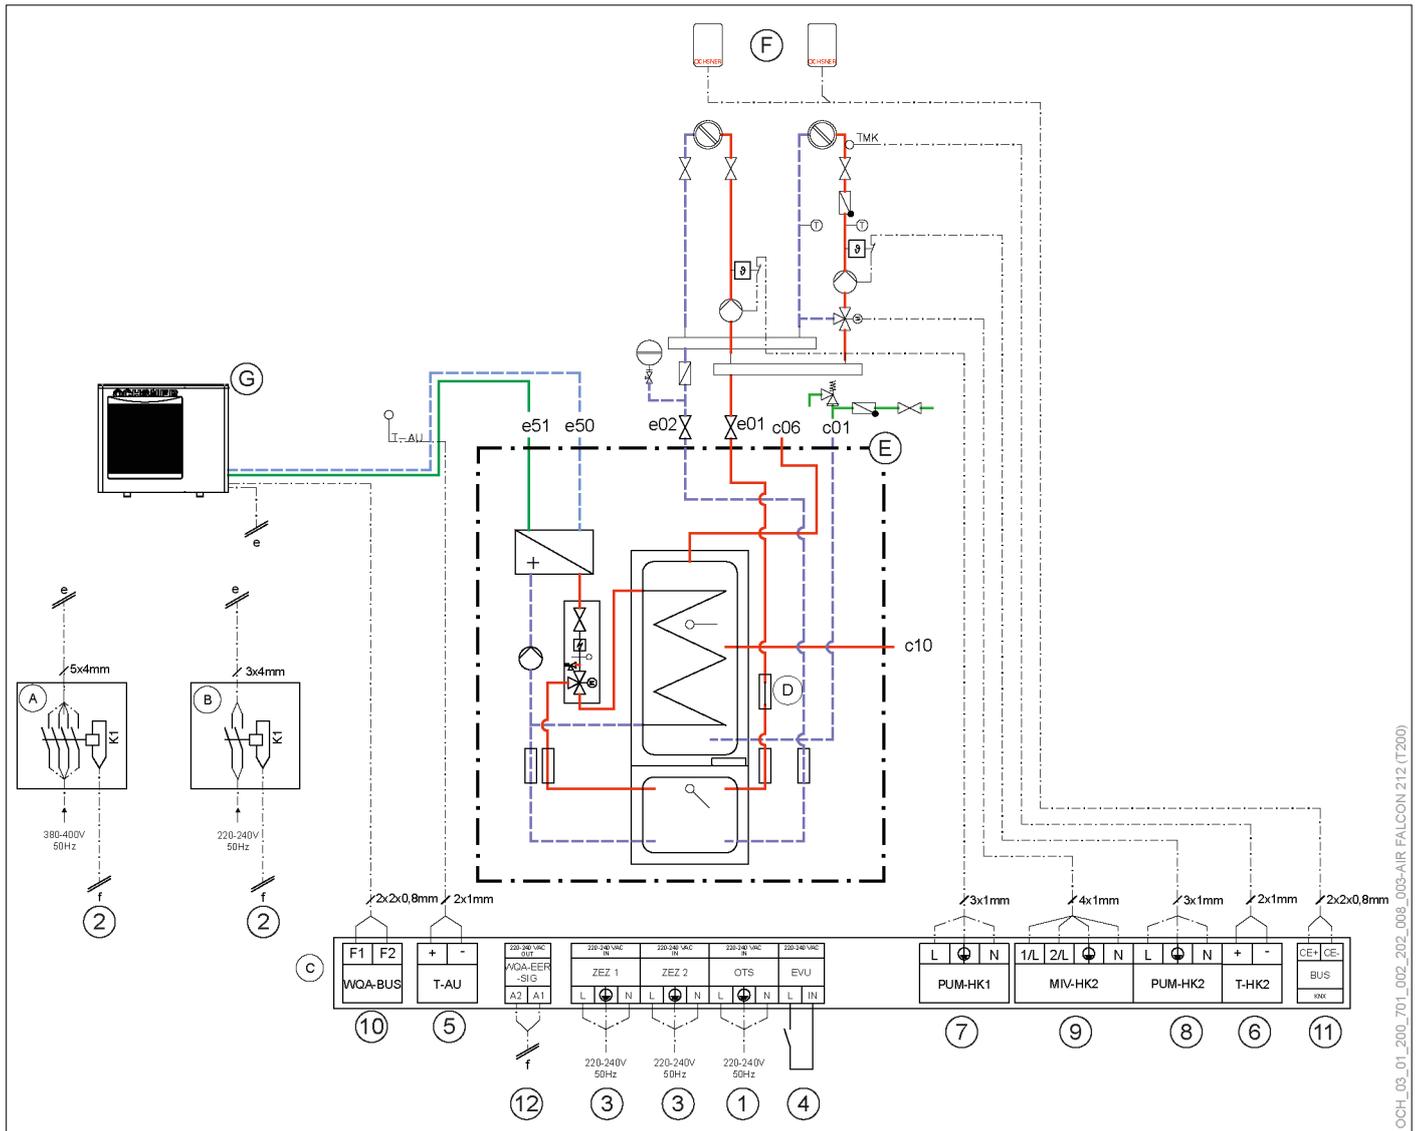

OCH_03_01_200_701_002_202_008_003-AIR FALCON 212 (T200)

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Steuerstromkreis 2 Spannungsversorgung Wärmequellenanlage 3 Versorgung der elektrischen Zusatzheizung 4 EVU-Meldekontakt 5 Außentemperatur 6 Vorlauftemperatur Heizkreis 7 Pumpe Heizkreis 1 8 Pumpe Heizkreis 2 9 Mischerkreis-Ventil Heizkreis 2 10 Bus Wärmequellenanlage (Verbindung zwischen Innen- und Außenteil) 11 KNX-Anschluss (Raumtemperatursensor) 12 Signal Wärmequellenanlagen-Error | <ul style="list-style-type: none"> A Spannungsversorgung Wärmequellenanlage bei Dreiphasenwechselstrom B Spannungsversorgung Wärmequellenanlage bei Einphasenwechselstrom C Innenteil-Schaltkasten D Passstück Heizkreispumpe E Innenteil F Raumtemperatursensor G Außenteil |
|--|---|

19. Spannungsqualität im Inselbetrieb

In der nachfolgenden Tabelle sind die Anforderungen an die Spannungsqualität bei Inselbetrieb angegeben (bei Netzbetrieb gelten die einschlägigen Normen):


Oberschwingung	Maximaler Anteil
2	2,00%
3	5,00%
4	1,00%
5	6,00%
6	0,50%
7	5,00%
8	0,50%
9	1,50%
10	0,50%
11	3,50%
12	0,50%
13	3,00%
14	0,50%
15	0,50%
16	0,50%
17	2,00%
18	0,50%
19	1,50%
20	0,50%
21	0,50%
22	0,50%
23	1,50%
25	1,50%
>25	0,50%

- ▶ Gesamtoberschwingungsgehalt (THD) 8%
- ▶ Frequenz 49,5 Hz bis 50,5 Hz
- ▶ Langsame Spannungsänderungen 230 VAC \pm 10% (Integrationsintervall 10 min)
- ▶ Schnelle Spannungsänderungen 230 VAC \pm 5% (Integrationsintervall 10 ms)
- ▶ Spannungsunsymmetrie 2%

20. Abmessungen und Anschlüsse

20.1 Innenteil


20.1.1 T200

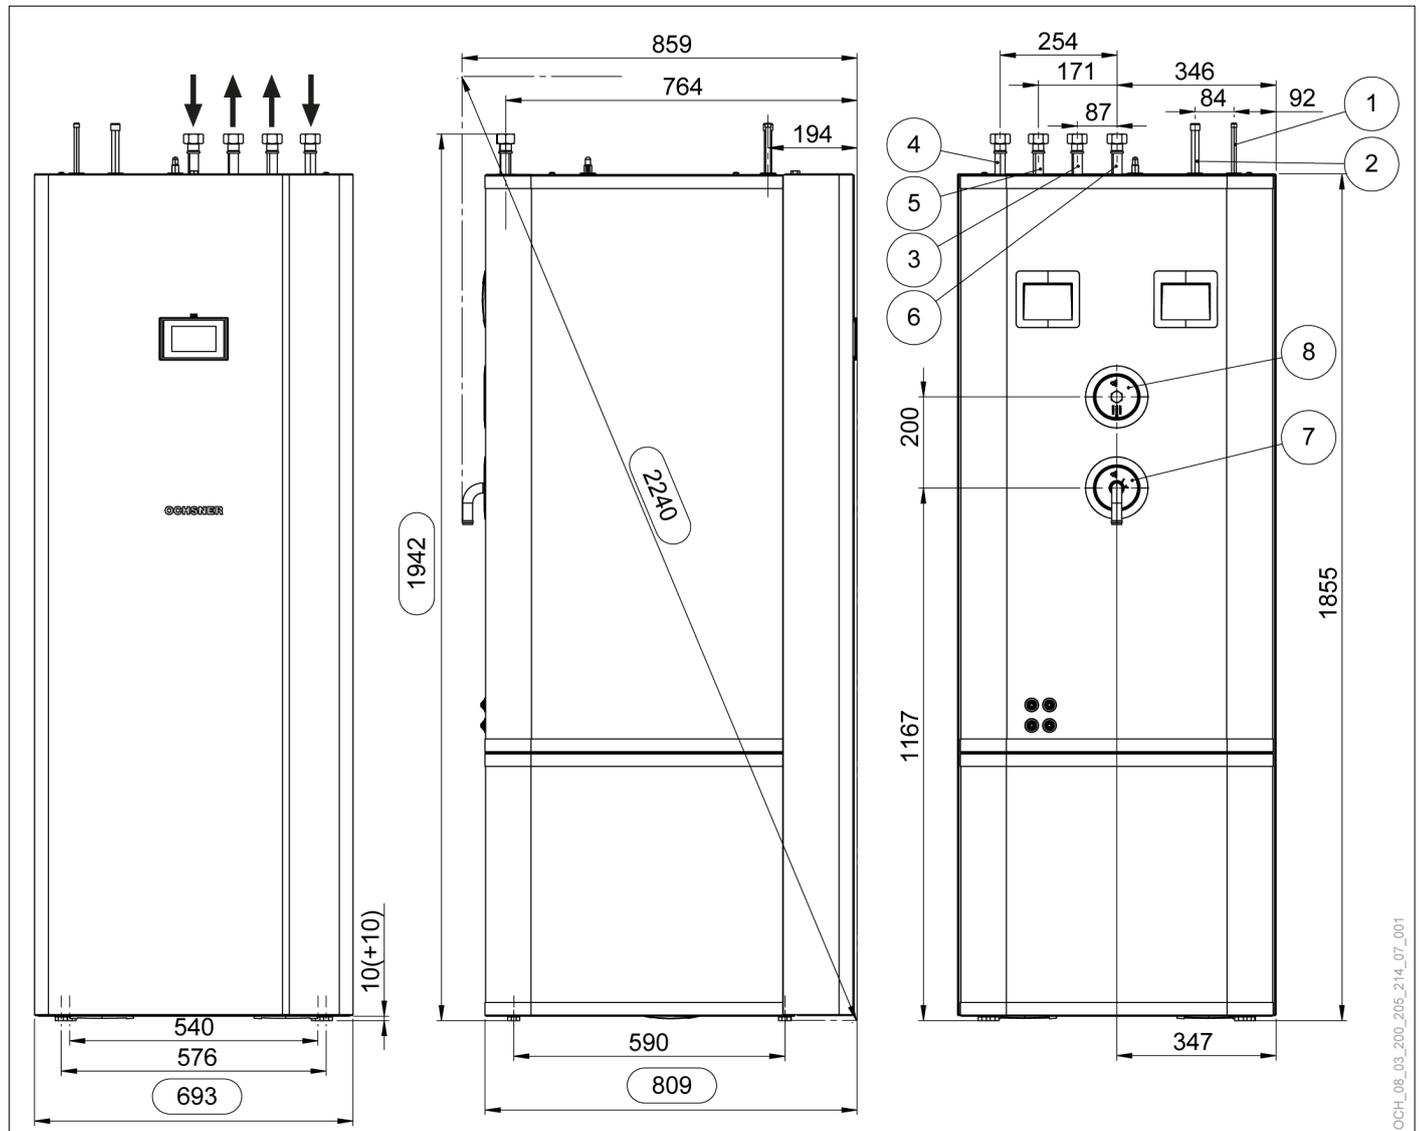

- 1 Flüssigkeitsleitung (Kältemittel)
- 2 Heißgasleitung (Kältemittel)
- 3 Heizungswasser-Vorlauf
- 4 Kaltwasser-Zulauf
- 5 Warmwasser-Auslauf
- 6 Heizungswasser-Rücklauf
- 7 Sicherheitsventil-Ablauf
- 8 Zirkulation

OCH_08_03_200_205_214_07_001


20.1.2 T201

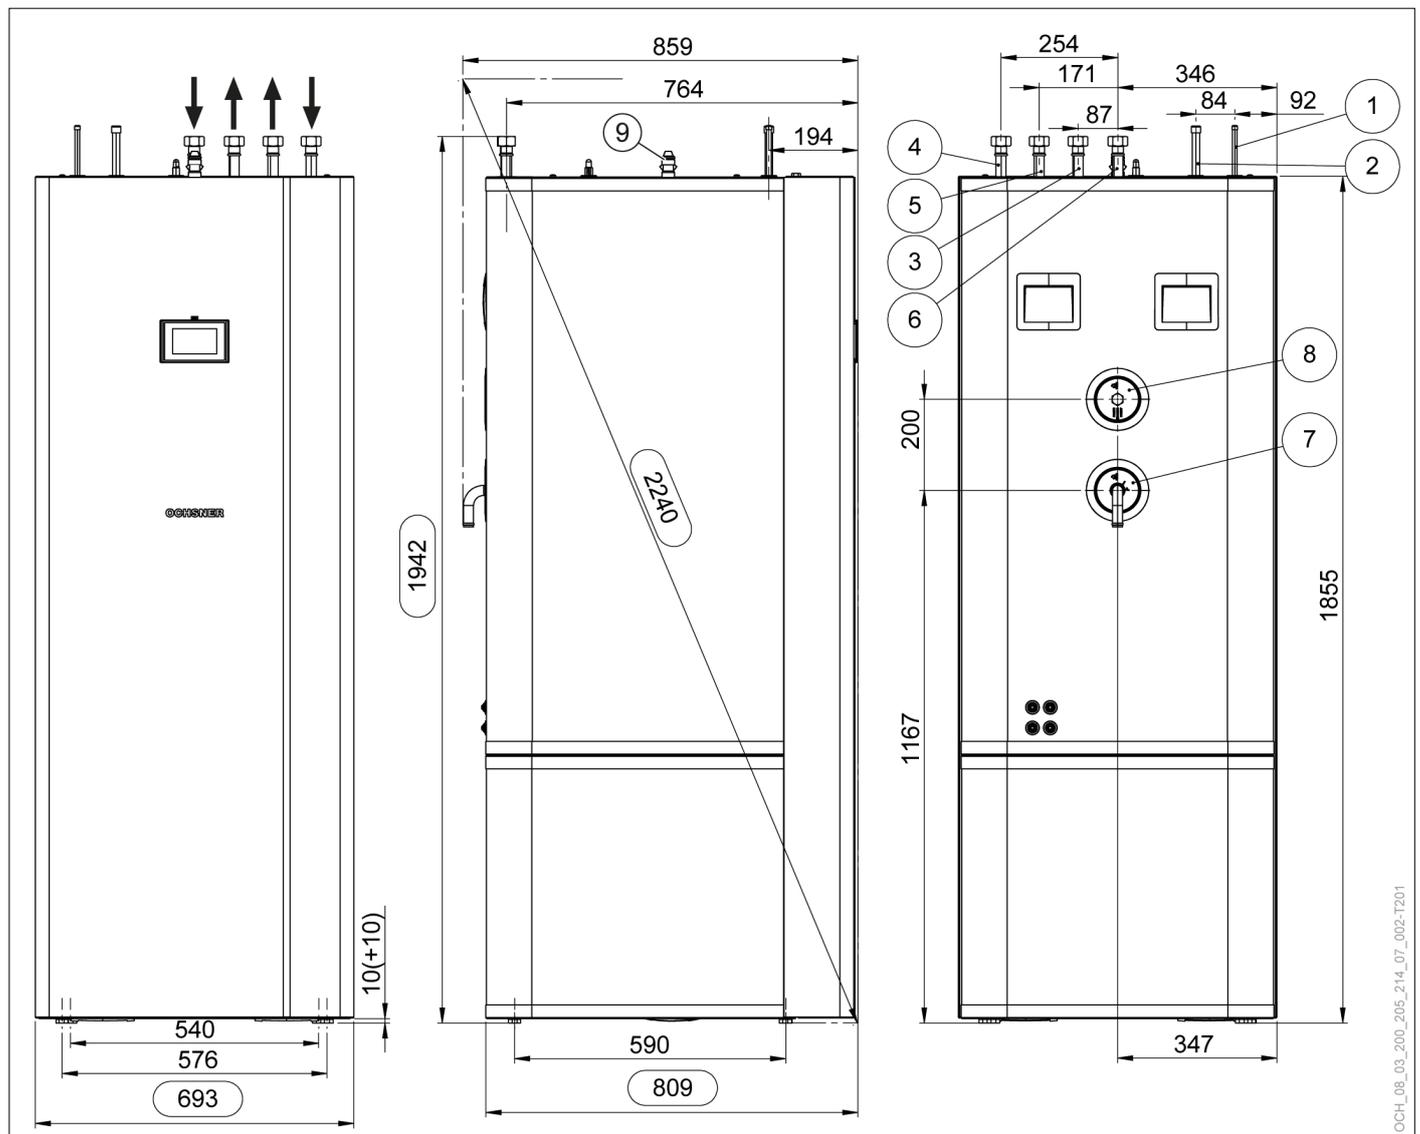

OCH_08_03_200_205_214_07_002-T201

- 1 Flüssigkeitsleitung (Kältemittel)
- 2 Heißgasleitung (Kältemittel)
- 3 Heizungswasser-Vorlauf
- 4 Kaltwasser-Zulauf
- 5 Warmwasser-Auslauf
- 6 Heizungswasser-Rücklauf
- 7 Sicherheitsventil-Ablauf
- 8 Zirkulation
- 9 Temperatur- und Druckbegrenzungsventil


20.2 Außenteil

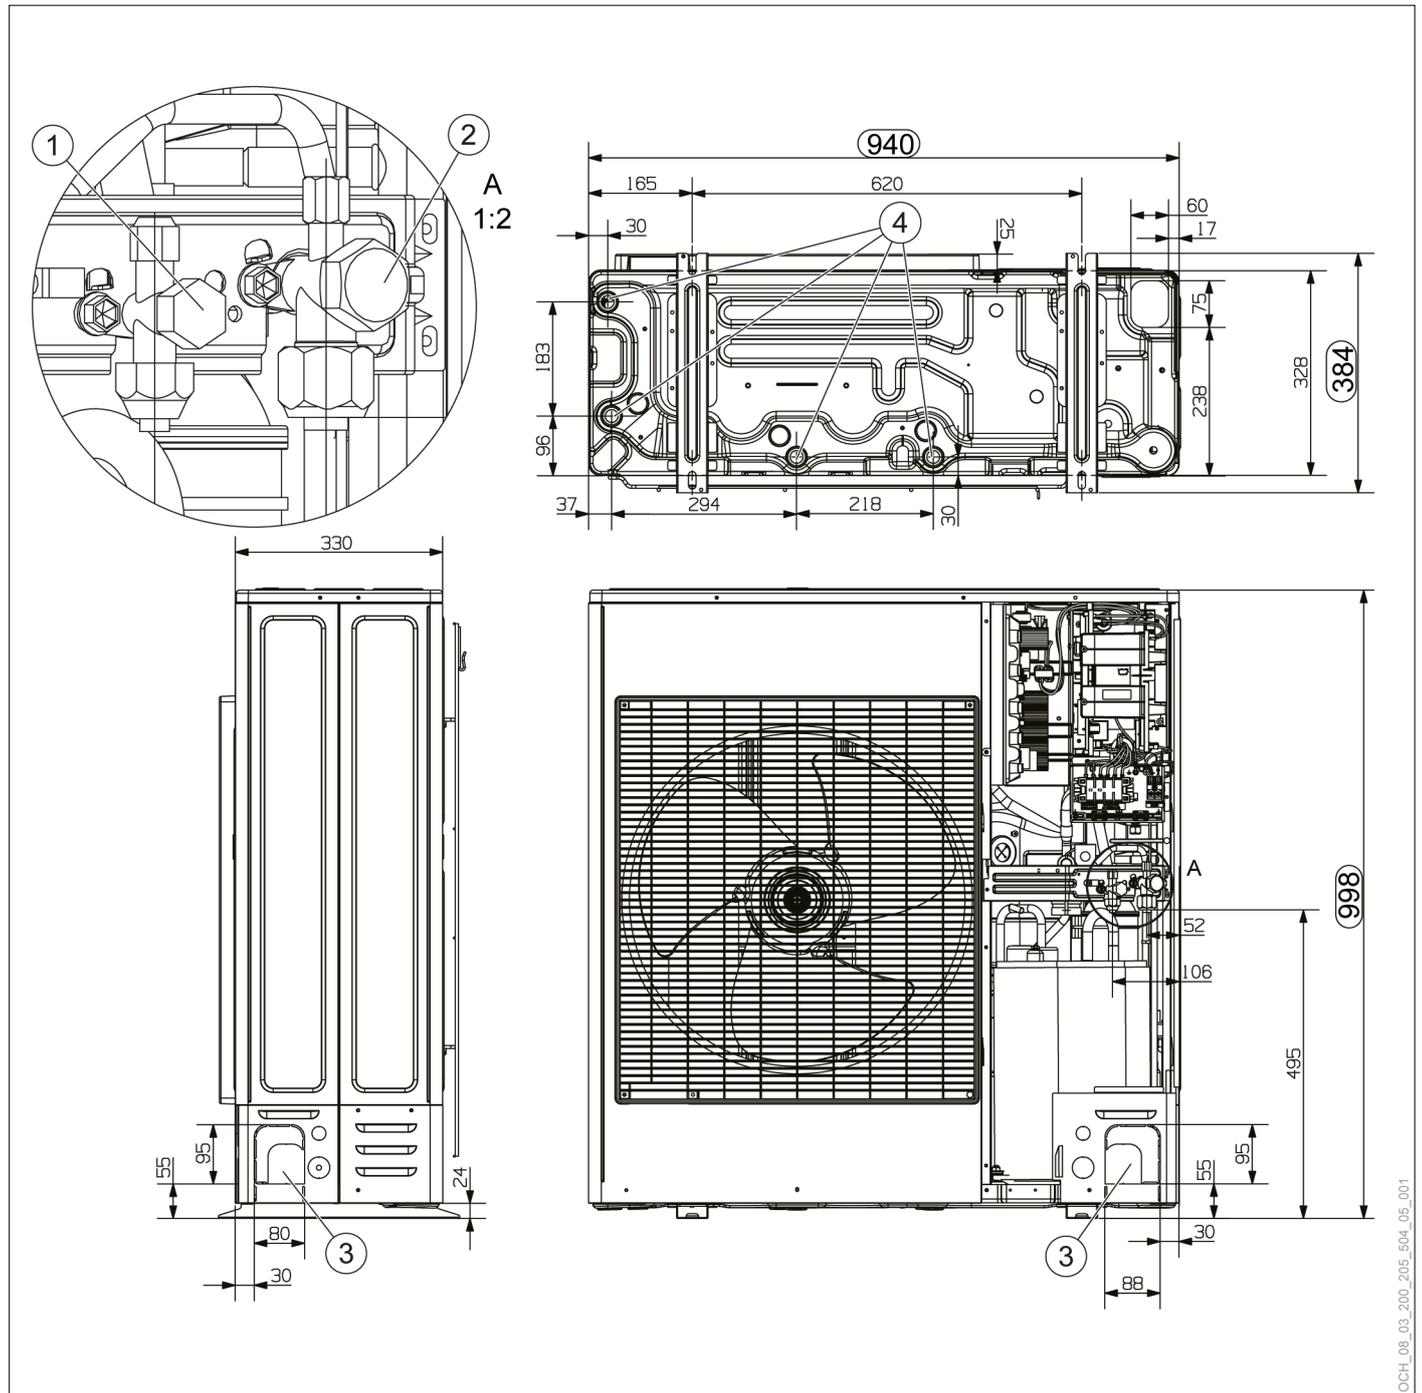

OCH_08_03_200_205_504_05_001

- 1 Flüssigkeitsleitung (Kältemittel)
- 2 Heißgasleitung (Kältemittel)
- 3 Einführungsmöglichkeiten für Rohrleitungen
- 4 Drainagelöcher

20.2.1 Drainagestopfen

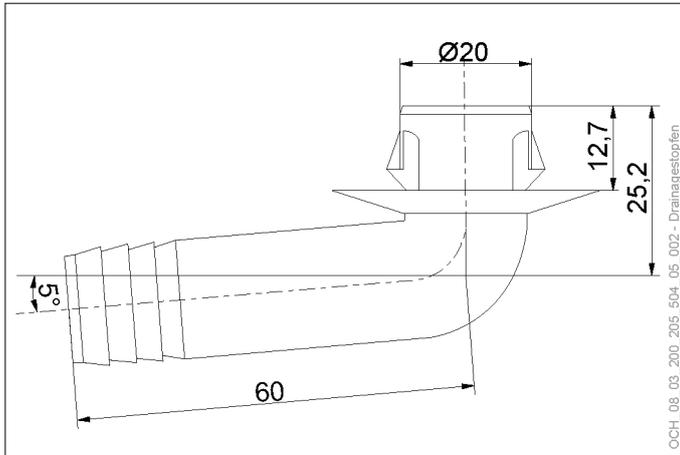

UMWELT UND RECYCLING

Entsorgung der Transportverpackung

Ihr Gerät wurde für den Transport sorgfältig verpackt. Bitte helfen Sie die Umwelt zu schützen und sorgen Sie für eine sach- und fachgerechte Entsorgung der Transportverpackung. Die Transportverpackung des Gerätes besteht aus wiederverwertbaren Rohstoffen. Der Verpackungsabfall soll sortiert und recycelt werden.

Entsorgung des Gerätes

Entsorgen Sie das Gerät sach- und fachgerecht bei einer regionalen Abfallsammelstelle. Halten Sie die regional gültigen umweltrelevanten Vorschriften und Normen ein.



Hinweis

Die Wärmepumpe darf nicht in den Hausmüll gelangen.

Kältemittel R32

Der Kältekreis des Gerätes ist mit dem Kältemittel R32 gefüllt. Das Kältemittel R32 ist ein im Kyoto-Protokoll erfasstes fluoriertes Treibhausgas. Das Kältemittel R32 darf nicht in die Atmosphäre abgelassen werden.



Hinweis

Das verwendete Kältemittel ist der Sicherheitsklasse A2L zugeordnet. Es verursacht keine toxische Umweltbelastung und ist schwer entflammbar.

Anlagenerrichter:	
Firma	
Adresse	
Tel.-Nr.	
Service-Techniker:	

OCHSNER
Wärmepumpen GmbH Österreich
(Firmenbuch)
A-4021 Linz
Bockgasse 2a
kontakt@ochsner.at
www.ochsner.com

OCHSNER
Wärmepumpen GmbH Deutschland
D-10719 Berlin
Kurfürstendamm 11
Hotline für Systempartner: +49 (0) 1805 832840
Kundendienst-Hotline: +49 (0) 69 256694-495
kontakt@ochsner.de
www.ochsner.com

OCHSNER
Wärmepumpen GmbH Schweiz
CH-8001 Zürich
Uraniastraße 18
Kundendienst-Hotline: +41 (0) 800 100 911
kontakt@ochsner.com
www.ochsner.com

Zentrale/Werk
A-3350 Haag
Ochsner-Straße 1
Hotline für Systempartner: +43 (0) 820 201020
Kundendienst-Hotline: +43 (0) 5 04245-499
kontakt@ochsner.at
www.ochsner.com

OCHSNER East
PL 31-302 Kraków
ul. Pod Fortem Nr. 19
Tel.: +48 (0)12 4214527
kontakt@ochsner.pl
www.ochsner.com

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

PIA-982043-AIR FALCON-T200-DE06 | 2023.02

350238-45218-9834

